

ROTENSO[®]
Live better




PL

EN

LCAC

S E R I E S

IDU & ODU UNITS

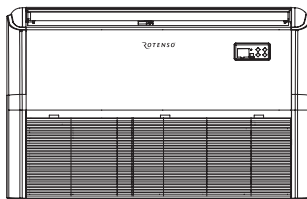

INSTRUKCJA OBSŁUGI

USER MANUAL

MODELE/MODELS:

Seria TENJI

Seria JATO

Seria NEVO

Seria ANERU

www.rotenso.com

URZĄDZENIA KOMERCYJNE

Instrukcja obsługi

Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
CZĘŚĆ 1. BUDOWA KLIMATYZATORA	12
Typ kasetonowy czterostronny.....	12
Typ przypodłogowo-podsufitowy.....	13
Typ kanałowy wysokiego i niskiego sprężu	14
Typ konsola	15
CZĘŚĆ 2. NAZWY CZĘŚCI.....	16
Typ kasetonowy czterostronny.....	16
Typ przypodłogowo-podsufitowy.....	16
Typ kanałowy niskiego sprężu	16
Typ kanałowy wysokiego sprężu	17
Typ konsola	17
CZĘŚĆ 3. EKSPLOATACJA I OSIĄGI KLIMATYZATORA	18
Eksploatacja i osiągi klimatyzatora	18
CZĘŚĆ 4. REGULACJA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA	20
Typ kasetonowy czterostronny.....	20
Typ przypodłogowo-podsufitowy.....	20
Typ konsola	21
CZĘŚĆ 5. KONSERWACJA.....	24
Sposób czyszczenia filtra powietrza	24
Konserwacja przed długim okresem przestoju	27
Konserwacja po długim okresie przestoju.....	27
Pomocnicze urządzenie grzewcze w systemie centralnej klimatyzacji	27
CZĘŚĆ 6. SYMPTOMY NIE OZNACZAJĄCE AWARII KLIMATYZATORA	28
Symptomy nie oznaczające awarii klimatyzatora	28
CZĘŚĆ 7. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK.....	29
Usterki klimatyzatora i ich przyczyny	29
Usterki zdalnego sterownika i ich przyczyny	29
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA KONTROLERÓW PRZEWODOWYCH.....	31
CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA SAVA X.....	35
CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU	68
CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO	82
WARUNKI GWARANCJI	96

Szczegółowe parametry oraz informacje nt. zakupionego urządzenia znajdują się w załączonej do urządzenia karcie produktu (w tym rodzaj oraz ilość zastosowanego czynnika chłodniczego, współczynnik ocieplenia globalnego, ekwiwalent CO₂).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE

Tylko wykwalifikowane osoby powinny instalować i serwisować sprzęt. Instalacja, rozruch i serwis urządzeń może być niebezpieczny i wymaga specjalistycznej wiedzy i przeszkolenia. Nieprawidłowo zainstalowany, przygotowany lub wymieniony sprzęt przez niewykwalifikowane osoby może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć. Podczas pracy przy urządzeniu należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności zawartej w niniejszej instrukcji, na naklejkach i etykietach urządzenia.

UTYLIZACJA:

Nie wyrzucaj urządzenia razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Konieczne jest przekazanie tego typu odpadów do specjalnego przetworzenia. Wyrzucanie urządzenia razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego jest nielegalne.

Istnieje kilka sposobów pozbycia się sprzętów tego typu:

- A. Miasto organizuje zbiórki odpadów elektronicznych, podczas których można przekazać urządzenie bez ponoszenia kosztów.
- B. Podczas kupowania nowego urządzenia sprzedawca przyjmie nasze stare urządzenie bez żadnej opłaty.
- C. Producent odbierze od klienta produkt bez obciążania go kosztami.
- D. Produkty tego typu, zawierające cenne elementy, mogą zostać sprzedane na skupie metali.

Wyrzucenie urządzenia „na dziko” naraża Ciebie oraz Twoich najbliższych na ryzyko utraty zdrowia. Niebezpieczne substancje z urządzenia mogą przeniknąć do wód gruntowych stwarzając niebezpieczeństwo przedostania się do łańcucha pokarmowego ludzi.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Czynnik chłodniczy R32 stosowany w klimatyzatorach Rotenso® jest przyjazny dla środowiska. Są to gazy palne i bezwonne. Co więcej, potrafią być łatwopalne i mogą spowodować pożar/wybuch pod pewnymi warunkami. Stosując się do poniższych ostrzeżeń i tabeli unikniesz ryzyka pożaru czy wybuchu. Zainstaluj klimatyzator zgodnie z zawartymi w instrukcji wytycznymi i używaj go zgodnie z jego przeznaczeniem.

W porównaniu z innymi czynnikami chłodniczymi, czynnik R32 jest przyjazny dla środowiska i nie niszczy strefy ozonowej, a wartość wytwarzanego przez niego efektu cieplarnianego jest bardzo niska.

Szczegółowe parametry oraz informacje nt. zakupionego urządzenia znajdują się w załączonej do urządzenia karcie produktu (w tym rodzaj oraz ilość zastosowanego czynnika chłodniczego, współczynnik ocieplenia globalnego, ekwiwalent CO₂).



OSTRZEŻENIE: *Ryzyko pożaru / materiał łatwopalny*

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE

- Przeczytaj instrukcję przed instalacją, użytkowaniem czy konserwacją urządzenia.
- Nie używaj środków umożliwiających rozmrażanie, silnych detergentów do czyszczenia i innych substancji niż zalecane przez producenta.
- Nie przebijaj ani nie rzucaj urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia w miejscach gdzie występują stałe źródła ciepła (np. otwarty płomień, urządzenia do zapłonu lub nagrzewnice elektryczne).
- W przypadku koniecznej konserwacji urządzenia, należy skontaktować się z instalatorem. W czasie konserwacji personel musi ściśle przestrzegać instrukcji producenta. Konserwacja nie może być przeprowadzana przez osoby niewykwalifikowane.
- Konieczne jest przestrzeganie przepisów krajowych, związanych z użytkowaniem czynników chłodniczych.
- Konieczne jest usunięcie czynnika chłodniczego z urządzenia podczas jego konserwacji czy utylizacji.



WAŻNE INFORMACJE

Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, montażu i instalacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA



- Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed instalacją i użytkowaniem urządzenia.
- Upewnij się, że podstawa jednostki zewnętrznej jest mocno i stabilnie zamontowana.
- Po zainstalowaniu klimatyzatora wykonaj cykl testów i zapisz dane operacyjne.
- Sprawdź czy gniazdko jest odpowiednio uziemione, w przeciwnym razie zmień je.
- Podczas pracy przy zaciskach wszystkie obwody zasilające muszą być odłączone od zasilania.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do strefy montażu, podczas instalacji jednostki wewnętrznej jak i zewnętrznej.
- Jednostka wewnętrzna klimatyzatora musi być zabezpieczona odpowiednim bezpiecznikiem przed różnego rodzaju przepięciami.
- Wartość znamionowa bezpiecznika zainstalowanego w urządzeniu to T 5A / 250V.
- Klimatyzator może być zainstalowany wyłącznie przez osoby do tego wykwalifikowane.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia. Utrzymuj wtyczkę i przewody w czystości. Wtyczkę zasilającą należy prawidłowo włożyć do gniazda, powinna być mocno dociśnięta do gniazda, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA



- Czyszczenie i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowane osoby. Przed przystąpieniem do czynności należy najpierw odłączyć urządzenie od zasilania.
- Urządzenie powinno być wyposażone w elementy pozwalające na odłączenie od sieci zasilającej z separacją styków na wszystkich biegunach, zapewniając pełne odłączenie w warunkach przepięcia kategorii III.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych (alkohol itp.) czy pojemników ciśnieniowych (np. puszki aerozolowe).
- Jeśli urządzenie ma być zainstalowane w miejscu bez możliwości wentylacji, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec wyciekowi czynnika chłodniczego do otoczenia, które może grozić pożarem.
- Opakowania urządzeń nadają się do recyklingu i należy wyrzucić je do odpowiednich pojemników na odpady. Samo urządzenie, pod koniec jego pracy, należy oddać do specjalnego punktu odbioru.
- Klimatyzatory należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Niniejsza instrukcja uwzględnia wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić.
- Nigdy nie instaluj klimatyzatora samodzielnie, zawsze kontaktuj się z wyspecjalizowanym personelem technicznym.
- Kłapa klimatyzatora, odpowiedzialna za kierunek przepływu powietrza (żaluzja), w trybie ogrzewania musi być skierowana w dół, a podczas trybu chłodzenia - w górę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA



- Klimatyzator zawsze powinien być ustawiony na najbardziej adekwatną temperaturę do panujących warunków klimatycznych.
- Baterie w pilocie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika z materiałami do recyklingu.
- Sprawdź, czy układ chłodzenia jest szczelny i nie dostaje się do niego powietrze, ani nie ma wycieku czynnika chłodniczego.
- Urządzenie należy instalować zgodnie z normami krajowym.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia, osoby upośledzone umysłowo lub fizycznie oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, o ile zostały wcześniej właściwie poinstruowane lub odbywa się to pod okiem osoby z odpowiednią wiedzą. Dzieci nie powinny bawić się klimatyzatorem. Czyszczenie i konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
- Odłącz urządzenie i ustaw odpowiednio żaluzję kierunku powietrza, jeśli nie zamierzasz używać go przez dłuższy czas.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, bądź dziwny zapach spalenizny, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem.
- Jeśli urządzenie jest uruchomione nie wolno wyłączać go ciągnąc za wtyczkę zasilającą. Może to spowodować iskrę i pożar.
- Urządzenie to zostało zaprojektowane do pracy w warunkach domowych, nie wolno go używać do żadnych innych celów, takich jak np. suszenie ubrań, chłodzenie żywności itp.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA



- Wszelkie naprawy przeprowadzane są wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Nieprawidłowa naprawa przez osoby niewykwalifikowane może narazić użytkownika na ryzyko porażenia prądem i uszkodzeniem mienia.
- Zawsze używaj urządzenia z zamontowanym filtrem powietrza. W innym przypadku może to spowodować nadmierne gromadzenie się kurzu lub pyłów na wewnętrznych częściach klimatyzatora, co może doprowadzić do jego awarii.
- Użytkownik jest odpowiedzialny za zainstalowanie urządzenia przez wykwalifikowanego technika, który musi sprawdzić, czy klimatyzator jest uziemiony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Technik powinien zamontować wyłącznik termomagnetyczny.
- Nie należy narażać się na bezpośredni przepływ zimnego powietrza przez dłuższy czas. Bezpośrednia i długotrwała ekspozycja na zimne powietrze może być niebezpieczna dla zdrowia. Szczególną ostrożność należy zachować, gdy w pomieszczeniu przebywają dzieci, osoby chore lub starsze.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA



- W żaden sposób nie zmieniaj właściwości i przeznaczenia urządzenia.
- Nie zostawiaj na długo otwartych okien lub drzwi, gdy klimatyzator jest włączony i działa.
- Nie wspinaj się na jednostkę, ani nie stawiaj jej na żadnym przedmiocie. Nie kładź na niej żadnych ciężkich ani gorących przedmiotów.
- Nie zginaj, nie ciągnij ani nie ściskaj przewodu zasilającego urządzenia, czynności te mogą go uszkodzić. Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu elektrycznego, skontaktuj się z działem serwisu celem jego wymienienia. W innym przypadku grozi to porażeniem prądem lub pożarem.
- Nie dotykaj urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękoma.
- Nie zasłaniaj wlotu i wylotu powietrza klimatyzatora i jednostki zewnętrznej. Ich zablokowanie spowoduje zmniejszenie sprawności urządzeń oraz awarie i uszkodzenia.
- Nie instaluj urządzenia w miejscach, w których powietrze może zawierać gaz i gdzie będzie narażone na substancje oleiste, siarkowe itp. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci poniżej 8 roku życia, osoby upośledzone umysłowo lub fizycznie oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
- Długa i bezpośrednia ekspozycja strumienia zimnego powietrza na rośliny i zwierzęta może mieć na nie negatywny wpływ.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


UWAGA



- Nie instaluj urządzenia w mokrych i wilgotnych miejscach (np. łazienka). Izolacja elektryczna może zostać uszkodzona i spowodować porażenie prądem.
- Nie kieruj strumienia powietrza klimatyzatora na rośliny i zwierzęta.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów do urządzenia, może to spowodować uszkodzenia ciała.

CZĘŚĆ 1. BUDOWA KLIMATYZATORA

1. TYP KASETOWY CZTEROSTRONNY

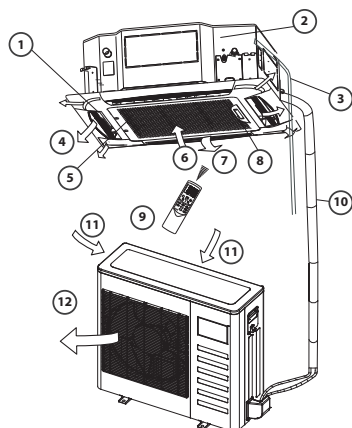


Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna
1. Panel przedni 2. Pompka skroplin (odprowadzanie wody z jednostki wewnętrznej) 3. Rura odpływowa 4. Wylot powietrza 5. Filtr powietrza (wewnątrz) 6. Wlot powietrza 7. Kratka przepływu powietrza 8. Wyświetlacz 9. Pilot bezprzewodowy	10. Rura chłodnicza 11. Wlot powietrza 12. Wylot powietrza

❗ PAMIĘTAJ


Wszystkie rysunki zawarte w tej instrukcji mają charakter poglądowy.

Rzeczywisty wygląd panelu przedniego oraz wyświetlacza jednostki wewnętrznej, którą zakupiłeś może odbiegać od tego co widzisz na rysunku. Ogólny zarys kształtu urządzenia jest taki jak przedstawiono na rysunku.


Wskaźniki

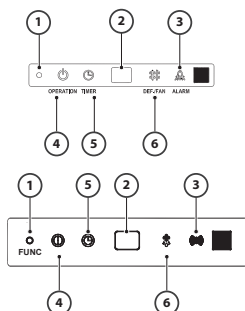

Wskaźniki	
1	Przycisk awaryjny
2	Odbiornik podczerwieni
3	Wskaźnik alarmu
4	Dioda sygnalizacyjna
5	Wskaźnik Timera
6	Wskaźnik odszraniania

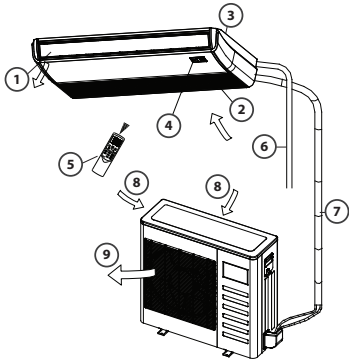CZĘŚĆ 1. BUDOWA KLIMATYZATORA**2. TYP PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWY**

Wskaźniki



Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna
1. Przepływ powietrza (przy wylocie)	7. Rura chłodnicza
2. Wlot powietrza (z filtrem powietrza w środku)	8. Wlot powietrza
3. Część instalacyjna	9. Wylot powietrza
4. Wyświetlacz	
5. Pilot bezprzewodowy	
6. Rura odpływowa	

❗ PAMIĘTAJ

Wszystkie rysunki zawarte w tej instrukcji mają charakter poglądowy.


Rzeczywisty wygląd panelu przedniego oraz wyświetlacza jednostki wewnętrznej, którą zakupiłeś może odbiegać od tego co widzisz na rysunku. Ogólny zarys kształtu urządzenia jest taki jak przedstawiono na rysunku.

Wskaźniki

1	Przycisk awaryjny
2	Dioda sygnalizacyjna
3	Wskaźnik Timera
4	Wskaźnik odszraniania
5	Wskaźnik alarmu
6	Odbiornik podczerwieni

CZĘŚĆ 1. BUDOWA KLIMATYZATORA

3. TYP KANAŁOWY WYSOKIEGO I NISKIEGO SPRĘŻU

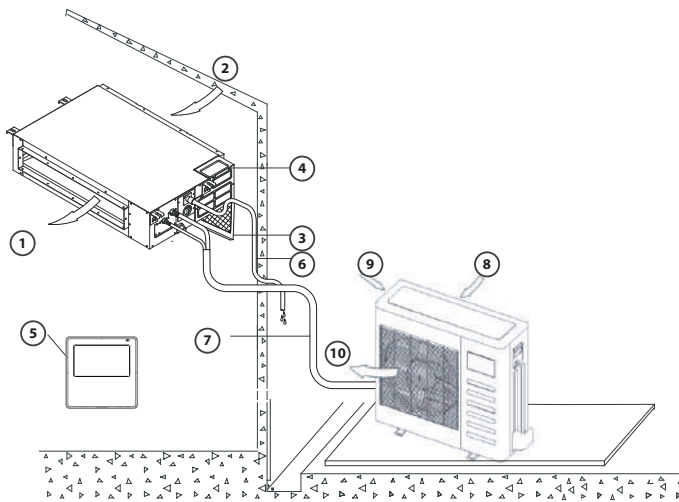


PAMIĘTAJ

Wszystkie rysunki zawarte w tej instrukcji mają charakter poglądowy.

Rzeczywisty wygląd panelu przedniego oraz wyświetlacza jednostki wewnętrznej, którą zakupiłeś może odbiegać od tego co widzisz na rysunku. Ogólny zarys kształtu urządzenia jest taki jak przedstawiono na rysunku.

Wskaźniki



Jednostka wewnętrzna

1. Wylot powietrza
2. Wlot powietrza
3. Filtr powietrza (niektóre modele)
4. Skrzynka sterowania elektrycznego
5. Pilot przewodowy (niektóre modele)
6. Rura odpływowa

Jednostka zewnętrzna




7. Rura chłodnicza
8. Wlot powietrza
9. Wlot powietrza (boczne i tylne)
10. Wylot powietrza

Wskaźniki


- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Przycisk awaryjny |
| 2 | Dioda sygnalizacyjna |
| 3 | Wskaźnik Timera |
| 4 | Wskaźnik odszraniania |
| 5 | Wskaźnik alarmu |
| 6 | Odbiornik podczerwieni |
| 7 | Wyświetlacz cyfrowy |

CZĘŚĆ 1. BUDOWA KLIMATYZATORA

4. TYP KONSOLA

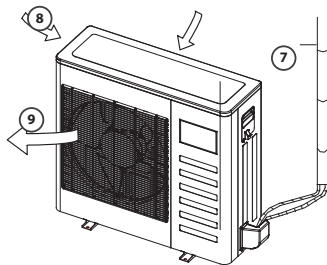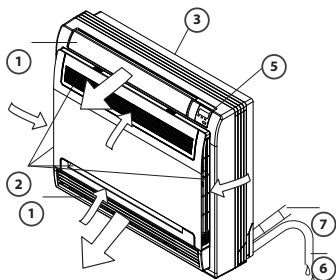

Wskaźniki

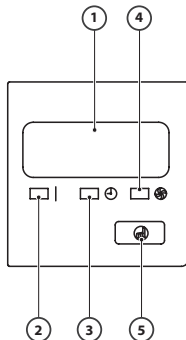

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna
1. Przepływ powietrza (przy wylocie)	7. Rura chłodnicza
2. Wlot powietrza (z filtrem powietrza w środku)	8. Wlot powietrza
3. Część instalacyjna	9. Wylot powietrza
4. Pilot bezprzewodowy	
5. Wyświetlacz	
6. Rura odpływowa	

i PAMIĘTAJ

Wszystkie rysunki zawarte w tej instrukcji mają charakter pogładowy.


Rzeczywisty wygląd panelu przedniego oraz wyświetlacza jednostki wewnętrznej, którą zakupiłeś może odbiegać od tego co widzisz na rysunku. Ogólny zarys kształtu urządzenia jest taki jak przedstawiono na rysunku.

Wskaźniki

1	Odbiornik podczerwieni
2	Dioda sygnalizacyjna
3	Wskaźnik Timera
4	Wskaźnik odszraniania
5	Przycisk awaryjny


CZĘŚĆ 2. NAZWY CZĘŚCI

1. TYP KASETOWY CZTEROSTRONNY

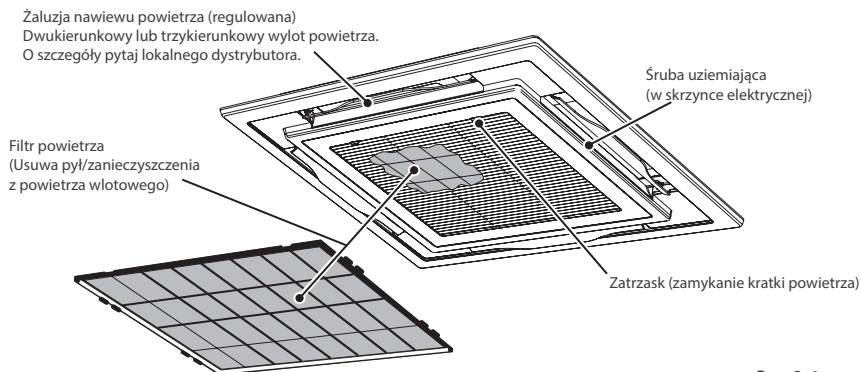


Rys. 3-1

2. TYP PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWY

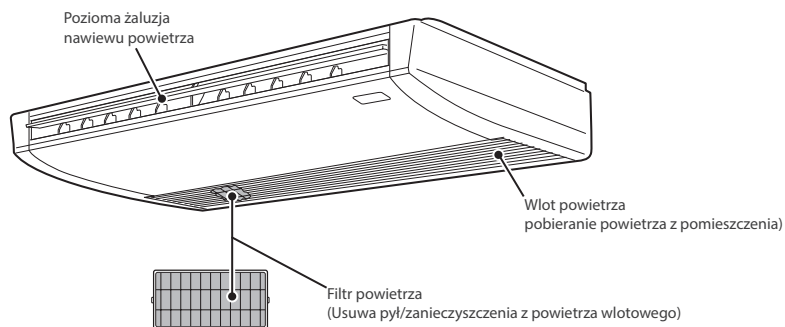

Rys. 3-2


3. TYP KANAŁOWY NISKIEGO SPRĘŻU

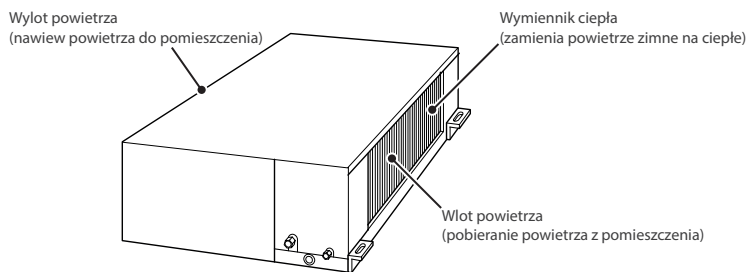

Rys. 3-3


CZĘŚĆ 2. NAZWY CZĘŚCI

4. TYP KANAŁOWY WYSOKIEGO SPRĘŻU

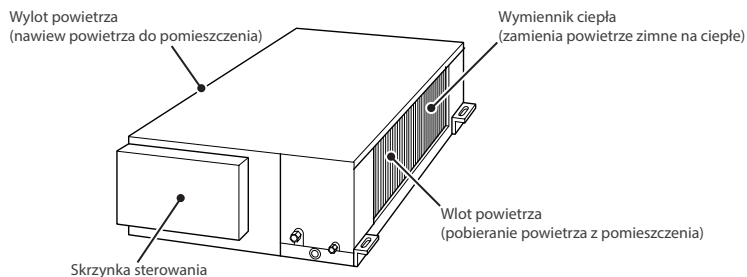

Rys. 3-4

5. TYP KONSOLA

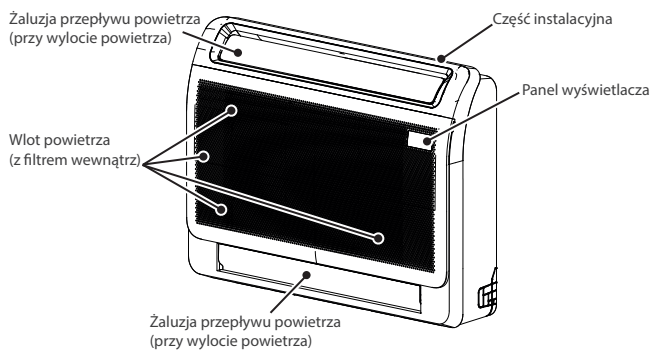

Rys. 3-5

CZĘŚĆ 3. EKSPLOATACJA I OSIĄGI KLIMATYZATORA

Używaj systemu w następujących zakresach temperatur w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego działania. Maksymalna temperatura robocza klimatyzatora (ogrzewanie/chłodzenie):

Tryb	Temperatura	Temperatura w pomieszczeniu
Tryb chłodzenia		16°C - 32°C
		Wilgotność wewnętrzna poniżej 80%. Wilgotność 80% lub wyższa spowoduje powstawanie skroplin na powierzchni urządzenia
Tryb ogrzewania		≤ 30°C
Tryb osuszania		17°C - 32°C



UWAGA

1. Użytkowanie klimatyzatora poza powyższymi zakresami może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
2. Normalnym zjawiskiem jest, że na powierzchni klimatyzatora mogą zbierać się skropliny przy wyższej wilgotności względnej w pomieszczeniu, należy wtedy zamykać okna i drzwi.
3. W podanym zakresie temperatury roboczej zostaną uzyskane maksymalne osiągi urządzenia.
4. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, zadziała zabezpieczenie i klimatyzator wyłączy się.

CZĘŚĆ 3. EKSPLOATACJA I OSIĄGI KLIMATYZATORA

Należy wziąć pod uwagę poniższe zalecenia w celu zaoszczędzenia energii i osiągnięcia szybkiego i komfortowego efektu chłodzenia/ogrzewania.



- **Niedrożny filtr powietrza zmniejsza wydajność działania klimatyzatora (chłodzenie/ogrzewanie).**



- **Zamykaj okna i drzwi**
Nie pozwól, aby ciepłe/chłodne powietrze uciekało przez drzwi lub okna.



- **Nie nagrzewaj ani nie wychładzaj nadmiernie pomieszczeń**
Nie narażaj organizmu na bezpośrednie działanie zimnego nawiewu przez długi czas.
Zbytne wychłodzenie organizmu jest niezdrowe.
W szczególności należy zwrócić uwagę na osoby starsze i niepełnosprawne oraz dzieci.



- **Utrzymuj temperaturę pomieszczenia na komfortowym poziomie**
Dopasuj kierunek nawiewu przez odpowiednie ustawienie żaluzji.

CZĘŚĆ 4. USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU


Ze względu na to, iż zimne powietrze opada w dół, a ciepłe unosi się do góry, aby poprawić efekt chłodzenia lub grzania należy dopasować kierunek nawiewu powietrza. Po dokonaniu ustawień temperatura w pomieszczeniu będzie naturalna i równa, a przebywające w nim osoby będą odczuwać komfort.

UWAGA

1. Jeśli w trybie ogrzewania żaluzja jest skierowana poziomo, temperatura w pomieszczeniu może być nierówna.
2. Kierunek żaluzji:
W trybie chłodzenia ustaw wylot powietrza poziomo. Skierowanie w trybie chłodzenia nawiewu powietrza w dół spowoduje powstawanie skroplin na wylocie powietrza i powierzchni żaluzji.


1. TYP KASETOWY CZTEROSTRONNY

- **Tryb chłodzenia**
Ustaw żaluzje poziomo

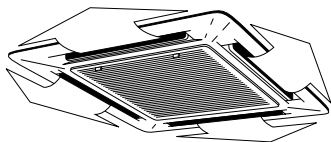

Rys. 5-1


- **Tryb ogrzewania**
Skieruj żaluzje w dół.

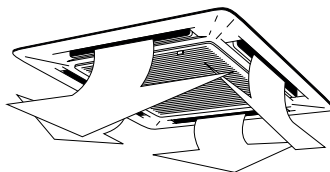

Rys. 5-2


2. TYP PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWY

- **Tryb auto-swing**
Naciśnij przycisk SWING, żaluzja będzie się poruszać ruchem wahadłowym automatycznie w górę i w dół (w lewo i w prawo).

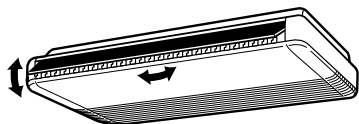


Rys. 5-3

- **Tryb "swing" ręczny**
Ustaw żaluzję tak, aby uzyskać lepszy efekt ogrzewania/chłodzenia.

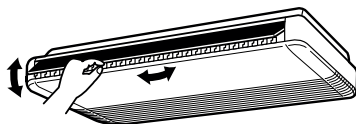


Rys. 5-4

- **Tryb chłodzenia**
Ustaw żaluzje poziomo.

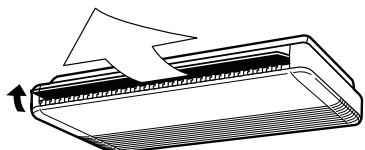

Rys. 5-3

- **Tryb ogrzewania**
Skieruj żaluzje w dół (pionowo).

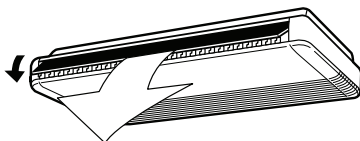



Rys. 5-5

CZĘŚĆ 4. USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU

3. TYP KONSOLA


Ustaw kierunek nawiewu w górę i w dół.

- **Tryb auto-swing**
Naciśnij przycisk SWING, żaluzja będzie się poruszać ruchem wahadlowym automatycznie w górę i w dół.
- **Tryb "swing" ręczny**
Naciśnij przycisk kierunku powietrza, żaluzję można ustawić pod żądanym kątem. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę kąta wahania żaluzji (w górę, w dół).




Rys. 5-6

- **Tryb chłodzenia**
Ustaw żaluzje poziomo. (Patrz Rys. 5-7)
- **Tryb ogrzewania**
Skieruj żaluzje pionowo. (Patrz Rys. 5-8)



Rys. 5-7



Rys. 5-8


UWAGA

Nie próbuj ustawiać żaluzji poziomej ręcznie. Może to spowodować nieprawidłowe działanie mechanizmu lub opadanie kroplin z wylotów powietrza.

CZĘŚĆ 4. USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU

Ręcznie ustaw kierunek nawiewu lewo-prawo (wybrane modele).

Chwyć uchwyt od sterowania żaluzjami pionowymi i ustaw go ręcznie w żądanym kierunku.




Rys. 5-9

Wybór nawiewu powietrza (wybrane modele).

Otwórz przedni panel.

Sposób otwierania przedniego panelu: (Patrz Rys. 6-3)

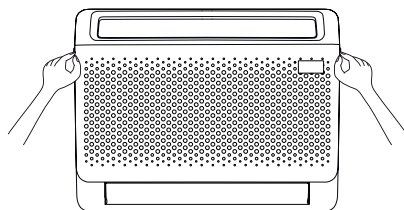


Rys. 6-3

UWAGA


Przed otwarciem przedniej pokrywy zatrzymaj pracę urządzenia i ustaw wyłącznik na OFF (wył.)

Nie dotykaj metalowych części wewnątrz jednostki wewnętrznej, ponieważ może to spowodować zranienie.

- Wybierz odpowiadający ci nawiew powietrza. Dokonując wyboru nawiewu powietrza ustaw przełącznik na .

CZĘŚĆ 4. USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU

Klimatyzator automatycznie decyduje o odpowiednim sposobie nadmuchu w zależności od trybu pracy/sytuacji.

Tryb działania	Tryb COOL (chłodzenie)		Tryb HEAT (ogrzewanie)	
Sytuacja	Gdy pomieszczenie jest całkowicie schłodzone lub gdy minęła godzina od włączenia klimatyzatora.	Przy uruchomieniu działania lub gdy pomieszczenie nie jest całkowicie schłodzone.	W przypadkach innych niż poniżej (normalne działanie)	Przy starciu lub gdy temperatura powietrza jest niska.
Sposób nadmuchu	Aby powietrze nie nawiewało bezpośrednio na ludzi jest wydychywane przez górny wylot, temperatura w pomieszczeniu jest wyrównana.		Powietrze jest wydychywane z górnego i dolnego wylotu dla szybkiego chłodzenia w trybie COOL i w celu wypełnienia pomieszczenia ciepłym powietrzem w trybie HEAT.	Aby powietrze nie nawiewało bezpośrednio na ludzi jest wydychywane przez górny wylot.

W trybie Dry (osuszanie) - aby powietrze nie nawiewało bezpośrednio na ludzi jest ono wydychywane przez górny wylot.

- Dokonując wyboru wylotu powietrza ustaw przełącznik na .

Niezależnie od trybu działania lub sytuacji powietrze jest wydychywane przez górny wylot.

Użyj tego przełącznika, gdy nie chcesz, aby powietrze było wydychywane przez dolny wylot (podczas snu itp.).

UWAGA

Aby przełączyć tryb Auto/Ręczny dolnego wylotu powietrza, należy wyłączyć i włączyć urządzenie ponownie.

CZĘŚĆ 5. KONSERWACJA



UWAGA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia klimatyzatora upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
2. Sprawdź, czy przewody nie są uszkodzone lub rozłączone.
3. Suchą ściereczką wytrzyj jednostkę wewnętrzną i zdalny sterownik.
4. Jeśli jednostka wewnętrzna jest bardzo zabrudzona, można do jej wytarcia użyć mokrej ściereczki.
5. Nigdy nie używaj mokrej ściereczki do zdalnego sterownika.
6. Nie używaj ścierek do kurzu nasączonych chemikaliami, ani nie pozostawiaj na długi czas takich materiałów na urządzeniu, mogą one spowodować uszkodzenie lub wyblaknięcie powierzchni.
7. Do czyszczenia nie używaj benzyny, rozcieńczalnika, proszku szorującego ani podobnych środków. Mogą one spowodować pęknięcia lub deformacje powierzchni z tworzywa sztucznego.


1. SPOSÓB CZYSZCZENIA FILTRA POWIETRZA

- Filtr powietrza zapobiega dostawaniu się pyłu i innych cząsteczek do wnętrza urządzenia. W przypadku zatkania filtra wydajność robocza klimatyzatora może ulec znacznemu obniżeniu, dlatego filtr przy długotrwałym użytkowaniu należy czyścić co dwa tygodnie.
- Jeśli klimatyzator pracuje w zapyłonym otoczeniu, częstotliwość czyszczenia filtra należy zwiększyć.
- Jeśli zanieczyszczenia są zbyt duże, należy wymienić filtr na nowy (wymienialny filtr powietrza to opcjonalne wyposażenie).


1.1 Wymywanie kratki wlotu powietrza

- Typ kasetowy czterostronny

Naciśnij zatrzaski kratki równocześnie do środka jak pokazano na rys. 5-1. Następnie pociągnij kratkę w dół. Zdejmij kratkę (razem z filtrem powietrza pokazanym na rys. 5-2). Pociągnij kratkę powietrza w dół pod kątem 45° i podnieś ją, aby wyjąć.

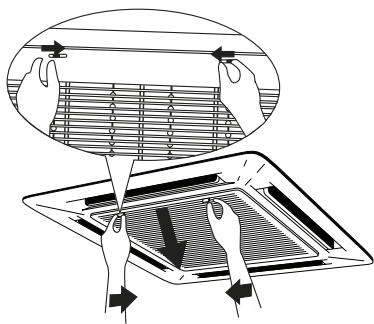

Rys. 6-1

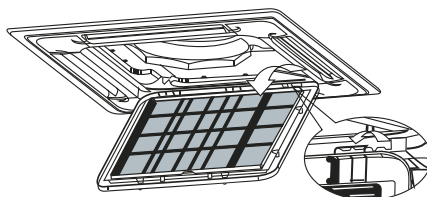


Rys. 6-2


CZĘŚĆ 5. KONSERWACJA **UWAGA**

Przewody skrzynki sterowania, które są oryginalnie połączone z zaciskami głównego korpusu, należy wyjąć przed dokonaniem powyższych czynności.

- Typ przewodowy/podsufitowy
Naciśnij zatrzaski kratki w kierunkach wskazywanych przez strzałki, otwórz kratkę w dół. Odwróć z powrotem bloczek mocujący filtr powietrza, a następnie wyjmij kratkę wlotową powietrza.
- Typ konsola
Naciśnij zatrzaski kratki w kierunkach wskazywanych przez strzałki, otwórz kratkę w dół. Naciśnij lekko zapadki filtra po lewej i prawej, a następnie pociągnij w górę.

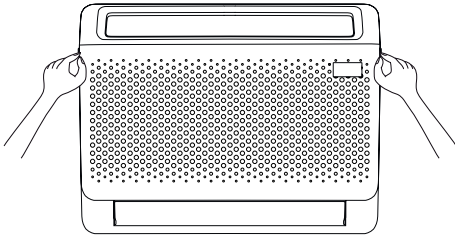


Rys. 6-3

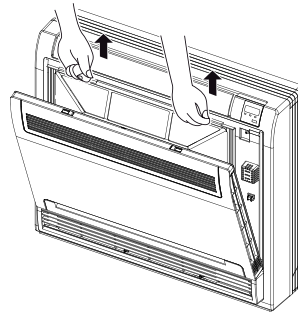

Rys. 6-4


Przytrzymaj zaczepy ramki i zdejmij zatrzaski w 4 miejscach (Filtr specjalnego zastosowania można odświeżyć poprzez umycie wodą co 6 miesięcy; zalecamy jego wymianę co 3 lata).

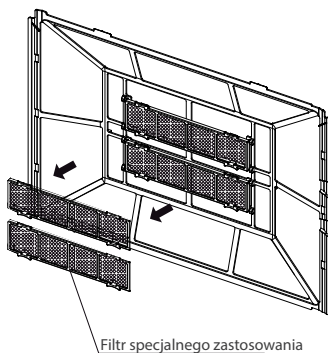


Rys. 6-5

CZĘŚĆ 5. KONSERWACJA

- Typ kanałowy wysokiego sprężu i kanałowy/podsufitowy (płaski)
Odkręć dwie śruby umieszczone z tyłu kanałizatora jak na rys 6-6. Następnie pociągnij kratkę z filtrem w dół.
Pchnij lekko aby uwolnić zaczep z otworów i wyjmij filtr w kierunku strzałek jak to pokazano na rysunku 6-7.

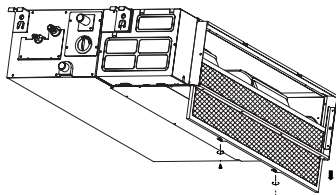

Rys. 6-6

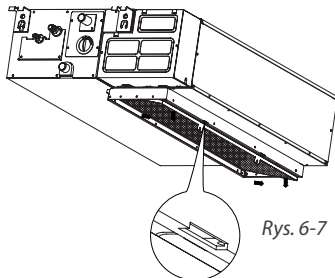

Rys. 6-7

1.2 Demontaż filtra powietrza.


1.3 Czyszczenie filtra powietrza.

Filtr powietrza zapobiega dostawaniu się pyłu i innych cząsteczek do wnętrza urządzenia. W przypadku zatkania filtra wydajność robocza klimatyzatora może ulec znacznemu obniżeniu. Dlatego filtr przy długotrwałym użytkowaniu należy czyścić co dwa tygodnie.


Wyczyść filtr odkurzaczem lub wodą.

- Strona wlotu powietrza powinna być skierowana w górę, jeśli używasz odkurzacza. (patrz Rys. 6-8).
- Strona wlotu powietrza powinna być skierowana w dół, jeśli używasz czystej wody. (patrz Rys. 6-9).

Do usunięcia dużego zanieczyszczenia użyj miękkiej szczotki i neutralnego detergentu i pozostaw filtr do wysuszenia w chłodnym miejscu.



Rys. 6-8



Rys. 6-9

UWAGA

Nie osuszaj filtra powietrza w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym ani przy pomocy płomienia.

W urządzeniu typu kasetowego jednostronnego filtr powietrza należy zamontować przed zainstalowaniem korpusu urządzenia.

1.4 Ponownie zainstaluj filtr w urządzeniu.

1.5 Zainstaluj i zamknij kratkę wlotu powietrza wg pkt. 1 i 2 w odwrotnej kolejności oraz podłącz przewody skrzynki sterowania do odpowiednich zacisków w korpusie głównym.

CZĘŚĆ 5. KONSERWACJA

2. KONSERWACJA PRZED DŁUGIM OKRESEM PRZESTOJU (np. na koniec sezonu)

Pozostaw jednostki wewnętrzne pracujące w trybie "tylko wentylator" przez ok. pół dnia, aby wysuszyć wnętrze urządzeń.

Wyczyść filtry powietrza i obudowy jednostek wewnętrznych.

W tym celu zapoznaj się z rozdziałem "Czyszczenie filtra powietrza" i dopilnuj, aby wyczyszczone filtry zostały włożone z powrotem na swoje miejsca.

Wyłącz urządzenie przyciskiem "ON/OFF" na zdalnym sterowniku, a następnie odłącz zasilanie.



UWAGA

Gdy włożona jest wtyczka zasilania, będzie pobierana energia nawet, jeśli urządzenie nie pracuje. Odłącz zasilanie, aby zaoszczędzić energię.

Po kilku sezonach pracy w urządzeniu zgromadzi się brud. Zaleca się przeprowadzenie specjalnych prac konserwacyjnych.

Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.

3. KONSERWACJA PO DŁUGIM OKRESIE PRZESTOJU (np. przed sezonem)

Sprawdź i usuń wszystko co może blokować otwory wlotowe i wylotowe w jednostkach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wyczyść filtry powietrza i obudowy jednostek wewnętrznych. W tym celu zapoznaj się z rozdziałem "Czyszczenie filtra powietrza" i dopilnuj, aby wyczyszczone filtry zostały włożone z powrotem na swoje miejsca.

Podłącz zasilanie co najmniej na 12 godzin przed uruchomieniem urządzenia, aby zapewnić bezproblemowe działanie. Tuż po włączeniu zasilania wyświetli się ekran zdalnego sterownika.

4. POMOCNICZE URZĄDZENIE GRZEWCZE W SYSTEMIE CENTRALNEJ KLIMATYZACJI

W zimie, w zależności od lokalizacji i konstrukcji budynku, zaleca się stosować jednostki wewnętrzne z pomocniczym urządzeniem grzewczym w celu zwiększenia wydajności grzewczej.

CZĘŚĆ 6. SYMPTOMY NIE OZNACZAJĄCE AWARII KLIMATYZATORA

Symptom 1: System nie włącza się

- Klimatyzator nie zaczyna pracy natychmiast po naciśnięciu przycisku ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania. Jeśli kontrolka działania świeci się, system jest w normalnym trybie. Aby uniknąć przeciążenia silnika sprężarki, klimatyzator zaczyna pracę 3 minuty po włączeniu (ON).
- Jeśli świeci się kontrolka działania i wskaźnik odszraniania lub wskaźnik FAN ONLY, oznacza to, że wybrany został model ogrzewania. Przy starcie, jeśli sprężarka nie włączyła się, jednostka wewnętrzna wskazuje na ochronę przed nawiewem zimnego powietrza.

Symptom 2: Zmiana na tryb wentylatora (FAN) w trybie chłodzenia

- Aby zapobiec zamarznięciu wewnętrznego parownika, jednostka przełącza się w tryb wentylatora automatycznie. Po uzyskaniu prawidłowego parametru, jednostka powróci do pracy w trybie chłodzenia.
- Gdy temperatura w pomieszczeniu spada do temperatury ustawionej, sprężarka wyłącza się a jednostka wewnętrzna przełącza się w tryb wentylatora; gdy temperatura podniesie się, sprężarka włączy się ponownie. Analogicznie jest w trybie ogrzewania.

Symptom 3: Z urządzenia wydobywa się biała mgiełka

Symptom 3.1: jednostka wewnętrzna

- W przypadku wysokiej wilgotności w trybie chłodzenia. Jeśli wewnątrz jednostki wewnętrznej jest bardzo zabrudzone, to rozkład temperatury w pomieszczeniu staje się nierówny. Konieczne jest wyczyszczenie wnętrza jednostki wewnętrznej. Poproś dystrybutora urządzenia o podanie szczegółów dotyczących czyszczenia. Musi być ono wykonane przez wykwalifikowanego serwisanta.

Symptom 3.2: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna

- Gdy system przestawia się na tryb ogrzewania po odmarzaniu, to wilgoć wygenerowana w trybie odmarzania zmienia się w parę i wydostaje się na zewnątrz.

Symptom 4: Nietypowe dźwięki w trakcie chłodzenia

Symptom 4.1: jednostka wewnętrzna

- Słyszalny jest cichy szum, gdy system jest w trybie chłodzenia lub nie pracuje. Dźwięk ten jest słyszalny, gdy działa pompka skroplin (wyposażenie opcjonalne).
- Gdy system zatrzymuje się po ogrzewaniu, słyszalny jest piskliwy dźwięk. Dźwięk ten jest spowodowany rozszerzaniem i kurczeniem części z tworzywa sztucznego wywołanym zmianą temperatury.

Symptom 4.2: Jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna

- Słyszalne jest ciągle ciche syczenie podczas pracy urządzenia. Jest to dźwięk gazowego czynnika chłodniczego przepływającego przez jednostki wewnętrzne i zewnętrzne.
- Dźwięk syczenia jest słyszalny przy starcie lub natychmiast po wyłączeniu działania lub trybu odmarzania. Jest to dźwięk czynnika chłodniczego spowodowany zatrzymaniem lub zmianą przepływu.

Symptom 4.3: Jednostka zewnętrzna

- Zmienia się ton dźwięku podczas pracy. Jest to spowodowane zmianą częstotliwości.

Symptom 5: Z urządzenia wydobywa się pył

- Dzieje się tak, gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy po długim przestoju. W tym czasie do wnętrza dostały się zanieczyszczenia.

Symptom 6: Z urządzenia wydobywają się nieprzyjemne zapachy

- Urządzenie wchłania zapachy pomieszczenia, mebli, dymu papierosowego itp., a następnie emituje je.

Symptom 7: Wentylator jednostki zewnętrznej nie obraca się

- W trakcie działania. Prędkość wentylatora jest sterowana w celu optymalizacji działania urządzenia.

CZĘŚĆ 7. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

1. USTERKI KLIMATYZATORA I ICH PRZYCZYNY

Jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych nieprawidłowości, zatrzymaj działanie urządzenia, wyłącz główny wyłącznik zasilania i niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą:

- Zdalny sterownik lub przycisk włączający nie działa prawidłowo.
- Często wybija bezpiecznik lub aktywuje się wyłącznik obwodu.
- Do wnętrza klimatyzatora dostała się woda lub ciało obce.
- Zauważone zostały inne niepokojące oznaki.
- Woda wycieka z jednostki wewnętrznej.

Jeśli wykryto nieprawidłowe działanie systemu inne niż wymienione powyżej lub jeśli powyższe nieprawidłowości są ewidentne, sprawdź system według procedur poniżej, (patrz Tabela 7-1).

Tabela 7-1		
Symptomy	Przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"> • Awaria zasilania. • Wyłącznik zasilania w pozycji "off". • Spalił się bezpiecznik wył. zasilania. • Wyczerpały się baterie w pilocie zdalnego ster. lub inny problem sterownika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zaczekaj na włączenie zasilania. • Wyłącznik zasilania ustaw na "on". • Wymień bezpiecznik. • Wymień baterie lub sprawdź pilot zdalnego sterowania.
Powietrze przepływa normalnie, ale zupełnie brak chłodzenia.	<ul style="list-style-type: none"> • Nieprawidłowe ustawienie temperatury. • Cykl 3-minutowego okresu ochronnego sprężarki. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ustaw właściwą temperaturę. • Zaczekaj na zakończenie okresu ochronnego.
Urządzenie często włącza się i wyłącza.	<ul style="list-style-type: none"> • Za dużo lub za mało czynnika chłodniczego. • Obecność powietrza lub innego gazu w obwodzie czynnika chłodniczego. • Awaria sprężarki. • Za wysokie lub za niskie napięcie. • Zablockowany obwód systemu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź szczelność i uzupełnij odpowiednio czynnik chłodniczy. • Odpowietrz i ponownie napełnij czynnikiem chłodniczym. • Napraw lub wymień sprężarkę.
Niedostateczny efekt chłodzenia.	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej i wewnętrznej jest brudny. • Filtr powietrza jest brudny. • Wlot/wylot jednostki wewnętrznej/zewnętrznej jest niedrożny. • Drzwi i okna są otwarte. • Działa bezpośrednie nasłonecznienie. • Zbyt silne źródło ciepła. • Temperatura zewnętrzna jest za wysoka • Wyciek lub brak czynnika chłodniczego. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyczyść wymiennik ciepła. • Wyczyść filtr powietrza. • Usuń wszelkie blokady i zapewnij swobodny przepływ powietrza. • Zamknij okna i drzwi. • Użyj zasłon, aby ograniczyć bezpośrednie nasłonecznienie. • Zmniejsz moc źródła ciepła. • Sprawdź szczelność i uzupełnij odpowiednio czynnik chłodniczy.

CZĘŚĆ 7. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Symptomy	Przyczyny	Rozwiązanie
Niedostateczny efekt ogrzewania.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura zewnętrzna jest niższa niż 7°C. • Drzwi i okna nie są całkowicie zamknięte. • Wyciek lub brak czynnika chłodniczego. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zamknij okna i drzwi. • Sprawdź szczelność i uzupełnij odpowiednio czynnik chłodniczy.

2. USTERKI ZDALNEGO STEROWNIKA I ICH PRZYCZYNY

Przed wezwaniem serwisu sprawdź poniższe punkty (Tabela 7-2).

Tabela 7-2		
Symptomy	Przyczyny	Rozwiązanie
Nie można zmienić prędkości wentylatora.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy tryb (MODE) wskazywany na wyświetlaczu to "AUTO". 	Jeśli wybrany jest tryb automatyczny to klimatyzator automatycznie zmienia prędkość wentylatora.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy tryb (MODE) wskazywany na wyświetlaczu to "DRY". 	Jeśli wybrany jest tryb osuszania to klimatyzator automatycznie zmienia prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora można zmieniać ręcznie w trybach: "COOL", "FAN ONLY" i "HEAT".
Sygnał ze zdalnego sterownika nie jest wysyłany nawet po naciśnięciu przycisku ON/OFF.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy baterie w pilocie zdalnego sterownika nie są wyczerpane. 	Brak zasilania.
Nie wyświetla się wskaźnik TEMP.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy tryb (MODE) wskazywany na wyświetlaczu to FAN ONLY. 	Nie można ustawiać temperatury w trybie FAN.
Po pewnym czasie wskazanie na wyświetlaczu znika.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy działanie programatora skończyło się, jeśli wyświetlacz wskazuje TIMER OFF. 	Działanie klimatyzatora zatrzyma się po określonym czasie.
Po pewnym czasie wskazanie TIMER ON znika.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy działanie programatora rozpoczęło się, jeśli wyświetlacz wskazuje TIMER ON. 	O ustalonym czasie klimatyzator włączy się automatycznie, a odpowiedni wskaźnik zniknie.
Brak sygnału odbioru w jednostce wewnętrznej nawet po naciśnięciu przycisku ON/OFF.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy nadajnik sygnału zdalnego sterownika jest prawidłowo skierowany do odbiornika sygnału podczerwieni jednostki wewnętrznej, gdy naciśnięty zostaje przycisk ON/OFF. 	Skieruj bezpośrednio nadajnik sygnału zdalnego sterownika na odbiornik sygnału podczerwieni jednostki wewnętrznej, gdy następnie dwukrotnie naciśnij przycisk ON/OFF.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA KONTROLERÓW PRZEWODOWYCH



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII



OSTRZEŻENIE: Zawiera baterię pastylkową.



OSTRZEŻENIE

RYZIKO POŁKNIECIA:

Produkt zawiera baterię guzikową
lub baterię pastylkową.



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII: PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI;

- Jeżeli komora baterii (jeśli dotyczy) nie domyka się, nie używać produktu i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W razie podejrzenia połknięcia baterii lub umieszczenia jej w innej wewnętrznej części ciała, bezzwłocznie wezwać pomoc medyczną.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA KONTROLERÓW PRZEWODOWYCH

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII


PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast wezwać pomoc medyczną.



OSTRZEŻENIE

- **RYZIKO POŁKNIĘCIA:** Produkt zawiera baterię guzikową lub baterię pastylkową.
- Połknięcie może spowodować **ŚMIERĆ** lub poważne obrażenia.
- Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować **wewnętrzne oparzenia chemiczne** w ciągu zaledwie **2 godzin**.
- **PRZECHOWUJ** nowe i zużyte baterie **POZA ZASIĘGIEM DZIECI**.
- W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub włożona do jakiegokolwiek części ciała, **należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską**.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA KONTROLERÓW PRZEWODOWYCH

UWAGA

Aby uzyskać optymalną wydajność produktu:

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii lub baterii różnych typów.
- Nie należy zostawiać baterii w pilocie jeśli nie planuje się używania urządzenia dłużej niż 2 miesiące.
- Nie należy wyrzucać baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej utylizacji baterii.
- Na dole symbolu utylizacji baterii czasami umieszczana jest nazwa pierwiastka. Wskazuje ona, że bateria zawiera metale ciężkie w stężeniu przekraczającym pewne wartości progowe. W tym przykładzie obok symbolu jest nazwa Pb: ołów (>0,004%).
- Zużyte urządzenia i baterie należy oddawać do specjalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów w celu ich ponownego wykorzystania, recyklingu lub przetworzenia. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Pb

Informacje na temat baterii pastylkowej

Typ	Nominalne napięcie baterii
CR2032	3.0 V

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA KONTROLERÓW PRZEWODOWYCH

OSTRZEŻENIE

- Okablowanie powinno być dostosowane do prądu sterującego przewodem. W przeciwnym razie może dojść do przepięcia prądu lub przegrzania, co może spowodować pożar.
- Do okablowania należy używać wyłącznie określonych kabli. Nie wolno stosować żadnej siły zewnętrznej na zacisk. W przeciwnym razie drut może zostać uszkodzony, co może prowadzić do nagrzewania się i spowodować pożar.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

1. AKCESORIUM INSTALACYJNE

1.1 Wybierz miejsce instalacji

Nie instaluj w miejscu, w którym pokryjesz ciężkim olejem, parą lub siarkowym gazem, w przeciwnym razie produkt zostanie zdeformowany, co doprowadzi do awarii systemu.

1.2 Przygotowanie przed instalacją

Lp.	Nazwa	ilość	Opis
1	Sterownik przewodowy	1	-
2	Instrukcja instalacji i obsługi	1	-
3	Śruby	3	M3.9 x 25 (do montażu na ścianie)
4	Kołki rozporowe	3	Do montażu na ścianie
5	Śruby	2	M4X25 (Do montażu na skrzynce podtynkowej)
6	Plastikowe pręty śrubowe	2	Do mocowania na skrzynce rozdzielczej
7	Bateria	1	-
8	Grupa przewodów łączących	1	Opcjonalnie
9	Śruby	1	M4X8 (Do montażu grupy przewodów łączących)

Potwierdź, że wszystkie powyższe części zostały dostarczone.

1.3 Przygotuj następujące zespoły na miejscu

Lp.	Nazwa	ilość (wbudowana w ścianę)	Specyfikacja (tylko w celach informacyjnych)	Uwagi
1	Skrzynka podtynkowa	1	-	-
2	Rura okablowania (rękaw izolujący i śruba)	1	-	-


1.4 Środki ostrożności przy instalacji kontrolera przewodowego

- Niniejsza instrukcja zawiera sposób instalacji sterownika przewodowego.
Aby podłączyć sterownik przewodowy do jednostki wewnętrznej, należy zapoznać się ze schematem elektrycznym przedstawionym w niniejszej instrukcji instalacji.
- Sterownik przewodowy pracuje w obwodzie pętli niskiego napięcia. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z przewodami o wysokim napięciu, takimi jak 115 V, 220 V, 380 V, i nie podłączać tego rodzaju przewodów do wspomnianej pętli; prześwit między skonfigurowanymi przewodami powinien wynosić 300 ~ 500 mm lub więcej.
- Przewód ekranowany kontrolera przewodowego musi być solidnie uziemiony.
- Po zakończeniu podłączania sterownika przewodowego nie należy używać narzędzia (trameggera) do wykrywania izolacji.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

2. SPOSÓB MONTAŻU


2.1 Wymiary konstrukcyjne sterownika przewodowego

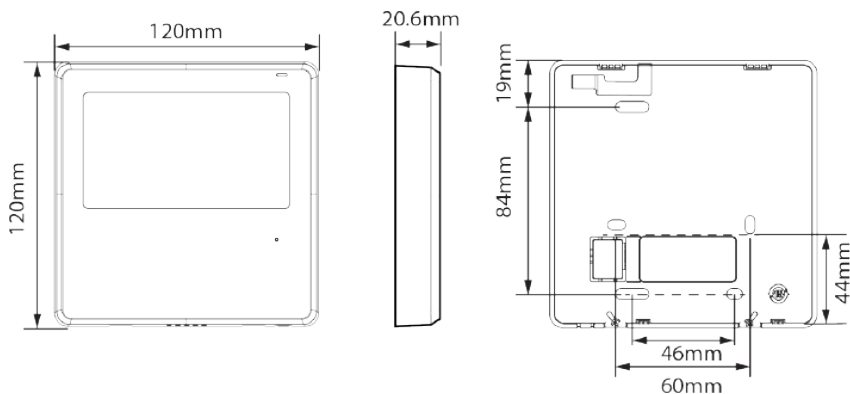

Rys. 3-1

2.2 Zdejmij górną część kontrolera przewodowego

Włóż śrubokręt płaski do szczelin w dolnej części kontrolera przewodowego (2 miejsca) i wyjmij górną część kontrolera przewodowego (rys.3-2).

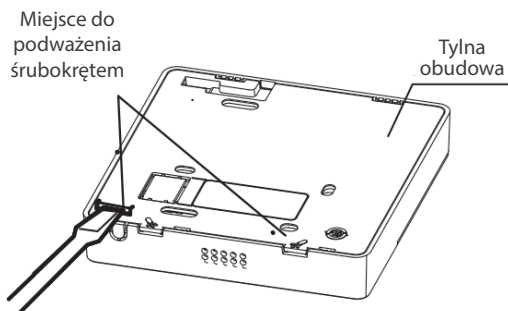

Rys. 3-2


⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie podważaj w górę i w dół, możesz tylko obracać śrubokręt.
- Płytkę PCB jest zamontowana w górnej części sterownika przewodowego. Uważaj, aby nie uszkodzić płyty śrubokrętem płaskim.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X


2.3 Przymocuj tylną płytę sterownika przewodowego

- W przypadku montażu natynkowego należy przymocować tylną płytę do ściany za pomocą 3 śrub (ST3.9 x 25) i kołków. (Rys.3-3)

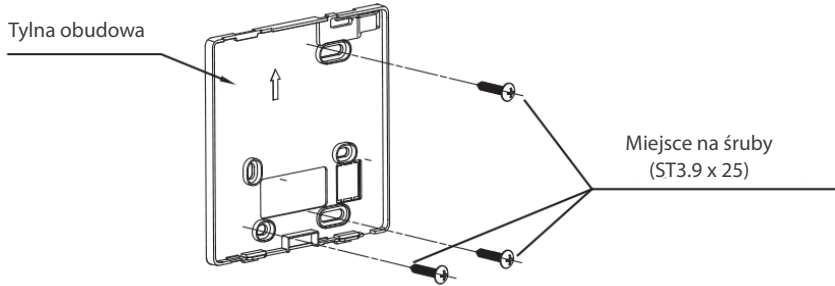

Rys. 3-3

- Użyj dwóch śrub M4X25, aby zainstalować tylną pokrywę na skrzynce podtynkowej i użyj jednej śruby ST3.9 x 25, aby przymocować do ściany.

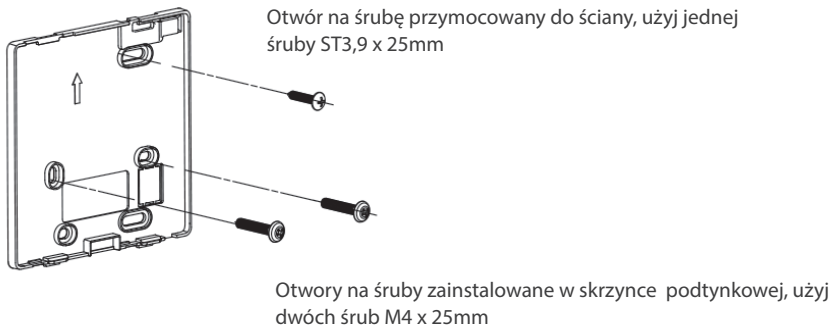


Rys. 3-4

OSTRZEŻENIE

Umieścić na płaskiej powierzchni. Należy uważać, aby nie zniekształcić tylnej płyty sterownika przewodowego przez zbyt mocne dokręcenie śrub montażowych.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

2.4 Instalacja baterii




Rys. 3-5

Włóż baterię do miejsca instalacji i upewnij się, że dodatnia strona baterii jest zgodna z dodatnią stroną miejsca instalacji (patrz rys.3-5).

Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić poprawny czas. Baterie w sterowniku przewodowym mogą odmierzать czas w przypadku awarii zasilania, co zapewnia prawidłowy czas. Po przywróceniu zasilania, jeśli wyświetlany czas nie jest prawidłowy, oznacza to, że bateria jest rozładowana i należy ją wymienić.

W przypadku konieczności wymiany baterii należy skontaktować się z profesjonalnym serwisem technicznym.


2.5 Przykłady prowadzenia przewodów

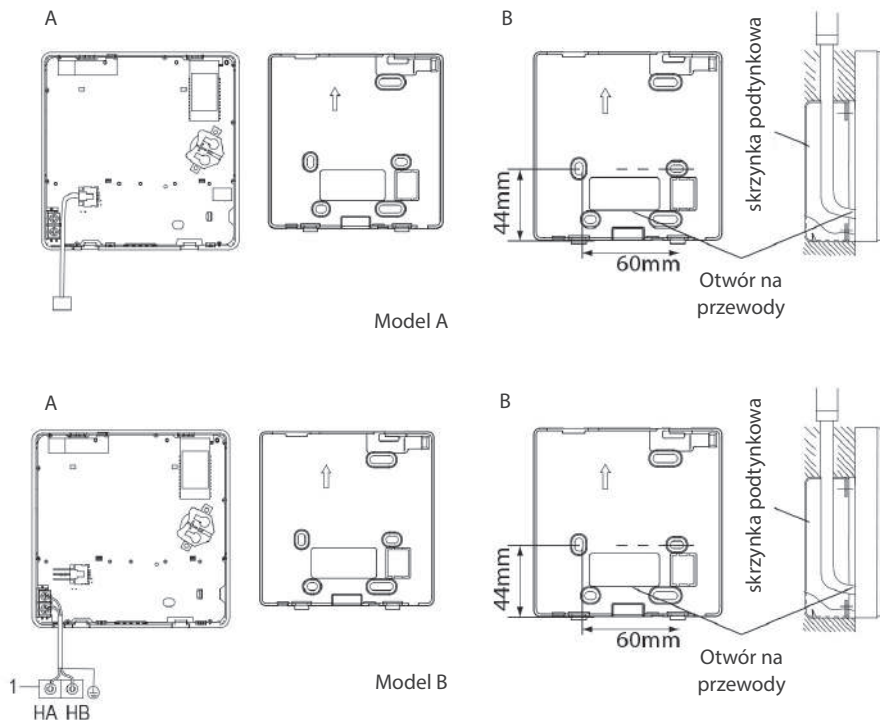

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

Wzór A


Podłącz przewód z panelu wyświetlacza jednostki wewnętrznej do kabla połączeniowego. Następnie podłącz drugą stronę przewodu połączeniowego do pilota zdalnego sterowania.

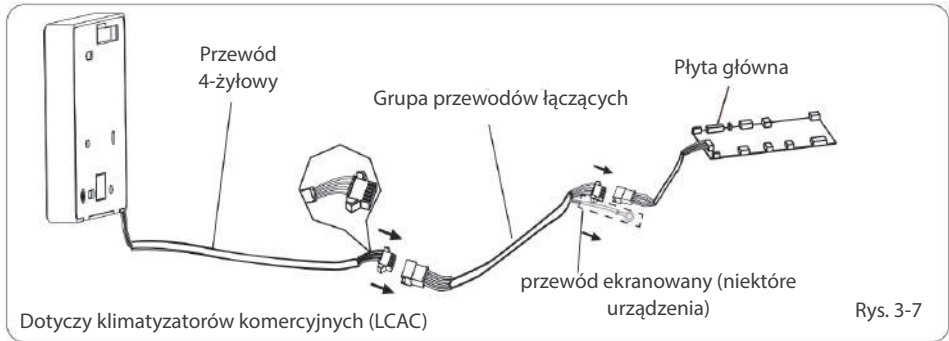

Wzór B

Wytnij część, przez którą ma przejść okablowanie, za pomocą szczipiec itp.

Podłącz zaciski sterownika przewodowego (HA, HB) i zaciski jednostki wewnętrznej (HA, HB). (HA i HB nie mają polaryzacji).

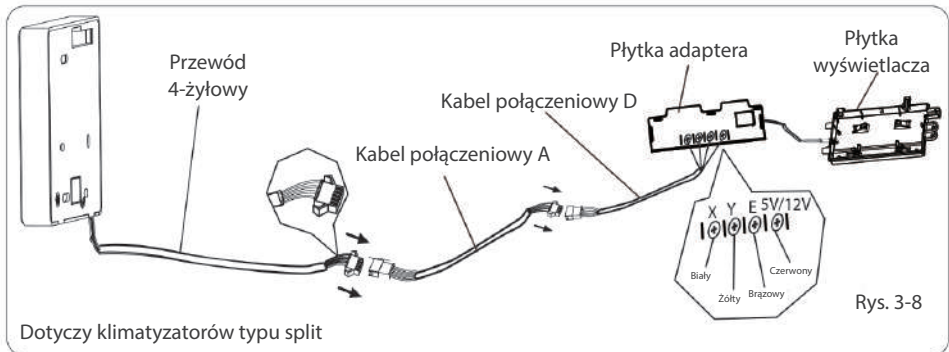


OSTRZEŻENIE

- NIE WOLNO dopuścić do przedostania się wody do sterownika przewodowego oraz połączeń przewodów.
- Użyj złączki termokurczliwej do uszczelnienia połączenia przewodów.

Przewody łączące muszą być solidnie zamocowane i nie mogą zostać pociągnięte.


CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

W przypadku niektórych urządzeń sterownik przewodowy łączy się z portami HA i HB urządzenia za pośrednictwem portów HA i HB. Nie ma polaryzacji między HA i HB (patrz rys. 3-9).

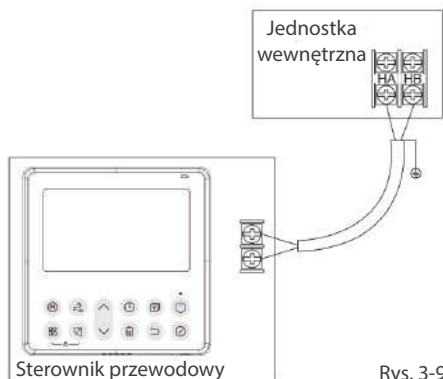

Rys. 3-9

Główny/drugi kontroler przewodowy może być używany do umożliwienia dwóm kontrolerom przewodowym sterowania jednym urządzeniem, a kontrolery przewodowe łączą się z portami HA i HB urządzenia poprzez port HA i HB na sterowniku. Nie ma polaryzacji między HA i HB (patrz rys. 3-10).

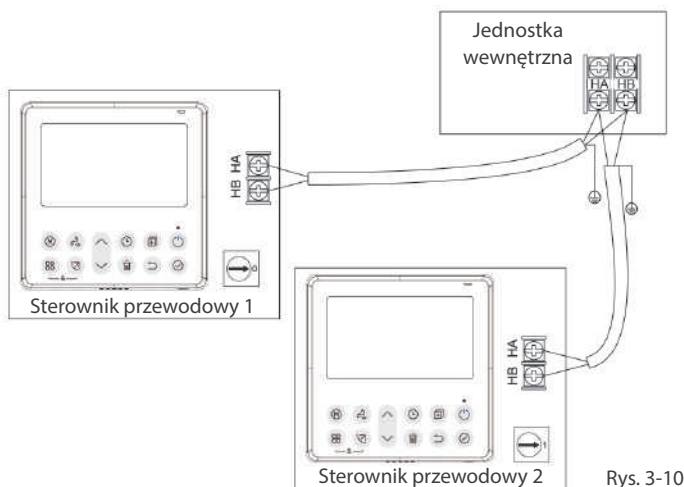

Rys. 3-10



⚠ OSTRZEŻENIE

Sterownik przewodowy z funkcją Wi-Fi nie posiada tej funkcji.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

W przypadku niektórych jednostek jeden kontroler przewodowy może obsługiwać wiele jednostek (maksymalnie 16 jednostek). W takim przypadku sterownik przewodowy i urządzenie muszą być podłączone jednocześnie do portów HA i HB.


W przypadku sterowania grupowego na sterowniku przewodowym nie będzie wyświetlany żaden błąd (patrz rys. 3-11).

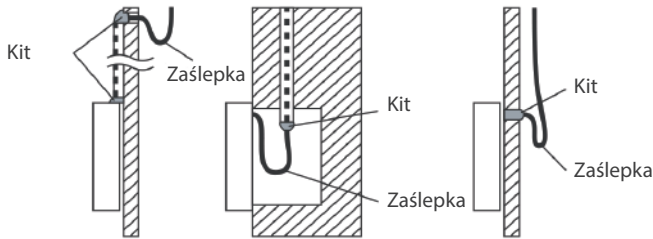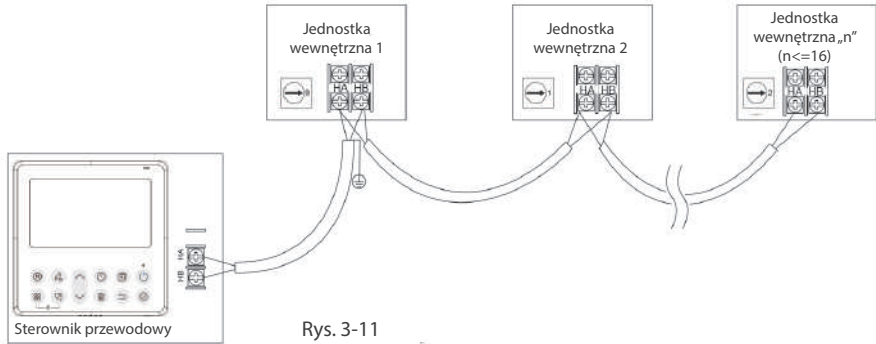

2.6 Ponownie zamocuj górną część kontrolera przewodowego

Wyreguluj, a następnie zamknij górną obudowę.

Należy unikać zaciskania przewodów podczas instalacji (rys. 3-13).

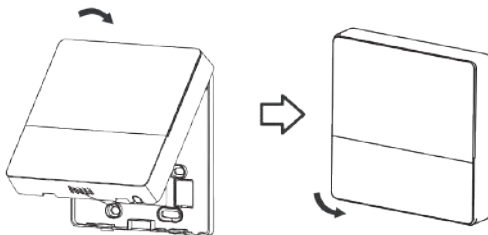

Rys. 3-13

Wszystkie ilustracje w tej instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Twój kontroler przewodowy może się nieznacznie różnić. Rzeczywisty kształt ma pierwszeństwo.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

3. SPECYFIKACJA

Napięcie wejściowe	12V
Temperatura otoczenia	0~43°C (32~110°F)
Wilgotność otoczenia	RH40%~RH90%


⚠ UWAGA


Zaleca się stosowanie przewodu łączącego o długości 6 metrów.

4. CECHY I FUNKCJE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

4.1 Funkcje sterownika

- Wyświetlacz LCD.
- Wyświetlanie kodów błędów.
- 4-kierunkowy układ przewodów, bez podniesionej części z tyłu - wygodniejsze umieszczanie przewodów i instalowanie urządzenia
- Wyświetlacz temperatury pokojowej.
- Programator tygodniowy.
- Tryb pracy: Auto-Chłodzenie-Osuszenie-Ogrzewanie-Wentylacja
- Prędkość wentylatora: Auto / Niska / Średnia / Wysoka
- Wachlowanie żaluzjami (wybrane modele)
- Włącz/Wyłącz Timer
- Ustawienie temperatury
- Programator tygodniowy
- Tryb Follow Me (wybrane modele)
- Tryb Turbo (wybrane modele)
- Funkcja auto-restartu
- Indywidualne sterowanie żaluzjami (wybrane modele)
- Test przepływu powietrza
- Praca turnusowa/naprzemienna dwóch jednostek (wybrane modele)
- Sterowanie typu "DUAL" dla dwóch jednostek wewnętrznych (wybrane modele)
- Sterowanie grupowe (wybrane modele)
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Zegar

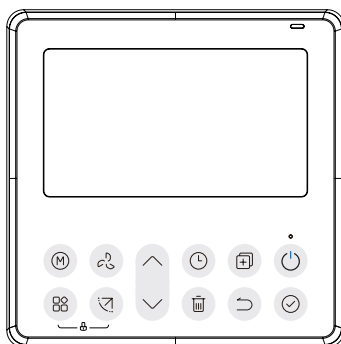

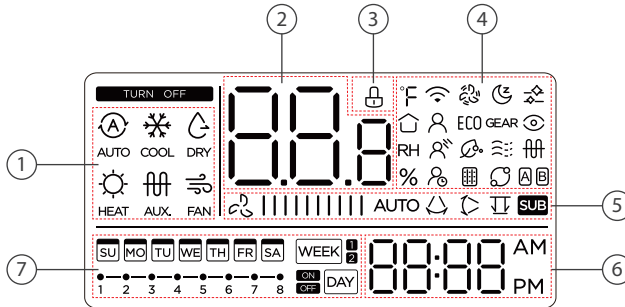
CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X**5. OPIS WYŚWIETLACZA****5.1 Ikony na wyświetlaczu LCD**

Nr.	Symbol	Znaczenie
1.		Wskaźniki trybu pracy. Wskaźniki trybu pracy. Wyświetla bieżący tryb. auto / chłodzenie / osuszanie / grzanie / aux. / wentylacja
2.		Wyświetlacz temperatury
3.		Blokada wyświetlacza
4.		Wskaźnik stopni temperatury °C / °F
		Wyświetlacz temperatury w pomieszczeniu
		Wskaźnik wilgotności powietrza*
		Wskaźnik funkcji Wi-Fi*
		Wskaźnik funkcji „Follow Me” (wybrane modele)
		Wskaźnik funkcji „Breeze away” (wybrane modele)
		Wskaźnik funkcji „Turbo” (wybrane modele)
		Wskaźnik funkcji „ECO” (wybrane modele)
		Wskaźnik funkcji oczyszczania powietrza (wybrane modele)
		Przypomnienie o czyszczeniu filtra (wybrane modele)
		Wskaźnik funkcji „SLEEP”
		Wskaźnik funkcji „GEAR” (wybrane modele)
		Wskaźnik funkcji „WINDLESS” (wybrane modele)
		Wskaźnik Funkcji: praca turnusowa/naprzemienna (wybrane modele)
	Wskaźnik funkcji „Active clean” (wybrane modele)	

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

Nr.	Symbol	Znaczenie
4.		Wskaźnik funkcji inteligentnego oka „SMART EYE” (wybrane modele)
		Wskaźnik funkcji ogrzewania elektrycznego/ogrzewania awaryjnego (wybrane modele)
		Wskaźnik jednostki głównej i dodatkowej (wybrane modele)
5.	AUTO	Wskaźnik prędkości wentylatora. Wyświetla wybraną prędkość wentylatora: NISKA WYSOKA ŚREDNIA AUTO AUTO
		Wskaźnik wachlowania żaluzji: góra - dół
		Wskaźnik wachlowania żaluzji: prawo - lewo
		Wyświetlacz jednostki dodatkowej
7.		Harmonogramy / Programator tygodniowy
6.		Zegar

5.2 Opis przycisków sterownika

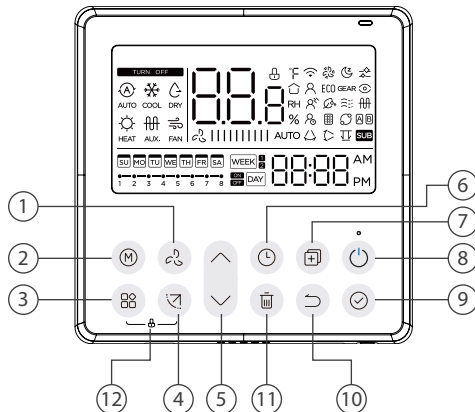












- | | |
|--|---|
| 1. Przycisk prędkości wentylatora | 7. Przycisk „KOPIUJ” |
| 2. Przycisk trybu pracy | 8. Przycisk zasilania „Power” |
| 3. Przycisk „FUNKCJI” | 9. Przycisk „ZATWIERDŹ” |
| 4. Przycisk wachlowanie żaluzji (wybrane modele) | 10. Przycisk „WSTECZ” |
| 5. Przycisk regulacji + lub - | 11. Przycisk dnia wolnego/usunięcia „Day Off/DeI” |
| 6. Przycisk programatora „Timer” | 12. Przycisk „BLOKADY” |

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

6. OPERACJA PRZYGOTOWAWCZA

Ustawianie bieżącego dnia i godziny.

1.		Naciśnij „TIMER” przez co najmniej 2 sekundy. Wskaźnik timera zacznie migać.
2.	 	Naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby ustawić datę. Wskaźnik wybranej daty zacznie migać. 
3.		Ustawienie daty zostanie zakończone, a ustawienie godziny zostanie przygotowane po naciśnięciu przycisku „Timera” lub przycisku „CONFIRM” oraz jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
4.	 	Naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby ustawić aktualną godzinę. Naciśnij kilkakrotnie, by ustawić aktualny czas w zakresie 1 minuty. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby ustawić bieżący czas w sposób ciągły. 
5.		Ustawienie zostanie wykonane po naciśnięciu przycisku „CONFIRM” lub braku naciśnięcia przycisku w ciągu 10 sekund.
6.	 	Wybór skali czasu: naciśnięcie przycisków „⌚” i „🕒” przez 2 sekundy spowoduje przełączanie wyświetlania czasu zegara między skalą 12 & 24-godzinną.

7. OBSŁUGA STEROWNIKA

7.1 Aby rozpocząć/zatrzymać pracę



Naciśnij przycisk zasilania.

7.2 Funkcja ogrzewania smart 8°C (wybrane modele)



Aby włączyć tryb „FP8”, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:

- Uruchom klimatyzator w trybie grzania (HEAT) i ustaw na najniższą możliwą temperaturę (zazwyczaj będzie to 16°C)
- Naciśnij dwukrotnie strzałkę w dół a na wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się „8”, oznacza to poprawne uruchomienie funkcji FP.

Uwaga: Naciśnięcie przycisków ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, przycisków w górę i dół lub użycie funkcji w aplikacji mobilnej podczas pracy trybu FP spowoduje jej anulowanie.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

⚠ UWAGA

W przypadku niektórych modeli funkcję ogrzewania 8° można ustawić tylko za pomocą pilota bezprzewodowego, nie można wybrać tej funkcji za pomocą sterownika przewodowego.

7.3 Przycisk trybu pracy „MODE”


Ustawienie trybu pracy.





Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb pracy:



Jeśli jednostka wewnętrzna jest wyposażona w funkcję ogrzewania elektrycznego (ogrzewanie awaryjne), naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb pracy:



- Gdy wyświetlany jest tryb wybrany jako tryb ogrzewania awaryjnego (lub ogrzewania elektrycznego) , prędkość wentylatora jest ustawiona na Auto. Funkcje uśpienia, ogrzewania 8 stopni, Turbo i pracy rotacyjnej/turnusowej nie są dostępne w trybie ogrzewania awaryjnego. (Opcjonalne w wybranych modelach)
- Gdy tryb jest wybrany jako tryb ogrzewania i ogrzewania elektrycznego,  jest wyświetlany, a funkcje Turbo i pracy rotacyjnej/turnusowej są wyłączone.

7.4 Ustawienie temperatury w pomieszczeniu



Naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby ustawić temperaturę w pomieszczeniu. Zakres temperatur ustawień wewnętrznych: 10/16/17 ~ 30 °C (50/60/62 ~ 86 °F) lub 20 ~ 28 °C (68 ~ 82 °F). (W zależności od modelu)




Wybór skali °C i °F (w niektórych modelach)

Przytrzymanie przycisków „^” i „v” przez 3 sekundy spowoduje naprzemienne wyświetlanie temperatury w skali °C i °F.

7.5 Ustawienie prędkości wentylatora




Naciśnij przycisk prędkości wentylatora, aby ustawić prędkość wentylatora. (Ten przycisk jest niedostępny w trybie automatycznym lub osuszania)




CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X





Gdy obsługiwana jest płynna regulacja prędkości, naciśnij przycisk, aby przełączać między nimi:



Wciśnij jednocześnie **M** oraz  przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk klawiatury.

7.6 Funkcja blokady rodzicielskiej



Naciśnij przyciski  i  przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję blokady rodzicielskiej i zablokować wszystkie przyciski na sterowniku przewodowym. Po aktywacji blokady przed dziećmi nie można wcisnąć przycisków, aby obsługiwać i odbierać sygnał pilota zdalnego sterowania.


Ponowne naciśnięcie tych dwóch przycisków przez 3 sekundy dezaktywuje funkcję blokady rodzicielskiej.

Gdy funkcja blokady rodzicielskiej jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się ikona .

7.7 Funkcja „SWING” - tylko dla urządzenia z automatycznymi żaluzjami 4D


7.7.1 SWING w górę - w dół



Naciśnij przycisk SWING, aby uruchomić funkcję wachlowania góra-dół. Pojawi się znak . Naciśnij go ponownie, aby zatrzymać.

7.7.2 SWING lewo - prawo (wybrane modele)




Naciśnij przycisk SWING przez 2 sekundy, aby uruchomić funkcję wachlowania lewo-prawo. Pojawi się znak . Naciśnij go ponownie przez 2 sekundy, aby zatrzymać.

7.8 Funkcja SWING (dla jednostek bez funkcji wachlowania w pionie)



- Użyj przycisku SWING, aby dostosować kierunek przepływu powietrza góra-dół i uruchomić funkcję automatycznego wachlowania.



1. Po każdym naciśnięciu tego przycisku żaluzja odchyła się o kąt 6 stopni. Naciskaj ten przycisk, aż do uzyskaniażądanego kierunku.


2. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk przez 2 sekundy, automatyczne wachlowanie zostanie aktywowane. Pojawi się znak . Naciśnij go ponownie, aby zatrzymać. (niektóre jednostki)

- W przypadku WYBRANYCH jednostek kasetonowych, każda z żaluzji może być obsługiwana indywidualnie.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X



1. Naciśnij przycisk Swing, aby aktywować funkcję regulacji żaluzji góra-dół. Znak  zacznie migać. (Nie dotyczy wszystkich modeli)
2. Naciskając przycisk "∧" lub "v" można wybrać ruch czterech żaluzji. Po każdym naciśnięciu przycisku żaluzja zostanie wybrana w następującej kolejności:  oznacza, że cztery żaluzje poruszają się w tym samym czasie.)



3. Następnie użyj przycisku Swing, aby wyregulować kierunek przepływu powietrza góra-dół wybranej żaluzji.

7.9 Przycisk funkcji (FUNC.)



Naciśnij przycisk „FUNKCJI”, aby przewijać funkcje operacyjne w następujący sposób:




[*]: Zależne od modelu. Jeśli jednostka wewnętrzna nie ma tej funkcji, nie będzie ona wyświetlana.

Ikona wyboru funkcji zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk „Potwierdź”, aby potwierdzić ustawienie.


7.10 Funkcja TURBO (wybrane modele)



W trybie CHŁODZENIE/OGRZEWANIE naciśnij przycisk FUNC. przycisk, aby aktywować funkcję turbo. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję turbo. Gdy funkcja turbo jest włączona, pojawia się znak .

7.11 Funkcja PTC (wybrane modele)



W trybie ogrzewania, w przypadku urządzeń z funkcją ogrzewania elektrycznego, naciśnij ten przycisk, aby aktywować tryb ogrzewania elektrycznego. Gdy funkcja PTC jest aktywna, pojawia się znak .

UWAGA


Funkcja elektrycznego ogrzewania postojowego w modelu centrali wentylacyjnej jest przełączana za pomocą przycisku MODE i FUNC. jest funkcją TURBO.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

7.12 Funkcja FOLLOW ME (wybrane modele)

Naciśnij przycisk FUNC. przycisk, aby wybrać, czy temperatura w pomieszczeniu ma być odczytywana z jednostki wewnętrznej, czy ze sterownika przewodowego.

Gdy pojawi się wskaźnik funkcji „follow me” i temperatura w pomieszczeniu jest wykrywana przez sterownik przewodowy.



Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować funkcję follow me.

7.13 Funkcja SMART EYE (wybrane modele)

1. Ta funkcja działa w każdym trybie włączenia.
2. Jeśli jednostka wewnętrzna ma funkcję inteligentnego oka, naciśnij przycisk FUNC., aby wybrać ikonę inteligentnego oka, naciśnij przycisk OK, aby włączyć inteligentne oko i jednocześnie podświetlić ikonę inteligentnego oka. Gdy inteligentne oko jest wyłączone, ikona inteligentnego oka gaśnie.
3. Wyłącz, przełącz tryb, włącz samooczyszczanie, włącz funkcję ogrzewania 8 stopni, aby automatycznie anulować funkcję inteligentnego oka.

7.14 Funkcja resetowania filtra

Po wysłaniu przez jednostkę wewnętrzną czasu użytkowania filtra na sterowniku przewodowym zaświeci się ikona czyszczenia filtra, naciśnij przycisk FUNC., aby wybrać ikonę czyszczenia filtra, i naciśnij przycisk OK, aby zresetować czas filtra. Ikona przypomnienia o czyszczeniu filtra zgaśnie.

7.15 Czujnik pomiaru wilgotności (wybrane modele)

1. Gdy sterownik przewodowy ma funkcję podwójnej kontroli temperatury i wilgotności, w trybie osuszania, naciśnij funkcyjny, aby wybrać ikonę RH, naciśnij potwierdzenia, aby przejść do trybu kontroli wilgotności, ikona RH, naciśnij w górę i w dół, aby dostosować wilgotność, zakres ustawień to OFF->35% ~ 85%, Regulowany z 5% wilgotnością. Wyjście ze stanu regulacji wilgotności następuje po 5 sekundach beczynności.
2. Po wejściu w tryb kontroli wilgotności, naciśnij przyciski w górę i w dół, aby wyregulować ustawioną temperaturę i wyświetlać ustawioną temperaturę przez 5 sekund, a następnie przywrócić wyświetlanie ustawionej wilgotności.
3. Po przełączeniu trybu wyjdź z trybu kontroli wilgotności.

UWAGA

Ustawienie poziomu wilgotności ma na celu ograniczenie wkraplania wilgoci na wymienniku, nie jest narzędziem precyzyjnego osuszania.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

7.16 Funkcja GEAR (wybrane modele)

Gdy sterownik przewodowy ma funkcję GEAR, w trybie chłodzenia rozruchowego naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybrać ikonę GEAR, naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do trybu sterowania GEAR i najpierw wyświetli bieżący stan GEAR. 50%→75%→OFF można przełączać za pomocą przycisków w górę i w dół w ciągu 5 sekund. Po 5 sekundach wyświetlona zostanie ustawiona temperatura, naciśnij przyciski w górę i w dół, aby dostosować ustawioną temperaturę.

Aby anulować funkcję GEAR, należy ją wyłączyć, przełączyć w tryb lub włączyć funkcje uśpienia, ECO, mocny, samooczyszczania

7.17 Funkcja pracy naprzemiennej/turnusowej (wybrane modele)

W przypadku dwóch urządzeń naciśnij przycisk FUNC., aby wybrać funkcję pracy turnusowej, a następnie naciśnij przycisk „Potwierdź”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję pracy turnusowej.

1. Krok 1: Naciśnij „Potwierdź”, aby ustawić czas zmiany jednostki, a następnie naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby ustawić czas. Zakres czasu ustawiania: 1 ~ 99h, domyślny czas to 10 godzin.
2. Krok 2: Ustaw wysoką temperaturę współtwarcia - lub 26 ~ 32 stopnie - to znaczy, że ta funkcja jest nieprawidłowa. Gdy temperatura otoczenia wynosi 26 ~ 32 stopnie, gdy temperatura otoczenia jest większa lub równa ustawionej temperaturze, oba urządzenia będą pracować w trybie CHŁODZENIA 24 stopnie jednocześnie.
3. Krok 3: Ustaw niskotemperaturową temperaturę współtwarcia - lub 5-15 stopni - to znaczy, że ta funkcja jest nieprawidłowa. Gdy temperatura otoczenia wynosi 5-15 stopni, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż ustawiona temperatura, obie jednostki będą pracować jednocześnie przez 24 stopnie, aby przejść w tryb ogrzewania.
4. Krok 4: Ustaw, które urządzenie zostanie uruchomione jako pierwsze. Wybierz A lub B.
5. Po włączeniu tej funkcji, dopóki klimatyzator pracuje w ustawionej godzinie, automatycznie włączy inny klimatyzator i wyłączy bieżący klimatyzator. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby natychmiast przełączyć się na inny. Ikony A lub B migają, wskazując awarię odpowiedniego klimatyzatora. Automatyczne przełączenie na inne urządzenie po osiągnięciu czasu pracy lub wystąpieniu awarii urządzenia.

7.17 Funkcja TIMERA



TYGODNIOWY TIMER

Użyj tej funkcji timera, aby ustawić czasy pracy na każdy dzień tygodnia.



TIMER „ON”

Użyj tej funkcji timera, aby rozpocząć pracę klimatyzatora. Timer działa, a działanie klimatyzatora rozpoczyna się po upływie czasu.



TIMER „OFF”

Użyj tej funkcji timera, aby zatrzymać pracę klimatyzatora. Timer działa, a działanie klimatyzatora zatrzymuje się po upływie czasu.









TIMER „ON” I „OFF”








Użyj tej funkcji timera, aby uruchomić i zatrzymać pracę klimatyzatora. Timer działa, a praca klimatyzatora rozpoczyna się i zatrzymuje po upływie wyznaczonego czasu.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

Aby ustawić czas włączenia lub wyłączenia.

1.		Naciśnij „TIMER”, aby wybrać  lub  .
2.		Naciśnij przycisk „CONFIRM”, a wyświetlacz zegara zacznie migać.
3.		Naciśnij „^” lub „v” aby ustawić godzinę. Po ustawieniu czasu czasomierz uruchamia lub zatrzymuje klimatyzator automatycznie.
4.		Naciśnij ponownie przycisk „CONFIRM”, aby zakończyć wprowadzanie ustawień.

Aby ustawić TIMER WŁĄCZANIA lub WYŁĄCZANIA.

1.		Naciśnij „TIMER”, aby wybrać   .
2.		Naciśnij przycisk „CONFIRM”, a wyświetlacz zegara zacznie migać
3.		Naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby ustawić „TIMER” włączenia, a następnie naciśnij przycisk „CONFIRM”.
4.		Naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby ustawić czas wyłącznika czasowego.
5.		Naciśnij przycisk „CONFIRM”, aby zakończyć ustawienia.

UWAGA

Dotatkowy kontroler przewodowy nie może ustawić timera.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

8. DZIAŁANIE PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO 1

1. Ustawienie TIMERA (ZEGAR)



Naciśnij przycisk Timer, aby wybrać **WEEK**, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź, aby potwierdzić.

2. Ustawienie dnia tygodnia



Naciśnij przycisk "∧" lub "∨", aby wybrać dzień, tydzień, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź, aby potwierdzić ustawienie.



3. Ustawienie TIMERA ustawienia TIMERA 1



Naciśnij przycisk "∧" lub "∨", aby ustawić czas timera włączenia, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź, aby potwierdzić ustawienie.



np. włącz we wtorek 9:00 dla zegara tygodniowego 1

Dla każdego dnia tygodnia można zapisać do 4 ustawień timera. Wygodnie jest, jeśli TYGODNIOWY WŁĄCZNIK CZASOWY jest ustawiony zgodnie ze stylem życia użytkownika.

4. Ustawienie wyłącznika czasowego 1



Naciśnij przycisk "∧" lub "∨", aby ustawić czas wyłącznika czasowego, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź, aby potwierdzić ustawienie.



np. wyłącz we wtorek 12:00 dla zegara tygodniowego 1

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

5. Powtarzając kroki od 3 do 4, można skonfigurować różne ustawienia timera
6. Inne dni w tygodniu można ustawić, powtarzając kroki od 2 do 5

UWAGA


Ustawienie timera tygodniowego można przywrócić do poprzedniego kroku, naciskając przycisk Wstecz. Czas ustawienia timera można usunąć, naciskając przycisk „DAY OFF”. Bieżące ustawienie zostanie przywrócone i automatycznie wycofa ustawienie timera tygodniowego, gdy przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.

7. Działanie timera tygodniowego



Aby aktywować działanie TIMERA TYGODNIOWEGO

Naciśnij przycisk Timer, gdy **WEEK**  jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD.



ex.




Aby wyłączyć działanie TIMERA TYGODNIOWEGO

Naciśnij przycisk Timer, gdy **WEEK**  znika z wyświetlacza LCD.

8. Jak wyłączyć klimatyzator podczas timera tygodniowego



1. Jednokrotne i szybkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje tymczasowe wyłączenie klimatyzatora. Klimatyzator włączy się automatycznie do czasu włączenia.








ex. Jeśli raz i szybko naciśniesz przycisk ZASILANIE o godzinie 10:00, klimatyzator włączy się o godzinie 14:00.

2. Po naciśnięciu przycisku zasilania przez 2 sekundy klimatyzator wyłączy się całkowicie, jednocześnie anulując funkcję pomiaru czasu.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

Aby ustawić DZIEŃ WOLNY (na święto)

1.		Podczas tygodniowego timera naciśnij przycisk „Potwierdź”.
2.		Naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby wybrać dzień tygodnia.
3.		Naciśnij „DAY OFF”, aby utworzyć dzień wolny. 
4.	-	DZIEŃ WOLNY można ustawić na inne dni, powtarzając kroki 2 i 3.
5.		Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do minutnika tygodniowego.

Aby anulować, postępuj zgodnie z tymi samymi procedurami, co w przypadku konfiguracji.

UWAGA


Ustawienie „DAY OFF” jest automatycznie anulowane po upływie wyznaczonego

9. Funkcja opóźnienie



Podczas timera tygodniowego naciśnij przycisk FUNC., wybierz funkcję opóźnienia i naciśnij przycisk „POWIERDŹ”. Na wyświetlaczu pojawi się „0h”, „1h” „2h” odczekaj 3 sekundy, aby potwierdzić. Gdy funkcja opóźnienia zostanie aktywowana, pojawia się znak „⌘”. Funkcję opóźnienia można włączyć tylko w Timerze tygodniowym 1 i Timerze tygodniowym 2.









np. Jeśli naciśnięty zostanie przycisk „2h” o godzinie 18:05, klimatyzator wyłączy się z opóźnieniem o godzinie 20:05.



CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

10. Skopiuj ustawienie z jednego dnia na drugi

Raz dokonaną rezerwację można skopiować na inny dzień tygodnia. Skopiowana zostanie cała rezerwacja wybranego dnia tygodnia. Efektywne wykorzystanie trybu kopiowania zapewnia łatwość dokonywania rezerwacji.

1.		Podczas minutnika tygodniowego naciśnij przycisk Potwierdź.
2.		Naciśnij przycisk "∧" lub "v", aby wybrać dzień do kopiowania.
3.		Naciśnij przycisk kopiowania, litera „CY” zostanie wyświetlona na ekranie.
4.		Naciśnij przycisk "∧" lub "v", aby wybrać dzień do wklejenia ustawień.
5.		Naciśnij przycisk „KOPIUJ”, aby potwierdzić. Znak WE zacznie migać.  Przykład: Skopiuj ustawienie z poniedziałku na środę
6.	-	Pozostałe dni można skopiować, powtarzając kroki 4 i 5.
7.		Naciśnij przycisk Potwierdź, aby potwierdzić ustawienia.
8.		Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do zegara tygodniowego.

9. DZIAŁANIE PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO 2

1. Ustawienie timera tygodniowego



Naciśnij przycisk Timer **WEEK**, aby wybrać i naciśnij Potwierdź.

2. Ustawienie dnia tygodnia



Naciśnij "∧" lub "v", aby wybrać dzień tygodnia, a następnie naciśnij POTWIERDŹ.



CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

3. Ustawienie włącznika dla timera tygodniowego 2



Naciśnij „^” lub „v”, aby wybrać czas ustawienia. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ustawiony czas, tryb, temperatura i prędkość wentylatora.

Naciśnij „CONFIRM”, aby przejść do procesu ustawiania czasu.

WAŻNE: Jednego dnia można ustawić do 8 zaplanowanych wydarzeń. Dla każdego wydarzenia można zaplanować odpowiedni tryb pracy „MODE”, temperaturę i prędkości wentylatora.



np. wtorkowy program nr. 1

4. Ustawienie czasu




Naciśnij „^” i „v”, aby ustawić czas, a następnie naciśnij „CONFIRM”.

5. Ustawienie trybu pracy



Naciśnij „^” lub „v”, aby ustawić tryb pracy, a następnie naciśnij „CONFIRM”.



6. Ustawienie temperatury



Naciśnij „^” i „v”, aby ustawić temperaturę w pomieszczeniu, a następnie naciśnij „CONFIRM”.


UWAGA

To ustawienie jest niedostępne w trybie FAN lub OFF.

7. Ustawienie prędkości wentylatora



Naciśnij „^” lub „v”, aby ustawić prędkość wentylatora, a następnie naciśnij „CONFIRM”.



UWAGA

Jego ustawienie jest niedostępne w trybach AUTO, DRY lub OFF.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

8. Kolejne zaplanowane wydarzenia można ustawić, powtarzając kroki od 3 do 7

9. Dodatkowe dni, w okresie jednego tygodnia, można ustawić, powtarzając kroki od 3 do 8


⚠ UWAGA

Tygodniowe ustawienie timera można przywrócić do poprzedniego kroku, naciskając przycisk „Back”. Bieżące ustawienie zostanie przywrócone. Kontroler nie zapisze tygodniowych ustawień timera, jeśli w ciągu 30 sekund nie będzie żadnej operacji.

10. Ustawienia programatora tygodniowego



Aby aktywować działanie TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO
Naciśnij przycisk TIMER i wybierz **WEEK**, nastąpi uruchomienie czasomierza.



Aby wyłączyć działanie TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

Naciśnij przyciski zasilania przez 2 sekundy, aby anulować tryb timera. Tryb timera można również anulować, zmieniając tryb za pomocą funkcji Timer.



11. Aby ustawić DAY OFF (dzień wolny od pracy)

1.		Podczas tygodniowego timera naciśnij przycisk „Potwierdź”.
2.		Naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby wybrać dzień tygodnia.
3.		Naciśnij DAY OFF, aby utworzyć dzień wolny. Znak WE jest ukryty. np. Dzień wolny jest ustawiony na środę
4.	-	Ustaw DAY OFF dla innych dni, powtarzając kroki 2 i 3.
5.		Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do tygodniowego timera.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X










Aby anulować, postępuj zgodnie z tymi samymi procedurami, które są używane podczas konfiguracji.

⚠ UWAGA

Ustawienie „DAY OFF” jest anulowane automatycznie po upływie ustawionego dnia.

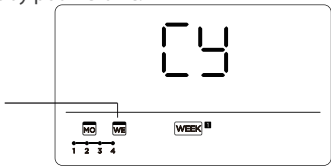


12. Skopiuj ustawienie z jednego dnia na drugi


Zaplanowane zdarzenie, wykonane raz, można skopiować na inny dzień tygodnia. Zaplanowane wydarzenia z wybranego dnia tygodnia zostaną skopiowane. Efektywne wykorzystanie trybu kopiowania zapewnia łatwość dokonywania rezerwacji.

1.		W zegarze tygodniowym naciśnij przycisk „CONFIRM”.
2.		Naciśnij „^” lub „v”, aby wybrać dzień do skopiowania.
3.		Naciśnij przycisk KOPIUJ, na wyświetlaczu LCD pojawią się litery CY.
4.		Naciśnij „^” lub „v”, aby wybrać dzień do wklejenia ustawień.
5.		Naciśnij przycisk „KOPIUJ”, aby potwierdzić. Znak  zacznie migać.  Przykład: Skopiuj ustawienie z poniedziałku na środę
6.	-	Pozostałe dni można skopiować, powtarzając kroki 4 i 5.
7.		Naciśnij POTWIERDŹ, aby potwierdzić ustawienia.
8.		Naciśnij przycisk WSTECZ, aby powrócić do tygodniowego timera.


CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

Usuń skalę czasu w ciągu wybranego dnia.

1.		Podczas ustawiania timera tygodniowego naciśnij przycisk POTWIERDŹ.
2.		Naciśnij "Λ" lub "v", aby wybrać dzień tygodnia, a następnie naciśnij przycisk POTWIERDŹ.
3.		Naciśnij "Λ" lub "v", aby wybrać ustawiony czas, który chcesz usunąć. Ustawiony czas, tryb, temperatura i prędkość wentylatora pojawiają się na wyświetlaczu LCD. Ustawiony czas, tryb, temperaturę i prędkość wentylatora można usunąć, naciskając przycisk DEL (dzień wolny).



→



Przykład: Usuń skalę czasu 1 w sobotę

10. PRZEKAZYWANIE ALARMÓW O BŁĘDACH

Jeśli system nie działa prawidłowo, z wyjątkiem wyżej wymienionych przypadków lub widoczne są wyżej wymienione usterki, należy zbadać system zgodnie z poniższymi procedurami.

Definicja usterki i ochrony	Kod na wyświetlaczu
Błąd komunikacji między sterownikiem przewodowym a jednostką wewnętrzną.	EHL3

Błędy wyświetlane na kontrolerze przewodowym różnią się od błędów na urządzeniu. Jeśli pojawi się kod błędu, sprawdź Instrukcja obsługi i instalacji oraz Instrukcja serwisowa.

11. WSKAZANIE I WYMAGANIA TECHNICZNE

EMC i EMI są zgodne z wymaganiami certyfikatu CE.

12. ZAPYTANIA I USTAWIENIA



Gdy urządzenie klimatyzacyjne jest włączone, naciśnij i przytrzymaj „KOPIUJ” przez 3 sekundy, pierwszy wyświetli P: 00, jeśli jest podłączony do jednostki wewnętrznej, wyświetli się komunikat: P: 00, jeśli jest podłączony do wielu jednostek wewnętrznych, naciśnij "Λ" lub "v" aby wyświetlić P: 01, P: 02, a następnie naciśnij „Potwierdź”, aby wprowadzić zapytanie o temperaturę jednostki wewnętrznej Tn (T1 ~ T4) i awarię wentylatora (CF), Naciśnij"Λ" lub "v", aby wybrać.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X



Nie używanie przycisków przez 15 sekund lub naciśnięcie „Wstecz” lub „ON/OFF”, aby wyjść z temperatury zapytania.



Gdy klimatyzator jest wyłączony, w funkcji zapytania o temperaturę, naciśnij „^” lub „v”, aby wybrać SP, naciśnij „Potwierdź”, aby dostosować wartość ciśnienia statycznego.



Gdy urządzenie klimatyzacyjne jest wyłączone, przejdź do funkcji zapytania o temperaturę, naciśnij „^” lub „v” aby wybrać AF, naciśnij „Potwierdź”. Naciśnij „Wstecz” lub naciśnij „ON/OFF” lub „Potwierdź”, aby wyjść z trybu testowego. W trybie AF, po 3 ~ 6 minutach test zostanie automatycznie zakończony. Jeśli chcesz przerwać, naciśnij „Wstecz” lub „ON/OFF” lub naciśnij „Potwierdź”, a test zostanie przerwany.

Kompensacja temperatury funkcji Follow me.



Gdy klimatyzator jest wyłączony, w funkcji zapytania o temperaturę, naciśnij „^” lub „v”, aby wybrać tF. Zakres temperatur kompensacji: -5 ~ 5 °C. Naciśnij „Potwierdź” w stanie ustawień, naciśnij „^” lub „v”, aby wybrać temperaturę, a następnie naciśnij „Potwierdź”, aby zakończyć.



tF : temperatura kompensacji



Gdy klimatyzator jest wyłączony, w funkcji zapytania o temperaturę, naciśnij „^” lub „v”, aby wybrać tyPE. Naciśnij „Potwierdź” aby przejść do stanu ustawień, naciśnij „^” lub „v”, aby wybrać typ, a następnie naciśnij „Potwierdź”, aby zakończyć.



CH: HH: CC: NA:

Ustaw najwyższą i najniższą wartość temperatury



Gdy klimatyzator jest wyłączony, w funkcji zapytania o temperaturę naciśnij „^” lub „v”, aby wybrać tHI lub tLO. Naciśnij „Potwierdź” w stanie ustawień, naciśnij „^” lub „v”, aby wybrać temperaturę, a następnie naciśnij „Potwierdź”, aby zakończyć. Najwyższy zakres temperatur ustawienia: 25 ~ 30 °C Najniższy zakres temperatur ustawień: 17 ~ 24 °C.



tHI: Funkcja ustawiania najwyższej wartości.

tLO: Funkcja ustawiania wartości minimalnej.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

Wybór funkcji pilota zdalnego sterowania kontrolera przewodowego.



Gdy klimatyzator jest wyłączony, w funkcji zapytania o temperaturę, naciśnij "∧" lub "v", aby wybrać rEC. ON lub OF zostanie wyświetlone w obszarze temperatury, aby wskazać, czy jest prawidłowy, czy nie.

rEC

Gdy wybór jest nieprawidłowy, kontroler przewodowy nie przetwarza żadnych sygnałów zdalnego sterowania.

Naciśnij „Potwierdź” w stanie ustawień, naciśnij "∧" lub "v", aby wybrać, a następnie naciśnij „Potwierdź”, aby zakończyć.

Wybór adresu sterownika dwulinowego.



Gdy klimatyzator jest wyłączony, w funkcji zapytania o temperaturę, naciśnij "∧" lub "v", aby wybrać Adr, strefa temperatury wyświetli się - lub A, B. Gdzie -- odnosi się do ustawienia kodu kontrolera przewodów. Naciśnij „Potwierdź” w stanie ustawień, naciśnij "∧" lub "v", aby wybrać, a następnie naciśnij „Potwierdź”, aby zakończyć.

Adr

-- : Pierwszeństwo ma ustawienie  kodu kontrolera przewodowego.

Adr : Ustawienie adresu kontrolera przewodowego.

Przywróć ustawienia fabryczne.



Gdy klimatyzator jest wyłączony, w funkcji zapytania o temperaturę, naciśnij "∧" lub "v", aby wybrać INIt, strefa temperatury wyświetlana --. Naciśnij „Potwierdź” w stanie ustawień, naciśnij "∧" lub "v", aby wybrać „ON”, a następnie naciśnij „Potwierdź”, aby zakończyć

INIt

INIt : Przywróć ustawienia fabryczne.

Po wznowieniu przez sterownik przewodowy ustawień parametrów fabrycznych, ustawienie parametrów obrotowych jest przywracane do 10 godzin (najwyższa i najniższa temperatura nie są ustawiane); Kompensacja temperatury ciała jest nieskompensowana; Tryby CHŁODZENIE i OGRZEWANIE/pojedyncze CHŁODZENIE są przywracane do; Model CHŁODZENIE i OGRZEWANIE.

Przywróć zakres temperatur do ustawień fabrycznych.

Funkcja zdalnego odbioru została przywrócona, aby była skuteczna;

Adres dwusterującego sterownika pierwszej linii jest przywracany do przełącznika kodowego.

13. BEZPRZEWODOWE POŁĄCZENIE STEROWANIA

13.1 Środki ostrożności

- Przeczytaj uważnie środki ostrożności przed zainstalowaniem urządzenia.
- Poniżej podano ważne kwestie bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Obowiązujący system: IOS, Android. (Sugerowanie: IOS 9.0 i nowsze, Android 6.0 i nowsze).

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

UWAGA

Ze względu na szczególne sytuacje, które mogą wystąpić, wyraźnie zastrzegamy poniżej: Nie wszystkie systemy Android i IOS są kompatybilne z aplikacją. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy wynikające z niekompatybilności.

UWAGA

Funkcja Wi-Fi dostępna w wybranych kontrolerach z wybranymi jednostkami wewnętrznymi.

1.1. Strategia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej

- Smart kit obsługuje tylko szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK i brak szyfrowania. Zalecane jest szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK.

UWAGA

- Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową usługi.
- Aparat w smartfonie musi mieć min. 5 Mpx lub więcej, aby dobrze zeskanować kod QR.
- Ze względu na różne problemy sieci, proces sterowania może czasami przekraczać limit czasowy. Taka sytuacja może zakłócić komunikację między urządzeniem a aplikacją, co może spowodować konieczność powtórnej konfiguracji sieci.
- Ze względu na różną sytuację sieciową, proces sterowania może czasami powrócić do limitu czasu. Jeśli taka sytuacja wystąpi, wyświetlanie między płytą a aplikacją może nie być takie samo, nie czuj się zdezorientowany.

UWAGA

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane przez Internet, router bezprzewodowy i urządzenia inteligentne. Skontaktuj się z pierwotnym dostawcą, aby uzyskać dalszą pomoc.


CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

13.2 Pobierz i zainstaluj aplikację

W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store) wyszukaj „NetHome Plus” i znajdź aplikację NetHome Plus. Pobierz i zainstaluj go na swoim telefonie, możesz również pobrać aplikację, skanując poniższy kod QR.



Android



iOS



- Upewnij się, że urządzenie mobilne jest podłączone do routera sieci bezprzewodowej. Ponadto router sieci bezprzewodowej połączył się już z Internetem przed rejestracją użytkownika i konfiguracją sieci.
- Upewnij się, że urządzenie mobilne zostało już połączone z siecią bezprzewodową, z której chcesz korzystać. Musisz także zapomnieć o innej niezależnej sieci bezprzewodowej na wypadek, gdyby wpłynęło to na proces konfiguracji.

13.3 Konfiguracja

UWAGA

- Konieczne jest zapomnienie o jakiegokolwiek innej sieci i upewnienie się, że urządzenie z systemem Android lub IOS łączy się tylko z siecią bezprzewodową, którą chcesz skonfigurować.
- Upewnij się, że funkcja sieci bezprzewodowej urządzenia z systemem Android lub IOS działa dobrze i można ją automatycznie połączyć z oryginalną siecią bezprzewodową.

13.3.1 Jak wejść do sieci dystrybucji AP


Naciśnij przycisk FUNC., aż ikona  zostanie wybrana, a następnie naciśnij przycisk POTWIERDŹ. Tryb AP jest aktywowany, jeśli ikona  miga.

13.3.2 Konfiguracja sieci za pomocą skanowania Bluetooth


UWAGA

Upewnij się, że bluetooth Twojego urządzenia mobilnego działa.


CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

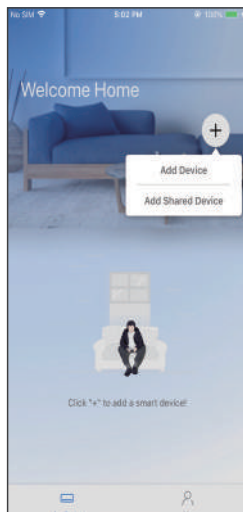


Naciśnij „+ Dodaj urządzenie„.

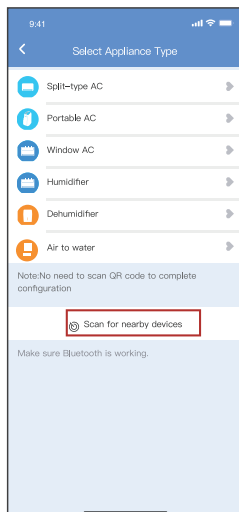


Naciśnij “Scan for nearby devices” (Wyszukaj pobliskie urządzenia).

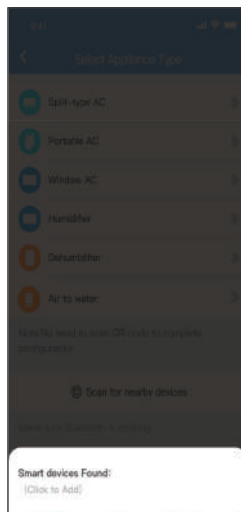


Zaczekaj aż urządzenie zostanie znalezione, a następnie kliknij, aby je dodać.

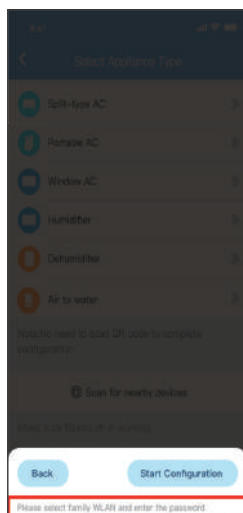

Wybierz swoją sieć domową i wprowadź hasło.

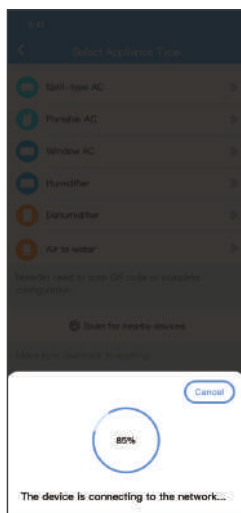


Poczekaj na połączenie z siecią.

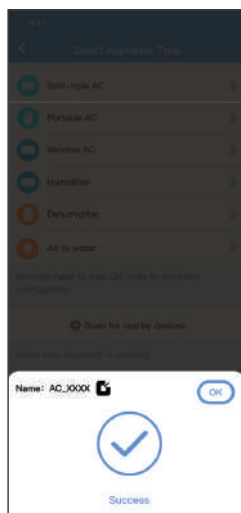


Konfiguracja powiodła się, możesz teraz zmienić domyślną nazwę urządzenia.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

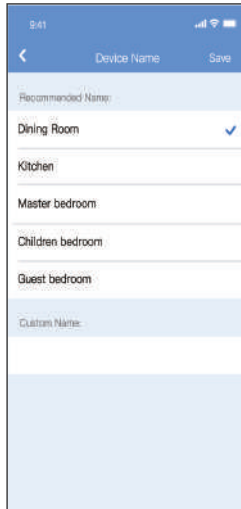

Możesz wybrać istniejącą nazwę lub dostosować nową.

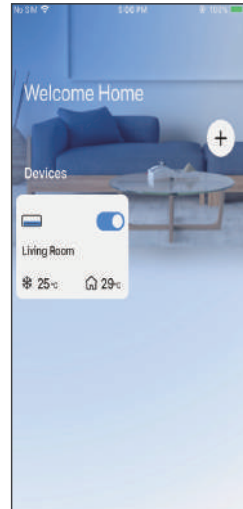

Konfiguracja sieci Bluetooth powiodła się, teraz możesz zobaczyć podłączone urządzenie na liście.

⚠ UWAGA

- Upewnij się, że urządzenia są włączone.
- Trzymaj telefon komórkowy wystarczająco blisko urządzenia, gdy łączysz się z urządzeniem.
- Podłącz telefon komórkowy do sieci bezprzewodowej w domu i upewnij się, że znasz hasło do sieci bezprzewodowej. Sprawdź, czy router obsługuje pasmo sieci bezprzewodowej 2.4 GHz i włącz je. Jeśli nie masz pewności, czy router obsługuje pasmo 2.4 GHz, skontaktuj się z producentem routera.
- Urządzenie nie może połączyć się z siecią bezprzewodową, która wymaga uwierzytelnienia, i zwykle pojawia się w miejscach publicznych, takich jak hotele, restauracje itp. Połącz się z siecią bezprzewodową, która nie wymaga uwierzytelnienia.
- Zaleca się używanie nazwy sieci bezprzewodowej, która zawiera tylko litery i cyfry. Jeśli nazwa sieci bezprzewodowej zawiera znaki specjalne, zmodyfikuj ją w routerze.
- Wyłącz funkcję WLAN+ (Android) lub WLAN Assistant (iOS) w telefonie komórkowym podczas łączenia sieci z urządzeniami.
- W przypadku, gdy urządzenie łączyło się wcześniej z siecią bezprzewodową, ale musi się ponownie połączyć, kliknij „+” na stronie głównej aplikacji i ponownie dodaj urządzenie według kategorii i modelu urządzenia zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

13.4 Deklaracja aplikacji

Niniejszym oświadczamy, że ten Smart kit jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. W załączeniu znajduje się kopia pełnej deklaracji zgodności. (Tylko produkty z Unii Europejskiej)

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

UWAGA

Modele modułów sieci bezprzewodowej: US-SK107, EU-SK107:

Identyfikator FCC: 2ADQOMDNA21

Układ scalony: 12575A-MDNA21

UWAGA

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC i zawiera zwolnione z licencji nadajniki/ odbiorniki, które są zgodne z nielicencjonowanymi kanałami RSS dotyczącymi innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego Kanady.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować zakłóceń;
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie zgodnie z dostarczoną instrukcją. Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Aby uniknąć możliwości przekroczenia limitów narażenia na częstotliwości radiowe FCC, odległość człowieka od anteny nie może być mniejsza niż 20 cm (8 cali) podczas normalnej pracy.

UWAGA

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

CZĘŚĆ 8. OBSŁUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

13.5 Funkcja przełącznika DIP

UWAGA

Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie chłodzenia.

Ta funkcja jest dostępna w niektórych modelach.




Przełącznik DIP SW2-2
ustawiony w pozycji „OFF”,
przywraca ustawienia
fabryczne.

CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	SETU
Zasilanie	3.0V (Dry batteries R03/LR03×2)
Zasięg pilota	8m
Temperatura pracy	-5°C~60°C(23°F~140°F)

2. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

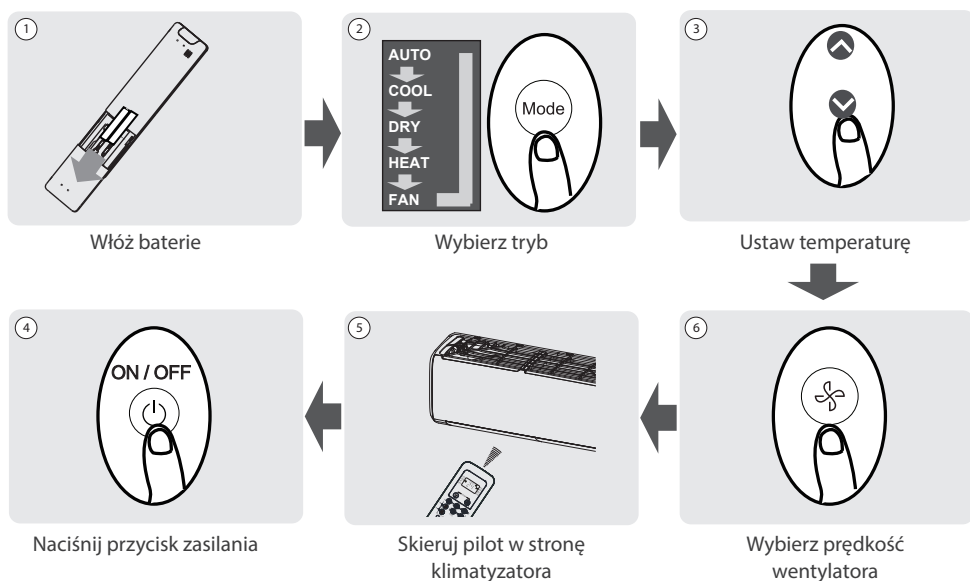

NIE MASZ PEWNOŚCI, CO ROBI DANA FUNKCJA?

Szczegółowy opis korzystania z klimatyzatora można znaleźć w rozdziałach jak korzystać z funkcji podstawowych i zaawansowanych w tej instrukcji.

SPECJALNA NOTATKA

- Wygląd przycisków na urządzeniu może się nieznacznie różnić od pokazanego przykładu.
- Jeśli jednostka wewnętrzna nie posiada danej funkcji, naciśnięcie przycisku tej funkcji na pilocie nie przyniesie żadnego efektu.


CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

3. PODSTAWOWA OBSŁUGA PILOTA

3.1. Wkładanie i wymiana baterii

Twój klimatyzator może być wyposażony w dwie baterie (niektóre jednostki). Przed użyciem należy włożyć baterie do pilota.


1. Przesuń tylną pokrywę pilota w dół, odsłaniając komorę baterii.
2. Należy włożyć baterie, zwracając uwagę na dopasowanie biegunów (+) i (-) baterii do symboli wewnątrz komory baterii.
3. Należy wsunąć pokrywę baterii z powrotem na miejsce.



UWAGA

Aby uzyskać optymalną wydajność produktu:

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii lub baterii różnych typów.
- Nie należy zostawiać baterii w pilocie jeśli nie planuje się używania urządzenia dłużej niż 2 miesiące.
- Nie należy wyrzucać baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej utylizacji baterii.
- Na dole symbolu utylizacji baterii czasami umieszczana jest nazwa pierwiastka. Wskazuje ona, że bateria zawiera metale ciężkie w stężeniu przekraczającym pewne wartości progowe. W tym przykładzie obok symbolu jest nazwa Pb: ołów (>0,004%).
- Zużyte urządzenia i baterie należy oddawać do specjalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów w celu ich ponownego wykorzystania, recyklingu lub przetworzenia. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Pb

CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

3.2. Wskazówki dotyczące korzystania z pilota

- Pilota należy używać w promieniu 8 metrów od urządzenia.
- Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, gdy pojawi się sygnał zdalny.
- Zasłony, inne materiały i bezpośrednie światło słoneczne mogą zakłócać działanie odbiornika sygnału podczerwieni.
- Wyjmij baterie, jeśli pilot nie będzie używany dłużej niż 2 miesiące.

3.3. Uwagi dotyczące korzystania z pilota

Urządzenie jest zgodne z lokalnymi przepisami krajowymi.


To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Należy zmienić orientację lub przenieść antenę odbiorczą. Należy zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
- Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do obsługi urządzenia.

CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

4. PRZYCISKI I FUNKCJE

Zanim zaczniesz korzystać z klimatyzatora, zapoznaj się z jego pilotem. Poniżej znajduje się krótkie wprowadzenie do samego pilota. Aby uzyskać instrukcje dotyczące obsługi klimatyzatora, zapoznaj się z rozdziałem „Jak korzystać z podstawowych funkcji” w tej instrukcji.

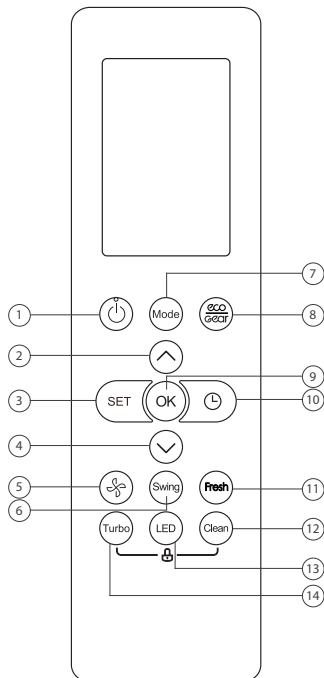

SETU

1. ON/OFF

Włącza lub wyłącza jednostkę

2. Przycisk ^

Zwiększa temperaturę co 1°C (1°F). Maksymalna temperatura wynosi 30°C (86°F).

Uwaga: Naciśnięcie razem przycisków ^ i v w tym samym czasie przez 3 sekundy spowoduje przełączanie wyświetlanej temperatury między °C i °F.

3. Przycisk SET

Przewija funkcje operacyjne w następujący sposób:

Funkcja Breeze Away (☼) → Funkcja snu (Sleep) (☾) → Funkcja Follow Me (⊕) → Tryb AP (☁) → Funkcja Breeze Away (☼) → ...

Wybrany symbol zacznie migać w obszarze wyświetlania, należy nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.

4. Przycisk v

Zmniejsza temperaturę co 1°C (1°F). Minimalna temperatura wynosi 16°C (60°F).

5. Przycisk prędkości wentylatora

Wybiera prędkości wentylatora w następującej kolejności: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Naciśnij przycisk ^ lub v aby zmniejszyć/zwiększyć prędkość wentylatora w krokach co 1%.

6. Przycisk wachlowania żaluzji SWING

Rozpoczyna i zatrzymuje poziomy ruch żaluzji. Należy przytrzymać przez 2 sekundy, aby uruchomić funkcję.

7. Przycisk zmiany trybu pracy MODE

Przewija tryby pracy urządzenia w następujący sposób: AUTO → COOL (chłodzenie) → DRY (osuszanie) → HEAT (grzanie) → FAN (wentylacja)

Uwaga: Tryb ogrzewania (HEAT) nie jest obsługiwany przez urządzenia wyłącznie chłodzące (bez wbudowanej pompy ciepła).

8. Przycisk ECO/GEAR (wybrane modele)

Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu energooszczędnego w następującej kolejności:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Poprzednie ustawienie → ...

9. OK

Służy do potwierdzania wybranych funkcji.

CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

10. Przycisk programatora czasowego TIMER

Ustawia automatyczne wyłączenie lub włączenie klimatyzatora.

11. Przycisk jonizacji powietrza FRESH (wybrane modele)

Służy do uruchamiania i zatrzymywania funkcji jonizacji powietrza.

12. Przycisk CLEAN

Uruchamia/zatrzymuje funkcję autooczyszczania (Self Clean) lub Active Clean (w zależności od modelu funkcja jest aktywna bądź nieaktywna).

13. Przycisk LED


Włącza i wyłącza wyświetlacz LED jednostki wewnętrznej oraz sygnał klimatyzatora (w zależności od modelu funkcja jest aktywna bądź nieaktywna).

14. Przycisk Turbo

Umożliwia urządzeniu osiągnięcie temperatury w możliwie najkrótszym czasie.

5. WSKAŹNIKI NA EKRANIE PILOTA

Informacje są wyświetlane, gdy pilot zdalnego sterowania jest włączony.

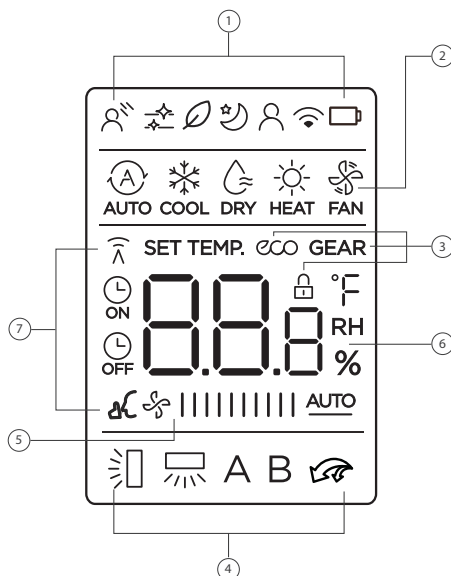








⚠ UWAGA






Wszystkie wskaźniki pokazane na rysunku mają charakter poglądowy. Podczas operacji tylko odpowiednie funkcje są wyświetlane na wyświetlaczu pilota.

CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

①

-  Wskaźnik Breeze Away (wybrane modele)
-  Wskaźnik aktywnego oczyszczania (wybrane modele)
-  Wskaźnik jonizacji powietrza
-  Wskaźnik trybu snu
-  Wskaźnik Follow me
-  Wskaźnik sterowania Wi-Fi
-  Wskaźnik niskiego poziomu baterii (jeśli miga)





②

 Tryb auto  Tryb chłodzenia  Tryb osuszania	 Tryb grzania  Tryb wentylacji
--	---

③







- ECO** Wskaźnik ECO (wybrane modele)
Wyświetla się, gdy włączona jest funkcja eco
- GEAR** Wskaźnik GEAR (wybrane modele)
Wyświetla się, gdy włączona jest funkcja gear
-  Wskaźnik blokady LOCK
Wyświetla się, gdy włączona jest blokada przycisków pilota

④

-  Wskaźnik wachlowania żaluzji poziomej

-  Wskaźnik automatycznego wachlowania żaluzji pionowej
-  Wskaźnik trybu Turbo (wybrane modele)
- A** Niedostępne w tym modelu
- B** Niedostępne w tym modelu

⑤

Wskaźnik prędkości wentylatora

Cicha		1% * 2%-20%
Niska		21%-40% *
Średnia		41%-60% *
Wysoka		61%-80% *
		81%-100% *
Auto	 AUTO	

Prędkości wentylatora nie można regulować w trybie automatycznym i trybie osuszania.

Uwaga: [*]
Nie wszystkie modele wyświetlają prędkości wentylatora między AU-100%.

⑥

Temperatura/Timer/Prędkość wentylatora

88.8^{°F}
RH %

Wyświetla zadaną temperaturę, prędkość wentylatora lub ustawienie Timera podczas korzystania z funkcji Timer ON/OFF.





Zakres temperatur:
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F)
(W zależności od modelu)

Zakres czasu timera: 0-24 hours

Zakres prędkości wentylatora: AU -100%

Ten wyświetlacz jest pusty podczas pracy w trybie wentylacji (FAN).

⑦

-  Wskaźnik transmisji
Świeci się, gdy pilot wysyła sygnał do jednostki wewnętrznej
-  Wskaźnik ustawienia timera na ON
-  Wskaźnik ustawienia timera na OFF
-  Wskaźnik wyciszenia (wybrane modele)

CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

6. JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI PODSTAWOWYCH


Informacje są wyświetlane, gdy pilot zdalnego sterowania jest włączony.

⚠ UWAGA

Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że urządzenie jest podłączone i zasilanie jest dostępne.

6.1. Automatyczny tryb pracy (AUTO)

Wybierz tryb AUTO



Ustaw żądaną temperaturę



Włącz klimatyzator




Uwaga:

1. W trybie AUTO urządzenie automatycznie wybierze funkcję chłodzenia (COOL), wentylacji (FAN) lub ogrzewania (HEAT) w oparciu o ustawioną temperaturę.
2. W trybie AUTO nie można ustawić prędkości wentylatora.

6.2. Tryb chłodzenia (COOL) lub grzania (HEAT)

Wybierz tryb chłodzenia
lub grzania



Ustaw temperaturę



Ustaw prędkość
wentylatora




Włącz klimatyzator



6.3. Tryb osuszania (DRY) (wybrane modele)

Wybierz tryb osuszania



Nastaw żądaną temperaturę



Włącz klimatyzator



Uwaga:

W trybie osuszania nie można ustawić prędkości wentylatora, ponieważ jest już ona sterowana automatycznie.

CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

6.4. Tryb wentylacji (FAN)

Wybierz tryb wentylacji



Ustaw prędkość wentylatora



Włącz klimatyzator



Uwaga:

W trybie wentylacji nie można ustawić temperatury. W rezultacie na ekranie nie wyświetla się żadna temperatura.

6.5. Ustawienie programatora czasowego TIMER

Należy ustawić czas, po którym urządzenie automatycznie się włączy/wyłączy.

6.5.1. Automatyczne włączenie klimatyzatora (TIMER ON)


Naciśnij przycisk TIMER, aby zainicjować sekwencję czasu włączenia urządzenia.



Naciśnij przycisk w górę/ w dół, aby ustawić żądany czas włączenia urządzenia.



Skieruj pilota na urządzenie i odczekaj 1 sekundę, TIMER ON zostanie aktywowany.



6.5.2. Automatyczne wyłączenie klimatyzatora (TIMER OFF)


Naciśnij przycisk TIMER, aby zainicjować sekwencję czasu wyłączenia urządzenia.



Naciśnij przycisk w górę/ w dół, aby ustawić żądany czas wyłączenia urządzenia.



Skieruj pilota na urządzenie i odczekaj 1 sekundę, TIMER OFF zostanie aktywowany.




Uwaga:

- Podczas ustawiania programatora czasowego, czas będzie zwiększał się o 30 minut z każdym naciśnięciem, aż do 1h. Po 10h i do 24h będzie wzrastać co 1h. (Np. należy nacisnąć 5 razy, aby uzyskać 2,5h, a 10h razy, aby uzyskać 5h). Po 24h licznik czasu powróci do wartości 0,0.
- By anulować dowolną funkcję, należy ustawić timer na 0,0h.

CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

6.5.3. Przykład ustawienia automatycznego włączania/wyłączania klimatyzatora

Uwaga: Przedziały czasu ustawione dla obu funkcji odnoszą się do godzin następujących po bieżącej godzinie.

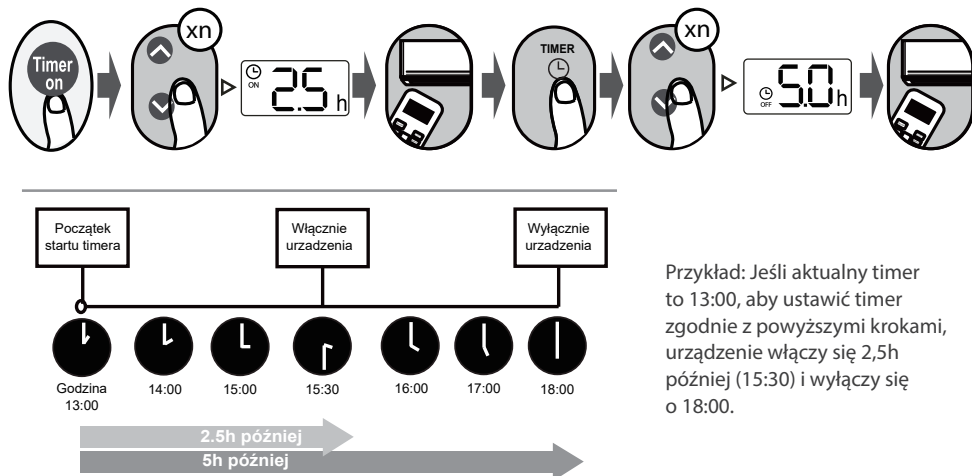


Przykład: Jeśli aktualny timer to 13:00, aby ustawić timer zgodnie z powyższymi krokami, urządzenie włączy się 2,5h później (15:30) i wyłączy się o 18:00.


7. JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI ZAAWANSOWANYCH

7.1. Funkcja wachlowania żaluzji SWING

Należy nacisnąć przycisk Swing

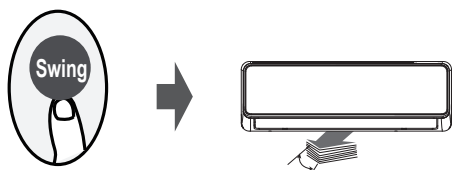


Żaluzja pozioma będzie poruszać się w górę i w dół automatycznie po naciśnięciu przycisku Swing. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać

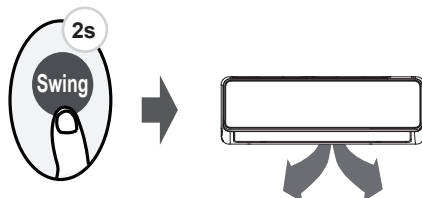

Przytrzymaj ten przycisk przez ponad 2 sekundy, funkcja wachlowania żaluzji pionowej jest aktywna. Przytrzymaj ponownie, aby wyłączyć. (w zależności od modelu).

7.2. Ustawienie kierunku przepływu powietrza (wybrane modele)

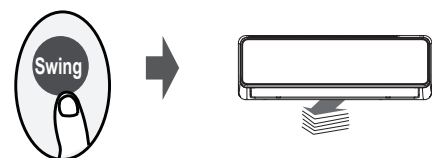

Kontynuując naciśnięcie przycisku SWING, można ustawić pięć różnych kierunków nawiewu. Żaluzję można przesuwając w określonym zakresie po każdym naciśnięciu przycisku. Należy nacisnąć przycisk aż do osiągnięcia preferowanego kierunku.


CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

Uwaga:

Gdy urządzenie jest wyłączone, należy nacisnąć i przytrzymać przyciski **MODE** i **SWING** razem przez jedną sekundę, żaluzja otworzy się pod pewnym kątem, co czyni ją bardzo wygodną do czyszczenia. Należy nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski **MODE** i **SWING** przez jedną sekundę, aby zresetować żaluzję (w zależności od modelu).

7.3. Wyświetlacz LED (wybrane modele)

Naciśnij przycisk LED




Należy nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz jednostki wewnętrznej.

Przyciśnij ten przycisk dłużej niż 5 sekund



Należy wcisnąć ten przycisk dłużej niż 5 sekund, jednostka wewnętrzna wyświetli rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu. Ponowne naciśnięcie na dłużej niż 5 sekund spowoduje powrót do wyświetlenia ustawionej temperatury.

7.4. Funkcja ECO/GEAR (wybrane modele)



Należy nacisnąć przycisk **GEAR-ECO**, aby przejść do trybu energooszczędnego w następującej kolejności::

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Poprzedni tryb ustawień → ECO.....

Uwaga: Funkcja jest dostępna tylko w trybie Chłodzenia (COOL).

7.4.1. Tryb pracy ECO:

W trybie chłodzenia należy nacisnąć ten przycisk, pilot zdalnego sterowania automatycznie dostosuje temperaturę do 24°C/75°F, prędkość wentylatora Auto w celu oszczędzania energii (tylko gdy ustawiona temperatura jest niższa niż 24°C/75°F). Jeśli ustawiona temperatura jest wyższa niż 24°C/75°F, należy wcisnąć przycisk ECO, wtedy prędkość wentylatora zmieni się na Auto, a ustawiona temperatura pozostanie niezmienną.


Uwaga:

Naciśnięcie przycisku **ECO** lub zmiana trybu lub ustawienie temperatury poniżej 24°C/75°F zatrzyma pracę w trybie ECO. W trybie ECO ustawiona temperatura powinna wynosić 24°C/75°F lub więcej, może to skutkować niewystarczającym chłodzeniem. Przy nieswoim samopoczuciu, po prostu naciśnij ponownie przycisk ECO, aby go zatrzymać.

CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

7.4.2. Funkcja GEAR:

Należy nacisnąć przycisk ECO/GEAR, aby przejść do trybu GEAR w następujący sposób:

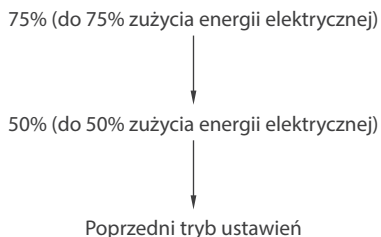

W trybie GEAR, wyświetlacz pilota zdalnego sterowania będzie na przemian pokazywał zużycie energii elektrycznej i ustawioną temperaturę.

7.5. Funkcja wyciszenia (Silence) (wybrane modele)




Przytrzymaj przycisk Fan przez ponad 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję wyciszenia (niektóre modele).

Ze względu na niską częstotliwość pracy sprężarki wydajnością chłodzenia i ogrzewania może być niewystarczająca. Wciśnięcie przycisku ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo lub Clean podczas pracy w funkcji wyciszenia spowoduje anulowanie jej anulowanie.

7.6. Funkcja ogrzewania SMART 8°C (wybrane modele)

Ogrzewanie SMART 8/12°C (wybrane modele). Funkcja stale monitoruje temperaturę wewnątrz pomieszczenia, aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu, klimatyzator uruchomi się samoczynnie w trybie grzania. Dzięki temu temperatura powietrza utrzymywana jest na poziomie 8/12°C (w zależności od modelu).



Aby włączyć tryb „FP8”, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej (dostępne tylko w wybranych modelach):

- Uruchom klimatyzator w trybie grzania (HEAT) i ustaw na najniższą możliwą temperaturę (zazwyczaj będzie to 16°C)
- Naciśnij dwukrotnie strzałkę w dół a na wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się „8”, oznacza to poprawne uruchomienie funkcji FP.

Aby włączyć tryb „FP12”, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej (dostępne tylko w wybranych modelach):

- Postępuj zgodnie z instrukcją uruchomienia trybu FP8
- Gdy mamy już uruchomiony tryb FP8, naciśnij dwukrotnie strzałkę w dół, a na wyświetlaczu pokaże się „12”, oznacza to poprawne uruchomienie tej funkcji.


CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

Wybrane modele mają możliwość uruchomienia funkcji FP8 za pomocą aplikacji mobilnej (wciśnij piktogram słoneczka opisany jako FP).

Naciśnięcie przycisków ON/OFF, Sleep, Mode, Fan lub przycisków w górę i dół podczas pracy w funkcji AP spowoduje jej anulowanie.


Uwaga: Naciśnięcie przycisków ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, przycisków w górę i dół lub użycie funkcji w aplikacji mobilnej podczas pracy trybu FP spowoduje jej anulowanie.

7.7. Funkcja blokady (LOCK)

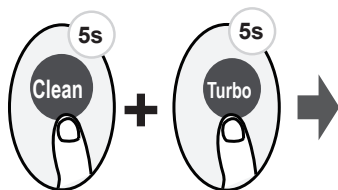

Naciśnij jednocześnie przycisk Clean i Turbo przez ponad 5 sekund, aby aktywować funkcję blokady. Żadne przyciski nie będą reagować, z wyjątkiem ponownego naciśnięcia tych dwóch przycisków przez dwie sekundy w celu wyłączenia blokady.

7.8. Przycisk funkcyjny SET

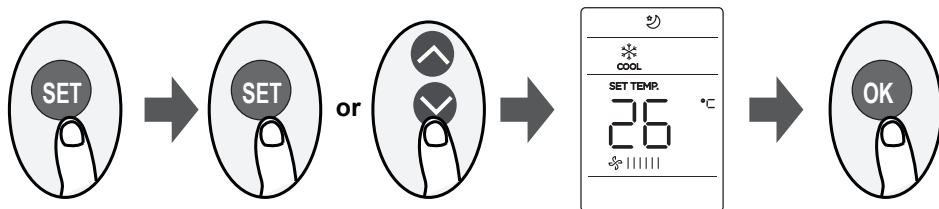

- Należy nacisnąć przycisk SET, aby wejść do ustawień funkcji, a następnie nacisnąć ponownie przycisk SET lub przycisk ∇ lub \blacktriangle , aby wybrać żądaną funkcję. Wybrany wskaźnik zacznie migać na ekranie pilota, następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- Aby anulować wybraną funkcję, wykonaj te same czynności, co powyżej
- Należy nacisnąć przycisk SET, aby przewijać funkcje operacyjne w następujący sposób:

Funkcja Breeze Away (R^{N}) \rightarrow Funkcja snu (Sleep) (Z) \rightarrow Follow Me (R) \rightarrow Tryb AP (C)

Uwaga[*]: Jeśli pilot jest wyposażony w przycisk Fresh lub Sleep, nie można użyć przycisku SET, aby wybrać wymienione funkcje.

Funkcja Breeze Away (R^{N}) (wybrane modele):

Funkcja ta zapobiega bezpośredniemu nawiewowi powietrza na ciało i sprawia, że czujesz delikatny chłód.

Uwaga: Funkcja dostępna tylko w trybie chłodzenia (COOL), wentylacji (FAN) i osuszania (DRY).

Funkcja snu (Sleep) (Z):

Funkcja służy do zmniejszania zużycia energii podczas snu (i nie jest koniecznym pozostawi te same ustawienia temperatury), aby ustawić komfortowe warunki podczas spania. Funkcję tę można aktywować tylko za pomocą pilota.

Uwaga: Funkcja snu nie jest dostępna w trybie wentylacji (FAN) i osuszania (DRY).

CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

Funkcja Follow me (👤):

Funkcja „Follow Me” umożliwia odczyt temperatury w pomieszczeniu poprzez pilot. Pilot wysyła informacje o temperaturze do klimatyzatora co parę minut (w zależności od modelu). Funkcja dostępna w trybie: automatycznym (AUTO), chłodzenia (COOL) lub grzania (HEAT). Pomiar temperatury otoczenia za pomocą pilota w funkcji „Follow Me” umożliwia precyzyjne zarządzanie temperaturą w pomieszczeniu, by zapewnić maksymalny komfort.

Uwaga:

Pamiętaj, że pilot przesyła odczyt temperatury za pomocą czujnika IR (irda), dlatego musi być skierowany w kierunku jednostki wewnętrznej! Klimatyzator wyłączy funkcję Follow me, jeśli nie otrzyma odczytu temperatury przez około 7 minut.

Aby włączyć tryb „Follow Me”, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:

Wariant I

- Aby włączyć, nacisnąć i przytrzymać przycisk „TURBO” przez około 7 sekund, aż na ekranie pilota pokaże się napis „ON”
- Aby wyłączyć, nacisnąć i przytrzymać przycisk „TURBO” przez około 7 sekund, aż na ekranie pilota pokaże się napis „OFF”

Wariant II

- Aby włączyć, naciśnij przycisk „SET”, by wejść w dostępne funkcje, następnie wciskając przycisk „SET” co 1 sekundę, wybierz ikonę „Follow Me” i naciśnij OK, by zatwierdzić włączenie funkcji.
- Aby wyłączyć, naciśnij przycisk „SET”, by wejść w dostępne funkcje, następnie naciskając przycisk „SET” co 1 sekundę, wybierz ikonę „Follow Me” i naciśnij OK, by zatwierdzić wyłączenie funkcji.
- Jeśli funkcja „Follow me” jest włączona, na ekranie pilota wyświetlana jest temperatura odczytywana przez czujnik znajdujący się w pilocie, a na klimatyzatorze pokazuje się temperatura zadana.
- Jeśli chcemy na ekranie klimatyzatora wyświetlić temperaturę z pilota, przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk „LED”. Wykonaj analogiczne czynności, jeśli chcesz powrócić do wyświetlania temperatury zadanej.


Tryb AP function (📶):

Aby przeprowadzić konfigurację sieci bezprzewodowej należy przejść w tryb AP poprzez naciśnięcie przycisku SET na pilocie. Niektóre modele nie posiadają trybu AP pod przyciskiem SET, wówczas aby wejść w tryb AP, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk LED siedem razy w ciągu 10 sekund.

CZĘŚĆ 9. OBSŁUGA PILOTA SETU

7.9. Automatyczne oczyszczanie iClean (Active Clean) (wybrane modele)

Naciśnij przycisk Clean




Funkcja Active Clean to zaawansowana funkcja samoczyszczenia wymiennika jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Polega na maksymalnym wychłodzeniu, a następnie maksymalnym wygrzaniu wymiennika. Funkcja ma na celu wyeliminowanie niepożądanych bakterii i grzybów. Aby aktywować funkcję, należy nacisnąć przycisk „CLEAN” lub wybrać (ikona czyszczenia, takie gwiazdki) poprzez przycisk „SET”, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się napis „CL”.

Uwaga: Funkcja dostępna wyłącznie w trybie chłodzenia (COOL) i osuszania (DRY).

7.10. Funkcja Turbo (wybrane modele)

Naciśnij przycisk Turbo




Po wybraniu funkcji Turbo w trybie chłodzenia (COOL), urządzenie będzie wydmuchiwać chłodne powietrze z maksymalną siłą, aby szybko schłodzić pomieszczenie.

Po wybraniu funkcji Turbo w trybie ogrzewania (HEAT) (wyłącznie w urządzeniach z wbudowaną pompą ciepła), klimatyzator będzie wydmuchiwać ciepłe powietrze z maksymalną siłą, aby szybko ogrzać pomieszczenie.

7.11. Funkcja jonizacji powietrza FRESH (wybrane modele)

Naciśnij przycisk Fresh



Funkcja jonizacji powietrza (Fresh) (\emptyset)


Po zainicjowaniu tej funkcji jonizator załączy się i pomoże oczyścić powietrze w pomieszczeniu.

CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	LINO
Zasilanie	3.0V (Dry batteries R03/LR03×2)
Zasięg pilota	8m
Temperatura pracy	-5°C~60°C(23°F~140°F)

2. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

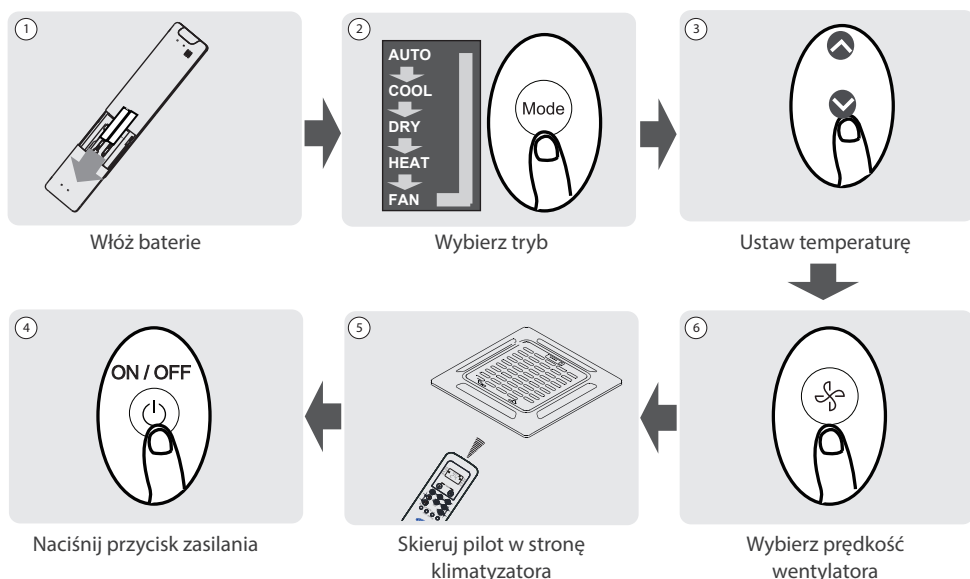

NIE MASZ PEWNOŚCI, CO ROBI DANA FUNKCJA?

Szczegółowy opis korzystania z klimatyzatora można znaleźć w rozdziałach jak korzystać z funkcji podstawowych i zaawansowanych w tej instrukcji.

SPECJALNA NOTATKA

- Wygląd przycisków na urządzeniu może się nieznacznie różnić od pokazanego przykładu.
- Jeśli jednostka wewnętrzna nie posiada danej funkcji, naciśnięcie przycisku tej funkcji na pilocie nie przyniesie żadnego efektu.


CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO

3. PODSTAWOWA OBSŁUGA PILOTA

3.1. Wkładanie i wymiana baterii

Twój klimatyzator może być wyposażony w dwie baterie (niektóre jednostki). Przed użyciem należy włożyć baterie do pilota.


3. Przesuń tylną pokrywę pilota w dół, odsłaniając komorę baterii.
4. Należy włożyć baterie, zwracając uwagę na dopasowanie biegunów (+) i (-) baterii do symboli wewnątrz komory baterii.
5. Należy wsunąć pokrywę baterii z powrotem na miejsce.



UWAGA

Aby uzyskać optymalną wydajność produktu:

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii lub baterii różnych typów.
- Nie należy zostawiać baterii w pilocie jeśli nie planuje się używania urządzenia dłużej niż 2 miesiące.
- Nie należy wyrzucać baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej utylizacji baterii.
- Na dole symbolu utylizacji baterii czasami umieszczana jest nazwa pierwiastka. Wskazuje ona, że bateria zawiera metale ciężkie w stężeniu przekraczającym pewne wartości progowe. W tym przykładzie obok symbolu jest nazwa Pb: ołów (>0,004%).
- Zużyte urządzenia i baterie należy oddawać do specjalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów w celu ich ponownego wykorzystania, recyklingu lub przetworzenia. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Pb

CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO

3.2. Wskazówki dotyczące korzystania z pilota

- Pilota należy używać w promieniu 8 metrów od urządzenia.
- Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, gdy pojawi się sygnał zdalny.
- Zasłony, inne materiały i bezpośrednie światło słoneczne mogą zakłócać działanie odbiornika sygnału podczerwieni.
- Wyjmij baterie, jeśli pilot nie będzie używany dłużej niż 2 miesiące.

3.3. Uwagi dotyczące korzystania z pilota

Urządzenie jest zgodne z lokalnymi przepisami krajowymi.


To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Należy zmienić orientację lub przenieść antenę odbiorczą. Należy zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
- Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do obsługi urządzenia.

CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO

4. PRZYCISKI I FUNKCJE

Zanim zaczniesz korzystać z klimatyzatora, zapoznaj się z jego pilotem. Poniżej znajduje się krótkie wprowadzenie do samego pilota. Aby uzyskać instrukcje dotyczące obsługi klimatyzatora, zapoznaj się z rozdziałem „Jak korzystać z podstawowych funkcji” w tej instrukcji.

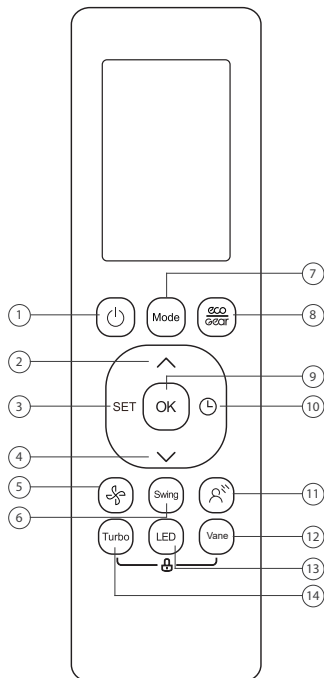

LINO

1. ON/OFF

Włącza lub wyłącza jednostkę

2. Przycisk \wedge

Zwiększa temperaturę co 1°C (1°F). Maksymalna temperatura wynosi 30°C (86°F).

Uwaga: Naciśnięcie razem przycisków \wedge i \vee w tym samym czasie przez 3 sekundy spowoduje przełączenie wyświetlanej temperatury między °C i °F.

3. Przycisk SET

Przewija funkcje operacyjne w następujący sposób:

Aktywne oczyszczanie (☼) → Jonizator powietrza (⌀) → Funkcja snu (Sleep) (☺) → Funkcja Follow Me (Δ) → Tryb AP (📶) → Aktywne oczyszczanie (☼) → ...

Wybrany symbol zacznie migać w obszarze wyświetlania, należy nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.

4. Przycisk \vee

Zmniejsza temperaturę co 1°C (1°F). Minimalna temperatura wynosi 16°C (60°F).

5. Przycisk prędkości wentylatora

Wybiera prędkości wentylatora w następującej kolejności: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Naciśnij przycisk \wedge lub \vee aby zmniejszyć/zwiększyć prędkość wentylatora w krokach co 1%.

6. Przycisk wachlowania żaluzji SWING

Rozpoczyna i zatrzymuje poziomy ruch żaluzji. Należy przytrzymać przez 2 sekundy, aby uruchomić funkcję.

7. Przycisk zmiany trybu pracy MODE

Przewija tryby pracy urządzenia w następujący sposób: AUTO → COOL (chłodzenie) → DRY (osuszanie) → HEAT (grzanie) → FAN (wentylacja)

Uwaga: Tryb ogrzewania (HEAT) nie jest obsługiwany przez urządzenia wyłącznie chłodzące (bez wbudowanej pompy ciepła).

8. Przycisk ECO/GEAR (wybrane modele)

Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu energooszczędnego w następującej kolejności:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Poprzednie ustawienie → ...

9. OK

Służy do potwierdzania wybranych funkcji.

CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO

10. Przycisk programatora czasowego TIMER

Ustawia automatyczne wyłączenie lub włączenie klimatyzatora.

11. Przycisk BREEZE AWAY (wybrane modele)

Funkcja zapobiega bezpośredniemu nawiewowi powietrza na ciało i sprawia, że czujesz delikatny chłód.

Uwaga: Funkcja dostępna tylko w trybie chłodzenia (COOL), wentylacji (FAN) i osuszania (DRY).

12. Przycisk VANE (wybrane modele)

Naciśnij, aby przejść do trybu ustawień żaluzji.

13. Przycisk LED


Włącza i wyłącza wyświetlacz LED jednostki wewnętrznej oraz sygnał klimatyzatora (w zależności od modelu funkcja jest aktywna bądź nieaktywna).

14. Przycisk Turbo (wybrane modele)

Umożliwia urządzeniu osiągnięcie temperatury w możliwie najkrótszym czasie.

5. WSKAŹNIKI NA EKRANIE PILOTA

Informacje są wyświetlane, gdy pilot zdalnego sterowania jest włączony.

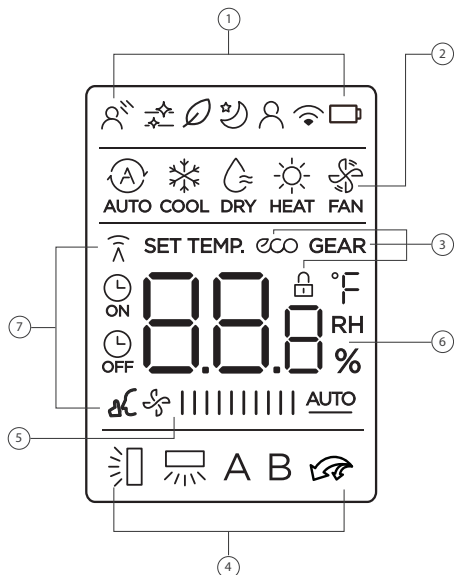








UWAGA






Wszystkie wskaźniki pokazane na rysunku mają charakter poglądowy. Podczas operacji tylko odpowiednie funkcje są wyświetlane na wyświetlaczu pilota.

CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO


1

-  Wskaźnik Breeze Away (wybrane modele)
-  Wskaźnik aktywnego oczyszczania (wybrane modele)
-  Wskaźnik jonizacji powietrza
-  Wskaźnik trybu snu
-  Wskaźnik Follow me
-  Wskaźnik sterowania Wi-Fi
-  Wskaźnik niskiego poziomu baterii (jeśli miga)




2

<ul style="list-style-type: none">  Tryb auto  Tryb chłodzenia  Tryb osuszania 	<ul style="list-style-type: none">  Tryb grzania  Tryb wentylacji
--	---

3







- ECO** Wskaźnik ECO (wybrane modele)
Wyświetla się, gdy włączona jest funkcja eco
- GEAR** Wskaźnik GEAR (wybrane modele)
Wyświetla się, gdy włączona jest funkcja gear
-  Wskaźnik blokady LOCK
Wyświetla się, gdy włączona jest blokada przycisków pilota

4

-  Wskaźnik wachlowania żaluzji poziomej
-  Wskaźnik wachlowania żaluzji pionowej (wybrane modele)
-  Wskaźnik trybu Turbo (wybrane modele)
- A** Niedostępne w tym modelu
- B** Niedostępne w tym modelu

5

Wskaźnik prędkości wentylatora

Cicha		1% * 2%-20%
Niska		21%-40% *
Średnia		41%-60% *
Wysoka		61%-80% *
		81%-100% *
Auto	 AUTO	

Prędkości wentylatora nie można regulować w trybie automatycznym i trybie osuszania.

Uwaga: [*]
Nie wszystkie modele wyświetlają prędkości wentylatora między AU-100%.

6

Temperatura/Timer/Prędkość wentylatora

88.8 °F
RH %

Wyświetla zadaną temperaturę, prędkość wentylatora lub ustawienie Timera podczas korzystania z funkcji Timer ON/OFF.





Zakres temperatur:
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F)
(W zależności od modelu)

Zakres czasu timera: 0-24 hours

Zakres prędkości wentylatora: AU -100%

Ten wyświetlacz jest pusty podczas pracy w trybie wentylacji (FAN).

7

-  Wskaźnik transmisji
Świeci się, gdy pilot wysyła sygnał do jednostki wewnętrznej
-  Wskaźnik ustawienia timera na ON
-  Wskaźnik ustawienia timera na OFF
-  Wskaźnik wyciszenia (wybrane modele)

CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO

6. JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI PODSTAWOWYCH


Informacje są wyświetlane, gdy pilot zdalnego sterowania jest włączony.

UWAGA

Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że urządzenie jest podłączone i zasilanie jest dostępne.

6.1. Automatyczny tryb pracy (AUTO)

Wybierz tryb AUTO



Ustaw żądaną temperaturę



Włącz klimatyzator




Uwaga:

1. W trybie AUTO urządzenie automatycznie wybierze funkcję chłodzenia (COOL), wentylacji (FAN) lub ogrzewania (HEAT) w oparciu o ustawioną temperaturę.
2. W trybie AUTO nie można ustawić prędkości wentylatora.

6.2. Tryb chłodzenia (COOL) lub grzania (HEAT)

Wybierz tryb chłodzenia
lub grzania



Ustaw temperaturę



Ustaw prędkość
wentylatora




Włącz klimatyzator



6.3. Tryb osuszania (DRY) (wybrane modele)

Wybierz tryb osuszania



Nastaw żądaną temperaturę



Włącz klimatyzator



Uwaga:

W trybie osuszania nie można ustawić prędkości wentylatora, ponieważ jest już ona sterowana automatycznie.

CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO

6.4. Tryb wentylacji (FAN)

Wybierz tryb wentylacji



Ustaw prędkość wentylatora



Włącz klimatyzator



Uwaga:

W trybie wentylacji nie można ustawić temperatury. W rezultacie na ekranie nie wyświetla się żadna temperatura.

6.5. Ustawienie programatora czasowego TIMER

Należy ustawić czas, po którym urządzenie automatycznie się włączy/wyłączy.

6.5.1. Automatyczne włączenie klimatyzatora (TIMER ON)


Naciśnij przycisk TIMER, aby zainicjować sekwencję czasu włączenia urządzenia.



Naciśnij przycisk w górę/ w dół, aby ustawić żądany czas włączenia urządzenia.




Skieruj pilota na urządzenie i odczekaj 1 sekundę, TIMER ON zostanie aktywowany.



6.5.2. Automatyczne wyłączenie klimatyzatora (TIMER OFF)


Naciśnij przycisk TIMER, aby zainicjować sekwencję czasu wyłączenia urządzenia.



Naciśnij przycisk w górę/ w dół, aby ustawić żądany czas wyłączenia urządzenia.



Skieruj pilota na urządzenie i odczekaj 1 sekundę, TIMER OFF zostanie aktywowany.





Uwaga:

- Podczas ustawiania programatora czasowego, czas będzie zwiększał się o 30 minut z każdym naciśnięciem, aż do 1h. Po 10h i do 24h będzie wzrastać co 1h. (Np. należy nacisnąć 5 razy, aby uzyskać 2,5h, a 10h razy, aby uzyskać 5h). Po 24h licznik czasu powróci do wartości 0,0.
- By anulować dowolną funkcję, należy ustawić timer na 0,0h.

CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO

6.5.3. Przykład ustawienia automatycznego włączania/wyłączania klimatyzatora

Uwaga: Przedziały czasu ustawione dla obu funkcji odnoszą się do godzin następujących po bieżącej godzinie.

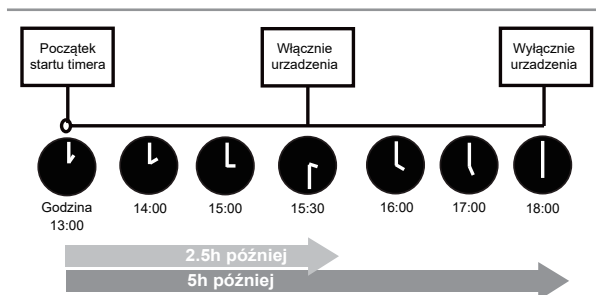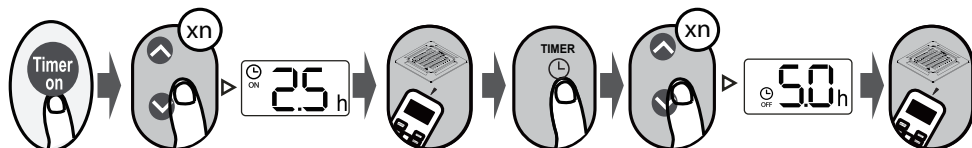


Przykład: Jeśli aktualny timer to 13:00, aby ustawić timer zgodnie z powyższymi krokami, urządzenie włączy się 2,5h później (15:30) i wyłączy się o 18:00.

7. JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI ZAAWANSOWANYCH


7.1. Funkcja Vane (wybrane modele)

Naciśnij przycisk Vane, gdy urządzenie jest włączone.

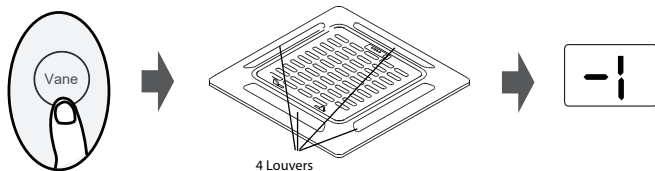

System wyjdzie z trybu ustawiania żaluzji jeśli nie będzie żadnej operacji w ciągu 10 sekund.

Naciśnij ten przycisk, aby aktywować funkcję ustawienia żaluzji. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk Vane, panel wyświetlacza wyświetli wybraną żaluzję w kolejności jako („-0” oznacza, że są wybrane wszystkie cztery żaluzje):




Naciśnij przycisk Swing, aby uruchomić/zatrzymać funkcję automatycznego wachlowania wybranych żaluzji.

CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO

7.2. Funkcja wachlowania żaluzji SWING


Należy nacisnąć przycisk Swing

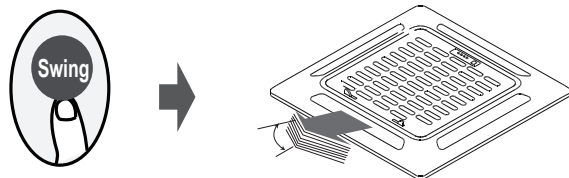

Żaluzja pozioma będzie poruszać się w górę i w dół automatycznie po naciśnięciu przycisku Swing. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać


7.4. Wyświetlacz LED (wybrane modele)

Naciśnij przycisk LED




Należy nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz jednostki wewnętrznej.

Przyciśnij ten przycisk dłużej niż 5 sekund



Należy wcisnąć ten przycisk dłużej niż 5 sekund, jednostka wewnętrzna wyświetli rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu. Ponowne naciśnięcie na dłużej niż 5 sekund spowoduje powrót do wyświetlenia ustawionej temperatury.

7.5. Funkcja ECO/GEAR (wybrane modele)



Należy nacisnąć przycisk GEAR-ECO, aby przejść do trybu energooszczędnego w następującej kolejności:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Poprzedni tryb ustawień → ECO..

Uwaga: Funkcja jest dostępna tylko w trybie Chłodzenia (COOL).

7.5.1. Tryb pracy ECO:

W trybie chłodzenia należy nacisnąć ten przycisk, pilot zdalnego sterowania automatycznie dostosuje temperaturę do 24°C/75°F, prędkość wentylatora Auto w celu oszczędzania energii (tylko gdy ustawiona temperatura jest niższa niż 24°C/75°F). Jeśli ustawiona temperatura jest wyższa niż 24°C/75°F, należy wcisnąć przycisk ECO, wtedy prędkość wentylatora zmieni się na Auto, a ustawiona temperatura pozostanie niezmienną.


CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO

Uwaga:

Naciśnięcie przycisku ECO lub zmiana trybu lub ustawienie temperatury poniżej 24°C/75°F zatrzyma pracę w trybie ECO. W trybie ECO ustawiona temperatura powinna wynosić 24°C/75°F lub więcej, może to skutkować niewystarczającym chłodzeniem. Przy nieswoim samopoczuciu, po prostu naciśnij ponownie przycisk ECO, aby go zatrzymać.

7.5.2. Funkcja GEAR:

Należy nacisnąć przycisk ECO/GEAR, aby przejść do trybu GEAR w następujący sposób:

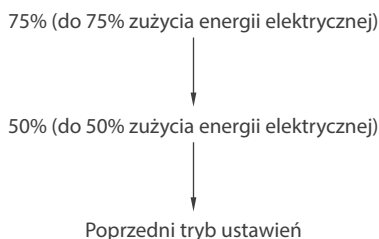

W trybie GEAR, wyświetlacz pilota zdalnego sterowania będzie na przemian pokazywał zużycie energii elektrycznej i ustawioną temperaturę.

7.6. Funkcja wyciszenia (Silence) (wybrane modele)




Przytrzymaj przycisk Fan przez ponad 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję wyciszenia (niektóre modele).

Ze względu na niską częstotliwość pracy sprężarki wydajnością chłodzenia i ogrzewania może być niewystarczająca. Wciśnięcie przycisku ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo lub Clean podczas pracy w funkcji wyciszenia spowoduje anulowanie jej anulowanie.

7.7. Funkcja ogrzewania SMART 8°C (wybrane modele)

Aby aktywować funkcję FP należy uruchomić klimatyzator w trybie ogrzewania (HEAT), zadać najniższą dostępną temperaturę (16°C/63°F), następnie nacisnąć przycisk strzałki w dół 2 razy w ciągu jednej sekundy.



Aby włączyć tryb „FP8”, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej (dostępne tylko w wybranych modelach):

- Uruchom klimatyzator w trybie grzania (HEAT) i ustaw na najniższą możliwą temperaturę (zazwyczaj będzie to 16°C)
- Naciśnij dwukrotnie strzałkę w dół a na wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się „8”, oznacza to poprawne uruchomienie funkcji FP.

Aby włączyć tryb „FP12”, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej (dostępne tylko w wybranych modelach):

- Postępuj zgodnie z instrukcją uruchomienia trybu FP8

CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO

- Gdy mamy już uruchomiony tryb FP8, naciśnij dwukrotnie strzałkę w dół, a na wyświetlaczu pokaże się „12”, oznacza to poprawne uruchomienie tej funkcji.


Wybrane modele mają możliwość uruchomienia funkcji FP8 za pomocą aplikacji mobilnej (wciśnij piktogram słoneczka opisany jako FP).

Naciśnięcie przycisków ON/OFF, Sleep, Mode, Fan lub przycisków w górę i dół podczas pracy w funkcji AP spowoduje jej anulowanie.

Uwaga: Funkcja jest przeznaczona tylko dla klimatyzatorów z wbudowaną pompą ciepła.

Naciśnięcie przycisków ON/OFF, Sleep, Mode, Fan lub przycisków w górę i dół podczas pracy w funkcji AP spowoduje jej anulowanie.


7.8. Funkcja blokady (LOCK)

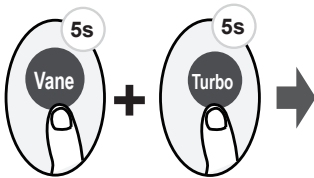

Naciśnij jednocześnie przycisk Vane i przycisk Turbo na jednocześnie dłużej niż 5 sekund, aby aktywować funkcję blokady. Wszystkie przyciski nie będą reagować poza naciśnięciem tych dwóch ponownie przez dwie sekundy, aby wyłączyć blokadę.

7.9. Funkcja Turbo (wybrane modele)


Naciśnij przycisk Turbo



Po wybraniu funkcji Turbo w trybie chłodzenia (COOL), urządzenie będzie wydmuchiwać chłodne powietrze z maksymalną siłą, aby szybko schłodzić pomieszczenie.

Po wybraniu funkcji Turbo w trybie ogrzewania (HEAT) (wyłącznie w urządzeniach z wbudowaną pompą ciepła), klimatyzator będzie wydmuchiwać ciepłe powietrze z maksymalną siłą, aby szybko ogrzać pomieszczenie.

7.10. Przycisk funkcyjny SET

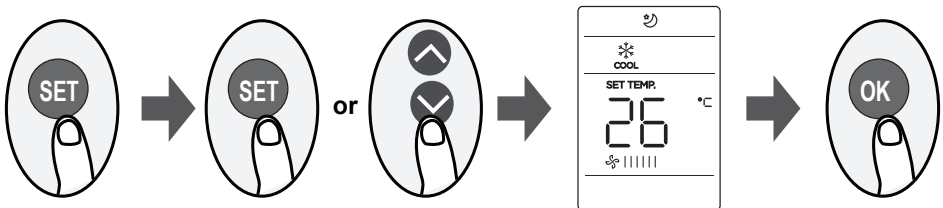

- Należy nacisnąć przycisk SET, aby wejść do ustawień funkcji, a następnie nacisnąć ponownie przycisk SET lub przycisk ▼ lub ▲, aby wybrać żadaną funkcję. Wybrany wskaźnik zacznie migać na ekranie pilota, następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO

- Aby anulować wybraną funkcję, wykonaj te same czynności, co powyżej
- Należy nacisnąć przycisk SET, aby przewijać funkcje operacyjne w następujący sposób:

Aktywne oczyszczanie (☼) → Jonizator powietrza* (∅) → Funkcja snu (Sleep) (☺) →
→ Funkcja Follow Me (⊕) → Tryb AP (📶)

Uwaga[*]: Niektóre modele.

Funkcja Active Clean (☼) (niektóre modele):

Funkcja Active Clean to zaawansowana funkcja samoczyszczenia wymiennika jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Polega na maksymalnym wychłodzeniu, a następnie maksymalnym wygrzaniu wymiennika. Funkcja ma na celu wyeliminowanie niepożądanych bakterii i grzybów. Aby aktywować funkcję, należy nacisnąć przycisk „CLEAN” lub wybrać ☼ poprzez przycisk „SET”, a na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się napis „CL”.

Jonizacja powietrza (∅) (niektóre modele):

Po zainicjowaniu tej funkcji jonizator załączy się i pomoże oczyścić powietrze w pomieszczeniu.

Funkcja snu (Sleep) (☺):

Funkcja służy do zmniejszania zużycia energii podczas snu (i nie jest koniecznym pozostawi te same ustawienia temperatury), aby ustawić komfortowe warunki podczas spania. Funkcję tę można aktywować tylko za pomocą pilota.

Uwaga: Funkcja snu nie jest dostępna w trybie wentylacji (FAN) i osuszania (DRY).

CZĘŚĆ 10. OBSŁUGA PILOTA LINO

Funkcja Follow me (👤):

Funkcja „Follow Me” umożliwia odczyt temperatury w pomieszczeniu poprzez pilot. Pilot wysyła informacje o temperaturze do klimatyzatora co parę minut (w zależności od modelu). Funkcja dostępna w trybie: automatycznym (AUTO), chłodzenia (COOL) lub grzania (HEAT). Pomiar temperatury otoczenia za pomocą pilota w funkcji „Follow Me” umożliwia precyzyjne zarządzanie temperaturą w pomieszczeniu, by zapewnić maksymalny komfort.

Uwaga:

Pamiętaj, że pilot przesyła odczyt temperatury za pomocą czujnika IR (irda), dlatego musi być skierowany w kierunku jednostki wewnętrznej! Klimatyzator wyłączy funkcję Follow me, jeśli nie otrzyma odczytu temperatury przez około 7 minut.

Aby włączyć tryb „Follow Me”, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:

Wariant I

- Aby włączyć, nacisnąć i przytrzymać przycisk „TURBO” przez około 7 sekund, aż na ekranie pilota pokaże się napis „ON”*
- Aby wyłączyć, nacisnąć i przytrzymać przycisk „TURBO” przez około 7 sekund, aż na ekranie pilota pokaże się napis „OFF”*

Wariant II

- Aby włączyć, naciśnij przycisk „SET”, by wejść w dostępne funkcje, następnie wciskając przycisk „SET” co 1 sekundę, wybierz ikonę „Follow Me” i naciśnij OK, by zatwierdzić włączenie funkcji.*
- Aby wyłączyć, naciśnij przycisk „SET”, by wejść w dostępne funkcje, następnie naciskając przycisk „SET” co 1 sekundę, wybierz ikonę „Follow Me” i naciśnij OK, by zatwierdzić wyłączenie funkcji.*
- Jeśli funkcja „Follow me” jest włączona, na ekranie pilota wyświetlana jest temperatura odczytywana przez czujnik znajdujący się w pilocie, a na klimatyzatorze pokazuje się temperatura zadana.*
- Jeśli chcemy na ekranie klimatyzatora wyświetlić temperaturę z pilota, przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk „LED”. Wykonaj analogiczne czynności, jeśli chcesz powrócić do wyświetlania temperatury zadanej.*

Tryb AP (📶):

Aby przeprowadzić konfigurację sieci bezprzewodowej należy przejść w tryb AP poprzez naciśnięcie przycisku SET na pilocie. Niektóre modele nie posiadają trybu AP pod przyciskiem SET, wówczas aby wejść w tryb AP, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk LED siedem razy w ciągu 10 sekund.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń klimatyzacyjnych marki ROTENSO® (zwanymi dalej „Klimatyzatorem”) dystrybuowanych przez THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. gwarantuje sprawne działanie Klimatyzatora, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Uprawnienia gwarancyjne określone w niniejszym dokumencie wygasają, jeżeli instalacja klimatyzatora nie została dokonana przez Autoryzowanego Instalatora.
4. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku, zawierającym nazwę i pieczęć sprzedawcy oraz następujące dane: model jednostki zewnętrznej / wewnętrznej, odpowiadający jej numer fabryczny. W karcie gwarancyjnej powinna być również podana data montażu klimatyzatora, pieczęć i podpis Autoryzowanego Instalatora wraz z jego aktualnym numerem certyfikatu F-gazowego oraz podpis Użytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w Karcie Gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
5. THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k. udziela gwarancji na okres 60 miesięcy (5 lat), licząc od dnia dokonania montażu i/lub pierwszego uruchomienia urządzeń u klienta ostatecznego, lecz nie dłużej niż 66 miesięcy od daty sprzedaży przez THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej Karty Gwarancyjnej oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w Karcie Gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
6. Zgłoszenie awarii klimatyzatora należy kierować do Autoryzowanego Instalatora, który jako ostatni przeprowadził okresowy, obowiązkowy przegląd techniczny.
7. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Autoryzowanego Instalatora, w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni, licząc od daty zgłoszenia Klimatyzatora do naprawy. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku potrzeby sprowadzenia części z poza granic kraju.
8. Warunkiem uprawnień wynikających z gwarancji jest przeprowadzenie, przez Autoryzowanego Instalatora przeglądów konserwacyjnych Klimatyzatora. Przeglądy te są płatne według cennika wykonawcy przeglądu i muszą być odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych lub wykonaniu ich niewłaściwie Użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z Gwarancji:
 - Dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach mieszkalnych nie rzadziej niż 1 raz w roku, okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 11 miesięcy. Pierwszy przegląd powinien być wykonany w terminie 12 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia potwierdzony wpisem do karty gwarancyjnej.
 - dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych przegląd wykonuje się nie rzadziej niż 2 razy w roku. Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 5 miesięcy. Pierwszy przegląd powinien być wykonany w terminie 6 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia i potwierdzony wpisem do karty gwarancyjnej.
 - dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych przegląd odbywa się nie rzadziej niż 3 razy w roku, okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 3 miesiące. Pierwszy przegląd powinien być wykonany w terminie 4 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia i potwierdzony wpisem do karty gwarancyjnej.
9. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w Klimatyzatorze. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia urządzeń wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej instalacji, eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów);
 - mechaniczne uszkodzenia i wywołane nimi wady;

- wad i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzeniem pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej);
 - wad spowodowanych naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie przez użytkownika lub przez podmiot do tego nieuprawniony;
 - czynności i części w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia np. konserwacja i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie;
 - rozszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta;
 - wady i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montażem urządzenia, błędnym doбором urządzenia;
 - produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmieniono, zmasano, usunięto lub zatarto.
10. THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za szkody (pośrednie i bezpośrednie), wynikające z wady, zarówno w zakresie szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści, a w szczególności: utraconych dóbr, obrotu, zysku i oszczędności, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub niemożliwością zastosowania urządzenia. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.
 11. Użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 12. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych użytkownik może ponieść koszty związane z wykonywanymi czynnościami.
 13. THERMOSILESIA sp. z o.o. sp.k. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność serwisowa zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej lub gdy w uzgodnionym wcześniej terminie Klient uniemożliwił dostęp do miejsca instalacji urządzenia.
 14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683).
 15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
 16. Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów obejmują następujące czynności, które udokumentowane będą oddzielnym protokołem, a odnotowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej:
 - czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej;
 - czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika;
 - sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzenia skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje);
 - sprawdzenie szczelności układu chłodniczego;
 - sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne;
 - sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwane temperatury nawiewu);
 - sprawdzenie działania urządzeń sterujących;
 - czyszczenie urządzeń.

Zgłoszenie awarii klimatyzatora prosimy kierować do Autoryzowanego Instalatora wykonującego okresowe przeglądy konserwacyjne sprzętu.

Uwagi związane z niewłaściwą działalnością Autoryzowanego Instalatora prosimy kierować do THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k., ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, www.thermosilesia.pl.

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu

	Model jednostki wewnętrznej	Numer seryjny
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Model jednostki zewnętrznej	Numer seryjny
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pieczęć i podpis sprzedawcy	Pieczęć i podpis instalatora
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Data sprzedaży: _____

Data montażu: _____

Numer faktury: _____

Miejsce montażu: _____

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Akceptuję warunki gwarancji
oraz potwierdzam odbiór sprawnego sprzętu
Data i podpis klienta

DANE MONTAŻOWE

Opis czynności		Wartość		Wynik	
1	Próba szczelności instalacji freonowej	Ciśnienie próby / czas:	[bar/h]	/	
2	Tworzenie próżni	Ciśnienie:	[bar]	/	
3	Ilość czynnika chłodniczego	Ilość dodana / łączna:	[kg]	/	
4	Długość instalacji chłodniczej	Główna / całkowita:	[m]	/	
5	Różnica poziomów	Główna / całkowita:	[m]	/	
6	Ciśnienia pracy	Chłodzenie	Ssanie/tłoczenie:	[bar]	/
		Grzanie	Ssanie/tłoczenie:	[bar]	/
7	Temperatury nawiewu jednostek wewnętrznych	Chłodzenie	Najwyższa / najniższa:	[°C]	/
		Grzanie	Najwyższa / najniższa:	[°C]	/
8	Temperatura otoczenia	Wewnętrzna	Najwyższa / najniższa:	[°C]	/
		Zewnętrzna	Najwyższa / najniższa:	[°C]	/

REJESTR OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KLIMATYZACYJNYCH

Lp	Data wykonania	Uwagi serwisu	Pieczętka serwisu	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

REJESTR NAPRAW

Lp	Data wykonania	Uwagi serwisu	Pieczętka serwisu	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

COMMERCIAL AIR CONDITIONING UNITS

User manual

Table of contents

PRECAUTIONS	103
PART 1. CONSTRUCTION AIR CONDITIONER	111
Four-sided cassette type	111
Floor-to-ceiling type	112
High and low pressure duct type	113
Console type	114
PART 2. NAMES PARTS	115
Four-sided cassette type	115
Floor-to-ceiling type	115
Low compression duct type	115
High compression duct type	116
Console type	116
PART 3. OPERATION AND PERFORMANCE AIR CONDITIONER	117
Air conditioner operation and performance	117
PART 4. SETTING THE AIR DIRECTION	119
Four-sided cassette type	119
Floor-to-ceiling type	120
Console type	121
PART 5. MAINTENANCE	123
How to clean the air filter	123
Maintenance before a long period	126
Maintenance after a long period	126
Auxiliary heating device in a central air-conditioning system	126
PART 6. SYMPTOMS NOT INDICATIVE OF AIR CONDITIONER FAILURE	127
Symptoms not indicative of air conditioner failure	127
PART 7. FAULT DETECTION AND RECTIFICATION	128
Air conditioner faults and their causes	128
Malfunctions of the remote control and their causes	129
PRECAUTIONS FOR WIRED CONTROLLERS	130
PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER	134
PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET	167
PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO	181

Please refer to the product data sheet enclosed with the appliance (including type and quantity of refrigerant used, global warming potential, CO₂).

PRECAUTIONS

WARNING

Only qualified personnel should install and service the equipment. The installation, starting up, and servicing of heating, ventilating, and air-conditioning equipment can be hazardous and requires specific knowledge and training. Improperly installed, adjusted or altered equipment by an unqualified person could result in death or serious injury. When working on the equipment, observe all precautions in the literature and on the tags, stickers, and labels that are attached to the equipment.

UTILIZATION:

Do not dispose of this product together with unsorted municipal waste.

It's necessary to transfer this type of waste for special processing. It's illegal to throw the device together with other household waste. There are several ways to get rid of this type of equipment:

- A. The city organizes electronic waste collection, you can pass the device without the cost.
- B. When you buy a new device the seller will accept the old device without any fees.
- C. Manufacturer will take the product from buyer product without charging it with costs.
- D. Products of this type, contains valuable elements, it can be sold sprzedane on purchase of metals.

Throwing the device „on wild” exposes you to the risk of losing your health. Dangerous substances from the device can penetrate to groundwater creating a danger of getting through to people's food chain.



PRECAUTIONS

Read the following if you use the device in European countries:

The device can not be operated by children over 7 years old, disabled people and oraz people without experience and knowledge. Instructions should include a description of the correct and safe handling of the device and oraz information about possible dangers. Children should not play with the device. Cleaning and servicing should be carried out by authorized persons.

1. INTRODUCTION TO REFRIGERANTS R32

The refrigerants used for air conditioners are environmentally friendly hydrocarbons R32. The two kinds of refrigerants are combustibile and odorless. Moreover, they can bum and explode under certain condition. However, there will be no risk of buming and explosion if you comply with the following table to install your air conditioner in a room with an appropriate area and use it correctly.

Compared with ordinary refrigerants, Refrigerants R32 is environmentally friendly and do not destroy the ozone sphere and that their values of greenhouse effect are also very low.

Detailed parameters and information about purchased unit can be found in the product fiche attached to the device (i.e. type and charge amount of refrigerant, global warming potential, CO2 equivalent).

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING

- Please read the manual before installation, using, maintenance.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not pierce or bump the appliance.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating sources (for example: open flames, an operating ignition gas appliance or an operating electric heater.)
- Please contact the nearest after-sale service center when maintenance is necessary. At the time of maintenance, the maintenance personnel must strictly comply with the Operation Manual provided by the corresponding manufacturer and any non-professional is prohibited to maintain the air conditioner.
- It is necessary to comply with the provisions of gas-related national laws and regulations.
- It is necessary to clear away the refrigerant in the system when maintaining or scrapping an air conditioner.



IMPORTANT NOTE

Read the user manual, installation manual and service manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit.

SAFETY PRECAUTIONS



WARNING: *Risk of fire/flammable materials
(Required for R32/R290 units only)*

2. SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLER

CAUTIONS



- Read this guide before installing and using the appliance.
- Make sure that the base of the outdoor unit is firmly fixed.
- Carry out a test cycle after installing the air conditioner and record the operating data.
- Check that the socket is suitable for the plug, otherwise have the socket changed.
- The appliance must be installed in accordance with applicable national regulations.
- Before accessing the terminals, all the power circuits must be disconnected from the power supply.
- During the installation of the indoor and outdoor units the access to the working area should be forbidden to children. Unforeseeable accidents could happen.
- The user must protect the indoor unit with a fuse of suitable capacity for the maximum input current or with another overload protection device.

SAFETY PRECAUTIONS

CAUTIONS



- The ratings of the fuse installed in the built incontrol unit are T 5A / 250V.
- The air conditioner must be installed by professional or qualified persons.
- Check that air cannot enter the refrigerant system and check for refrigerant leaks when moving the air conditioner.
- Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on the rating plate. Keep the switch or power plug clean. Insert the power plug correctly and firmly into the socket, thereby avoiding the risk of electric shock or fire due to insufficient contact.
- If the appliance gives off smoke or there is a smell of burning, immediately cut off the power supply and contact the Service Centre.
- The appliance must be fitted with means for disconnection from the supply mains having a contact separation in all poles that provide full disconnection under overvoltage category III conditions, and these means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- Do not install the appliance at a distance of less than 50 cm from inflammable substances (alcohol, etc.) Or from pressurised containers (e.g. spray cans).
- If the appliance is used in areas without the possibility of ventilation, precautions must be taken to prevent any leaks of refrigerant gas from remaining in the environment and creating a danger of fire

SAFETY PRECAUTIONS

CAUTIONS



- The packaging materials are recyclable and should be disposed of in the separate waste bins. Take the air conditioner at the end of its useful life to a special waste collection centre for disposal.
- Only use the air conditioner as instructed in this booklet. These instructions are not intended to cover every possible condition and situation. As with any electrical household appliance, common sense and caution are therefore always recommended for installation, operation and maintenance.
- Do not try to install the conditioner alone always contact specialized technical personnel.
- The flaps must be directed downwards in the heating mode and upwards in the cooling mode.
- Selecting the most suitable temperature can prevent damage to the appliance.
- Do not pull out the plug to switch off the appliance when it is in operation, since this could create a spark and cause a fire, etc.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

SAFETY PRECAUTIONS

CAUTIONS



- Unhook the automatic switch if you foresee not to use the device for a long time. The airflow direction must be properly adjusted.
- Cleaning and maintenance must be carried out by specialised technical personnel. In any case disconnect the appliance from the mains electricity supply before carrying out any cleaning or maintenance.
- This appliance has been made for air conditioning domestic environments and must not be used for any other purpose , such as for drying clothes, cooling food, etc.
- Rave repairs carried out only by an authorised Service Centre of the manufacturer. Incorrect repair could expose the user to the risk of electric shock, etc.
- The user is responsible for having the appliance installed by a qualified technician, who must check that it is earthed in accordance with current legislation and insert a thermomagnetic circuit breaker.
- The batteries in remote controller must be recycled or disposed of properly. Disposal of Scrap Batteries Please discard the batteries as sorted municipal waste at the accessible collection point.
- Always use the appliance with the air filter mounted . The use of the conditioner without air filter could cause an excessive accumulation of dust or waste on the inner parts of the device with possible subsequent failures.


SAFETY PRECAUTIONS



CAUTIONS



- Never remain directly exposed to the flow of cold air for a long time. The direct and prolonged exposition to cold air could be dangerous for your health. Particular care should be taken in the rooms where there are children, old or sick people.

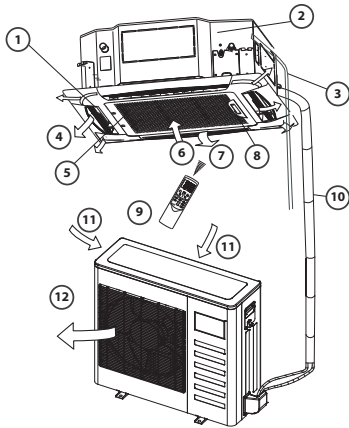PART 1. CONSTRUCTION AIR CONDITIONER**1. FOUR-SIDED CASSETTE TYPE**


Indoor unit	Outdoor unit
1. Front panel	10. Refrigeration pipe
2. Condensate pump (drainage of the indoor unit)	11. Air intake
3. Drainage pipe	12. Air outlet
4. Air outlet	
5. Air filter (internal)	
6. Air intake	
7. Airflow grille	
8. Display	
9. Wireless remote control	

REMEMBER

All drawings contained in this manual are for illustrative purposes only. The actual appearance of the front panel and display of the indoor unit you have purchased may differ from what you see in the drawing.

The general shape of the unit is as shown in the figure.


Indicators

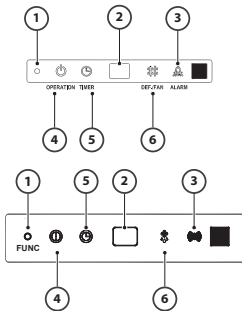


Indicators	
1	Emergency button
2	Infrared receiver
3	Alarm indicator
4	Indicator light
5	Timer indicator
6	Defrost indicator

PART 1. CONSTRUCTION AIR CONDITIONER

2. FLOOR-TO-CEILING TYPE

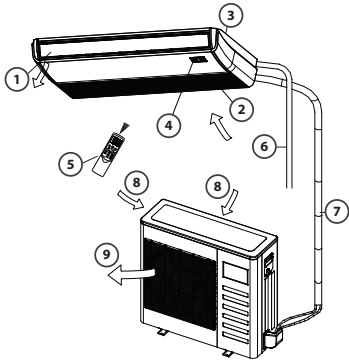

Indicators




Indoor unit	Outdoor unit
1. Air flow (at discharge)	7. Refrigeration pipe
2. Air intake (with air filter inside)	8. Air intake
3. Installation part	9. Air outlet
4. Display	
5. Wireless remote control	
6. Drainage pipe	

REMEMBER

All drawings contained in this manual are for illustrative purposes only.

The actual appearance of the front panel and display of the indoor unit you have purchased may differ from what you see in the drawing. The general shape of the unit is as shown in the figure.

Indicators	
1	Emergency button
2	Indicator light
3	Timer indicator
4	Defrost indicator
5	Alarm indicator
6	Infrared receiver

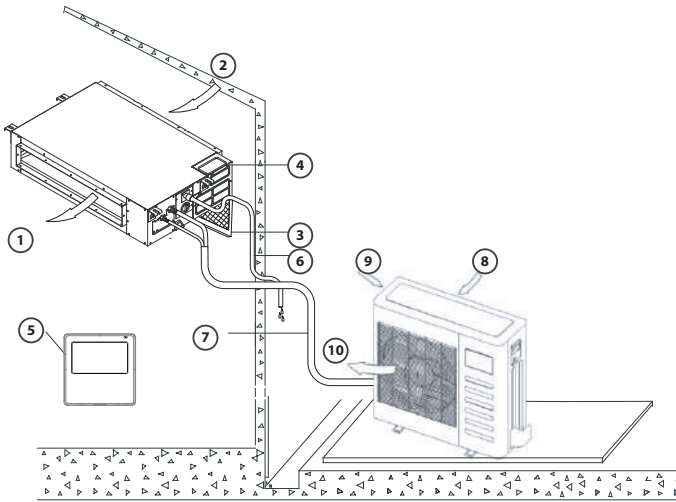PART 1. CONSTRUCTION AIR CONDITIONER**3. HIGH AND LOW PRESSURE DUCT TYPE****REMEMBER**

All drawings contained in this manual are for illustrative purposes only.

The actual appearance of the front panel and display of the indoor unit you have purchased may differ from what you see in the drawing. The general shape of the unit is as shown in the figure.

Indoor unit

1. Air outlet
2. Air intake
3. Air filter (some models)
4. Electrical control box
5. Wired remote control (some models)
6. Drainage pipe


Outdoor unit

7. Refrigeration pipe
8. Air intake
9. Air intake (side and rear)
10. Air outlet

Indicators




- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Emergency button |
| 2 | Indicator light |
| 3 | Timer indicator |
| 4 | Defrost indicator |
| 5 | Alarm indicator |
| 6 | Infrared receiver |
| 7 | Digital display |

Indicators




PART 1. CONSTRUCTION AIR CONDITIONER

4. CONSOLE TYPE

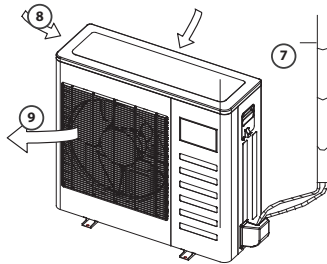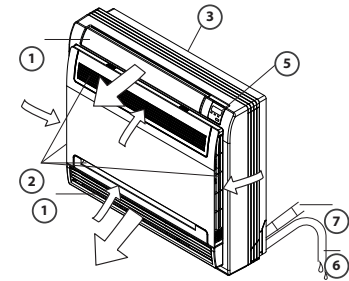

Indicators

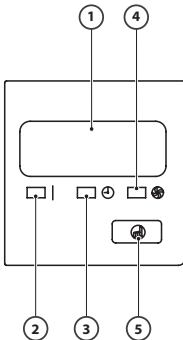

Indoor unit	Outdoor unit
1. Air flow (at discharge)	7. Refrigeration pipe
2. Air intake (with air filter inside)	8. Air intake
3. Installation part	9. Air outlet
4. Wireless remote control	
5. Display	
6. Drainage pipe	

REMEMBER

All drawings contained in this manual are for illustrative purposes only.

The actual appearance of the front panel and display of the indoor unit you have purchased may differ from what you see in the drawing. The general shape of the unit is as shown in the figure.

Indicators

1	Infrared receiver
2	Indicator light
3	Timer indicator
4	Defrost indicator
5	Emergency button

PART 2. NAMES PARTS**1. FOUR-SIDED CASSETTE TYPE**

Air supply louvre (adjustable)
Two-way or three-way air outlet. Ask your local distributor for details.

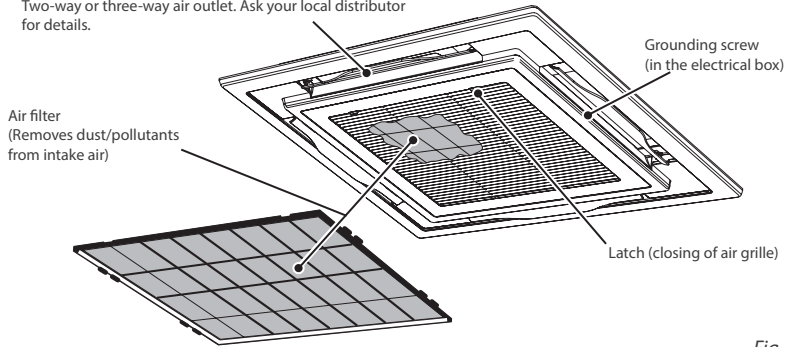


Fig. 3-1

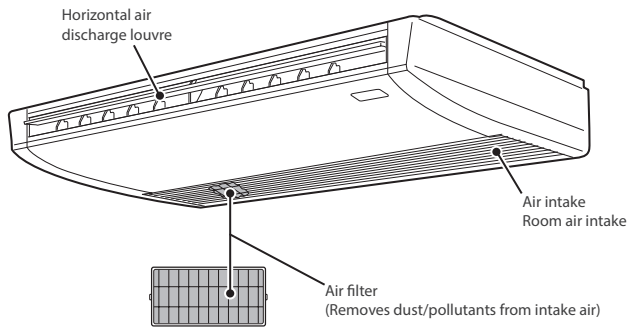
2. FLOOR-TO-CEILING TYPE

Fig. 3-2

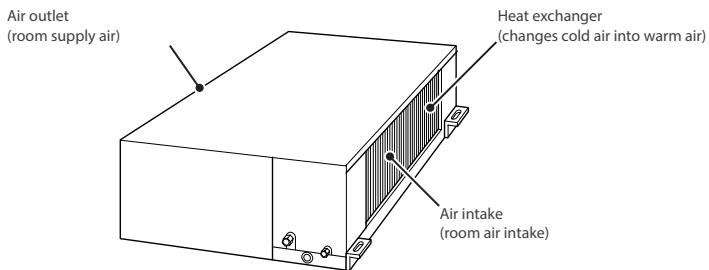
3. LOW COMPRESSION DUCT TYPE

Fig. 3-3

PART 2. NAMES PARTS

4. HIGH COMPRESSION DUCT TYPE

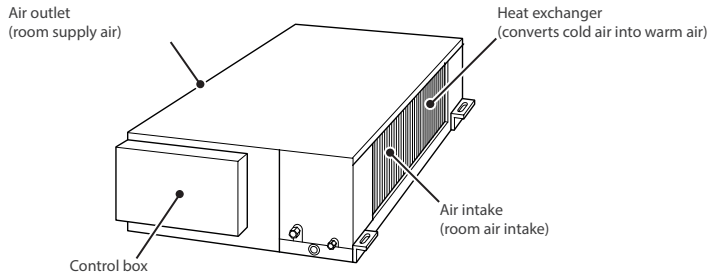


Fig. 3-4

5. CONSOLE TYPE

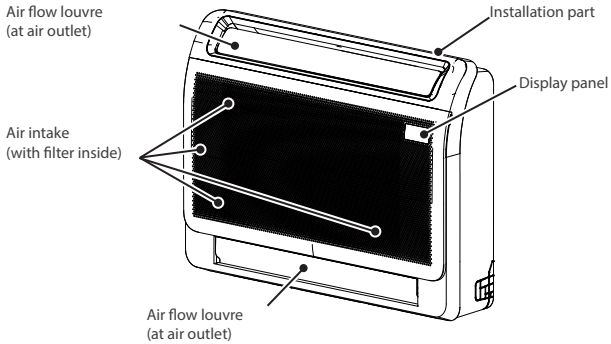


Fig. 3-5

PART 3. OPERATION AND PERFORMANCE AIR CONDITIONER

Use the system within the following temperature ranges to ensure safe and efficient operation. Maximum operating temperature of the air conditioner (heating/cooling):


Mode	Temperature	Room temperature
Cooling mode		16°C - 32°C
		Internal humidity below 80%. Humidity of 80% or more will cause condensation to form on the surface of the unit
Heating mode		≤ 30°C
Drying mode		17°C - 32°C

NOTE

1. Using the air conditioner outside the above ranges may cause the unit to malfunction.
2. It is normal that condensation may collect on the surface of the air conditioner at higher relative humidity in the room, in which case windows and doors should be closed.
3. Within the specified operating temperature range, the maximum performance of the unit will be achieved.
4. If the above conditions are not met, a safety device will trip and the air conditioner will switch off.

PART 3. OPERATION AND PERFORMANCE AIR CONDITIONER

The following recommendations should be taken into account in order to save energy and achieve a fast and comfortable cooling/heating effect.



- **An obstructed air filter reduces the performance of the air conditioner (cooling/heating).**



- **Close windows and doors**
Do not let warm/cool air escape through doors or windows.



- **Do not overheat or overcool rooms**
Do not expose your body to direct cold air for long periods of time.
Overcooling the body is unhealthy.
Particular attention should be paid to elderly and disabled people and children.



- **Keep the room temperature at a comfortable level**
Adjust the wind direction by adjusting the louvres accordingly.

PART 4. SETTING THE AIR DIRECTION

As cold air falls downwards and warm air rises upwards, the direction of the airflow must be adjusted to improve the cooling or heating effect. Once adjusted, the room temperature will be natural and even and the occupants will feel comfortable.



NOTE

1. If the louvre is directed horizontally in heating mode, the room temperature may be uneven.
2. Direction of blinds:
Orient the air outlet horizontally in cooling mode. Directing the air supply downwards in cooling mode will cause condensation to form on the air outlet and the surface of the louvre.

1. FOUR-SIDED CASSETTE TYPE

- **Cooling mode**
Position the blinds horizontally.

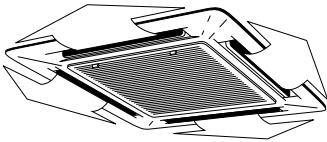


Fig. 5-1

- **Heating mode**
Point the blinds downwards.

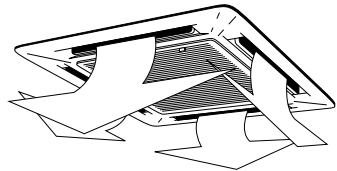


Fig. 5-2

2. FLOOR-TO-CEILING TYPE

- **Auto-swing mode**
Press the SWING button, the blind will move up and down (left and right) automatically in a swinging motion.

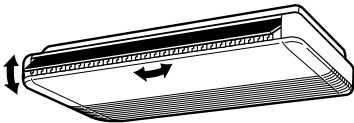


Fig. 5-3

- **Auto-swing mode**
Adjust the louvre for a better heating/cooling effect.

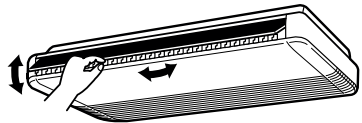


Fig. 5-4

- **Cooling mode**
Position the blinds horizontally.

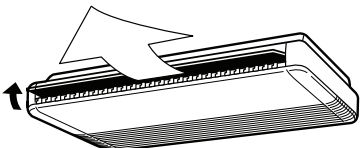


Fig. 5-3

- **Heating mode**
Point the blinds downwards (vertically).

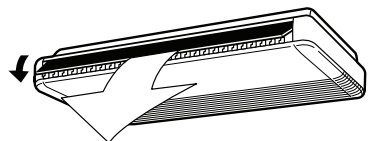


Fig. 5-5

PART 4. SETTING THE AIR DIRECTION

3. CONSOLE TYPE

Set the direction of the airflow upwards and downwards.

- Auto-swing mode**
 Press the SWING button, the blind will move up and down automatically in a swinging motion.
- Manual swing mode**
 Press the air direction button, the louvre can be set at the desired angle. Each press of the button changes the angle of the louvre swing (up, down).





Fig. 5-6

- Cooling mode**
 Orient the blinds horizontally. (See Fig. 5-7)
- Heating mode**
 Orient the blinds vertically. (See Fig. 5-8)




Fig. 5-7




Fig. 5-8

NOTE

Do not attempt to adjust the horizontal blind manually. This may cause the mechanism to malfunction or condensation to fall from the air outlets.

PART 4. SETTING THE AIR DIRECTION

Manually adjust the air direction left-right (some models).

Grasp the handle from the vertical blind control and adjust it manually in the desired direction.




Fig. 5-9

Air supply selection (some models).

Open the front panel.

Method of opening the front panel: (See Fig. 6-3)

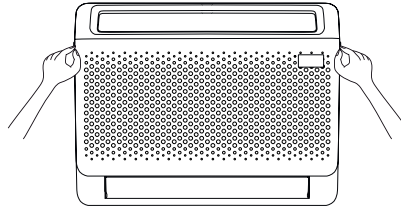



Fig. 6-3


NOTE

Before opening the front cover, stop operation and set the switch to OFF.
Do not touch metal parts inside the indoor unit as this may cause injury.


- Select the air supply that suits you. When selecting the air supply, set the switch to .

PART 4. SETTING THE AIR DIRECTION

The air conditioner automatically decides on the appropriate blowing method depending on the operating mode/situation.

Mode of operation	COOL mode		HEAT mode	
Situation	When the room is completely cooled down or when an hour has passed from switching on the air conditioner.	At the start of the operation or when the room is not completely cooled.	In cases other than the following (normal operation)	At start-up or when the temperature air is low.
Blowing method	In order to prevent the air from blowing directly onto people, the air is blown out through the upper outlet, the room temperature is evened out.		Air is blown from the top and bottom outlets for rapid cooling in COOL mode and to fill the room warm air in HEAT mode.	To keep the air from blowing directly on people is blown through the top outlet.

In Dry mode - so that the air does not blow directly onto people, it is blown out through the top outlet.

- When selecting the air outlet, set the switch to .

Regardless of the operating mode or situation, air is blown through the top outlet.

Use this switch when you do not want air to be blown through the lower outlet (when sleeping, etc.).

NOTE

To switch the lower air outlet Auto/Manual mode, switch the unit off and on again.

PART 5. MAINTENANCE**NOTE**

1. Make sure the power is off before cleaning the air conditioner.
2. Check that the cables are not damaged or disconnected.
3. Wipe down the indoor unit and remote controller with a dry cloth.
4. If the indoor unit is very dirty, a wet cloth can be used to wipe it down.
5. Never use a wet cloth on the remote control.
6. Do not use chemical-soaked duster cloths or leave such materials on the unit for long periods of time, they may damage or fade the surface.
7. Do not use petrol, thinner, scouring powder or similar agents for cleaning. These can cause cracks or deformation of the plastic surface.

1. HOW TO CLEAN THE AIR FILTER

- The air filter prevents dust and other particles from entering the unit. If the filter becomes clogged, the operating efficiency of the air conditioner may be significantly reduced, so the filter should be cleaned every fortnight with prolonged use.
- If the air conditioner operates in a dusty environment, the frequency of filter cleaning should be increased.
- If the contamination is too high, replace the filter with a new one (a replacement air filter is an optional accessory).

1.1 Removing the air intake grille

Four-sided cassette type

Press the grille latches inwards simultaneously as shown in Fig. 5-1. Then pull the grille downwards.

Remove the grille (together with the air filter shown in fig. 5-2). Pull the air grille down at a 45° angle and lift it to remove.

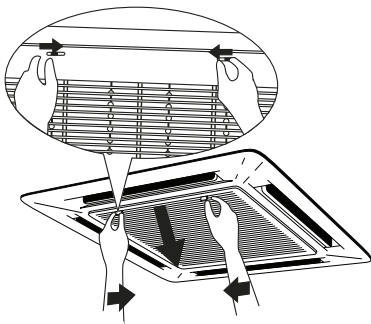


Fig. 6-1

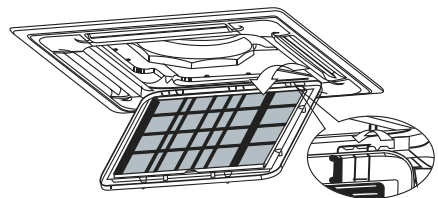


Fig. 6-2

PART 5. MAINTENANCE

NOTE

The control box wires, which are originally connected to the terminals of the main body, must be removed before carrying out the above operations.

- **Wired/overhead type**
Press the grille latches in the directions indicated by the arrows, open the grille downwards. Turn back the air filter retaining block, then remove the air inlet grille.
- **Console type**
Press the grille latches in the directions indicated by the arrows, open the grille downwards. Press the filter latches lightly on the left and right, then pull upwards.

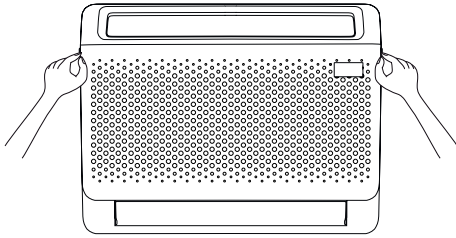


Fig. 6-3

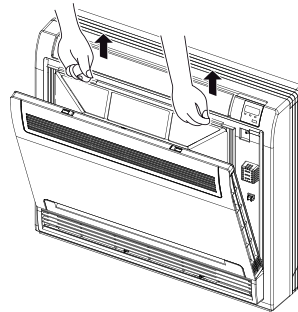


Fig. 6-4

Hold the frame catches and remove the latches in 4 places (The special use filter can be refreshed by washing with water every 6 months; we recommend replacing it every 3 years).

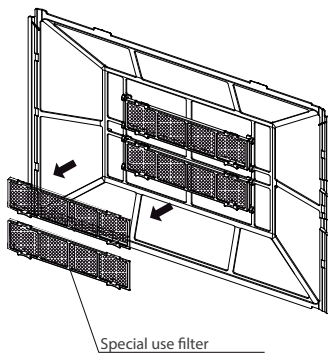


Fig. 6-5

PART 5. MAINTENANCE

- Ducted high compression type and ducted/ceiling type (flat)
Remove the two screws located at the rear of the sewer as shown in Figure 6-6. Then pull the filter grille downwards.
Push slightly to release the catch from the holes and remove the filter in the direction of the arrows as shown in Figure 6-7.

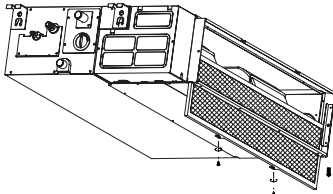


Fig. 6-6

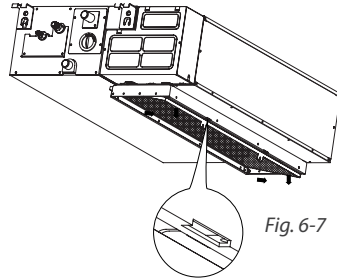


Fig. 6-7

1.2 Removing the air filter.

1.3 Cleaning the air filter.

The air filter prevents dust and other particles from entering the unit. If the filter becomes clogged, the operating efficiency of the air conditioner may be significantly reduced. Therefore, the filter should be cleaned every fortnight in long-term use.

Clean the filter with a Hoover or water.

- The air inlet side should be facing upwards if you are using a Hoover. (See Fig. 6-8).
- The air inlet side should be facing downwards if you are using clean water. (See Fig. 6-9).

Use a soft brush and neutral detergent to remove heavy dirt and leave the filter to dry in a cool place.




Fig. 6-8




Fig. 6-9

NOTE

Do not dry the air filter in direct sunlight or with a flame.

On a single-sided cassette-type unit, the air filter must be fitted before the unit body is installed.

1.4 Reinstall the filter in the unit.

1.5 Install and close the air inlet grille according to para. 1 and 2 in reverse order and connect the control box wires to the corresponding terminals on the main body.

PART 5. MAINTENANCE

2. MAINTENANCE BEFORE A LONG PERIOD (e.g. at the end of the season)

Leave the indoor units running in 'fan only' mode for about half a day to dry the inside of the units.

Clean the air filters and housings of the indoor units.

To do this, refer to the section „Cleaning the air filter“ and ensure that the cleaned filters are put back in place. Switch the unit off using the „ON/OFF“ button on the remote control and then disconnect the power supply.

NOTE

When the power plug is inserted, energy will be drawn even if the unit is not running. Disconnect the power supply to save energy.

After several seasons of operation, dirt will accumulate in the unit. Special maintenance work is recommended.

Remove the batteries from the remote control.

3. MAINTENANCE AFTER A LONG PERIOD (e.g. pre-season)

Check and remove anything that may be blocking the inlet and outlet openings of the indoor and outdoor units.

Clean the air filters and housings of the indoor units. To do this, refer to the section „Cleaning the air filter“ and ensure that the cleaned filters are put back in place.

Connect the power supply at least 12 hours before starting the unit to ensure trouble-free operation. Shortly after the power is switched on, the remote control screen will be displayed.

4. AUXILIARY HEATING DEVICE IN A CENTRAL AIR-CONDITIONING SYSTEM

In winter, depending on the location and building design, it is recommended to use indoor units with an auxiliary heating unit to increase the heating capacity.

PART 6. SYMPTOMS NOT INDICATIVE OF AIR CONDITIONER FAILURE

Symptom 1: System does not switch on

- The air conditioner does not start operating immediately when the ON/OFF button on the remote control is pressed. If the operation light is on, the system is in normal mode. To avoid overloading the compressor motor, the air conditioner starts 3 minutes after ON.
- If the operation light and the defrost indicator or the FAN ONLY indicator are lit, this indicates that the heating model has been selected. At start-up, if the compressor has not switched on, the indoor unit indicates cold air protection.

Symptom 2: Change to fan mode (FAN) in cooling mode

- To prevent the internal evaporator from freezing, the unit switches to fan mode automatically. Once the correct parameter is reached, the unit will return to cooling mode.
- When the room temperature drops to the set temperature, the compressor switches off and the indoor unit switches to fan mode; when the temperature rises, the compressor switches on again. The analogy is in heating mode.

Symptom 3: A white mist is emitted from the unit Symptom

3.1: indoor unit

- In case of high humidity in cooling mode. If the interior of the indoor unit is very dirty, the temperature distribution in the room becomes uneven. It is necessary to clean the interior of the indoor unit. Ask your appliance distributor for cleaning details. This must be carried out by a qualified service technician.

Symptom 3.2: indoor unit, outdoor unit

- When the system switches to heating mode after thawing, the moisture generated in thawing mode turns into steam and escapes to the outside.

Symptom 4: unusual sounds during cooling

Symptom 4.1: indoor unit

- A quiet noise is heard when the system is in cooling mode or not operating. This sound can be heard when the condensate pump (optional accessory) is operating.
- When the system stops after heating, a screeching sound is heard. This sound is caused by the expansion and contraction of the plastic parts caused by the temperature change.

Symptom 4.2: Indoor unit, outdoor unit

- A continuous quiet hissing sound can be heard when the unit is operating. This is the sound of refrigerant gas flowing through the indoor and outdoor units.
- A hissing sound is heard at start-up or immediately after the operation or defrost mode is switched off. This is a refrigerant sound caused by a stoppage or change in flow.

Symptom 4.3: outdoor unit

- The tone of the sound changes during operation. This is caused by a change in frequency.

Symptom 5: Dust escapes from the device

- This happens when the appliance is used for the first time after a long downtime. During this time, dirt has entered the interior.

Symptom 6: Unpleasant odours emanating from the appliance

- The device absorbs the odours of the room, furniture, cigarette smoke, etc., and then emits them.

Symptom 7: The fan of the outdoor unit does not rotate

- During operation. The fan speed is controlled to optimise the unit's performance.

PART 7. FAULT DETECTION AND RECTIFICATION

1. AIR CONDITIONER FAULTS AND THEIR CAUSES

If any of the following abnormalities occur, stop operation of the unit, turn off the main power switch and contact your dealer immediately:

- Remote control or switch button not working properly.
- Often a fuse will blow or a circuit breaker will activate.
- Water or a foreign body has entered the air conditioner.
- Other worrying signs were noted.
- Water leaks from the indoor unit.

If a system malfunction other than those listed above is detected or if the above anomalies are evident, check the system according to the procedures below, (see Table 7-1).

Symptoms	Causes	Solution
The device does not switch on.	<ul style="list-style-type: none"> • Power failure. • Power switch in the „off“ position. • The fuse for the power switch has burned out. • The batteries in the remote control have run out. or other controller problem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wait for the power to be switched on. • Set the power switch to „on“. • Replace the fuse. • Replace the batteries or check the remote control.
Air flows normally, but a complete lack of cooling.	<ul style="list-style-type: none"> • Incorrect temperature setting. • Cycle 3-minute compressor protection period. 	<ul style="list-style-type: none"> • Set the right temperature. • Wait for the end of the protection period.
The device switches on and off frequently.	<ul style="list-style-type: none"> • Too much or too little refrigerant. • Presence of air or other gas in the refrigerant circuit. • Compressor failure. • Voltage too high or too low. • Blocked system circuit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check for leaks and top up the refrigerant accordingly. • Bleed and refill with refrigerant. • Repair or replace the compressor.
Insufficient cooling effect.	<ul style="list-style-type: none"> • The heat exchanger of the outdoor and indoor units is dirty. • The air filter is dirty. • Inlet/outlet of indoor/outdoor unit is obstructed. • Doors and windows are open. • Direct sunlight works. • Too strong a heat source. • The outside temperature is too high • Leakage or lack of refrigerant. 	<ul style="list-style-type: none"> • Clean the heat exchanger. • Clean the air filter. • Remove any blockages and ensure free airflow. • Close windows and doors. • Use curtains to reduce direct sunlight. • Reduce the output of the heat source. • Check for leaks and top up the refrigerant accordingly.

PART 7. FAULT DETECTION AND RECTIFICATION

Symptoms	Causes	Solution
Insufficient heating effect.	<ul style="list-style-type: none"> The outside temperature is below 7°C. Doors and windows are not completely closed. Leakage or lack of refrigerant. 	<ul style="list-style-type: none"> Close windows and doors. Check for leaks and top up the refrigerant accordingly.

2. MALFUNCTIONS OF THE REMOTE CONTROL AND THEIR CAUSES

Before calling for service, check the following points (Table 7-2).

Symptoms	Causes	Solution
The fan speed cannot be changed.	<ul style="list-style-type: none"> Check that the mode (MODE) indicated on the display is „AUTO“. 	If automatic mode is selected, the air conditioner automatically changes the fan speed.
	<ul style="list-style-type: none"> Check that the mode (MODE) indicated on the display is „DRY“. 	If dehumidification mode is selected then the air conditioner automatically changes the fan speed. The fan speed can be changed manually in modes: „COOL“, „FAN ONLY“ and „HEAT“.
The signal from the remote control is not sent even if the ON/OFF button is pressed.	<ul style="list-style-type: none"> Check that the batteries in the remote control are not dead. 	No power supply.
TEMP. indicator is not displayed.	<ul style="list-style-type: none"> Check that the mode (MODE) indicated on the display is FAN ONLY. 	The temperature cannot be set in FAN mode.
After some time, the indication on the display disappears.	<ul style="list-style-type: none"> Check that the operation of the programmer has ended if the display indicates TIMER OFF. 	The operation of the air conditioner will stop after a certain period of time.
After a certain time, the TIMER ON indication disappears.	<ul style="list-style-type: none"> Check that the operation of the programmer has started if the display indicates TIMER ON. 	At the set time, the air conditioner will automatically switch on and the corresponding indicator will disappear.
No reception signal in the indoor unit even when the ON/OFF button is pressed.	<ul style="list-style-type: none"> Check that the remote control signal transmitter is correctly routed to the infrared signal receiver of the indoor unit when the ON/OFF button is pressed. 	Point the remote control signal transmitter directly at the infrared signal receiver of the indoor unit while pressing the ON/OFF button twice.

PRECAUTIONS FOR WIRED CONTROLLERS



BATTERY WARNING



WARNING: Contains coin battery.



WARNING

INGESTION HAZARD:

This product contains a button cell or coin battery.



BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN;

- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children;
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

PRECAUTIONS FOR WIRED CONTROLLERS

BATTERY WARNING


KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.



WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention if a battery** is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



PRECAUTIONS FOR WIRED CONTROLLERS

WARNING

For optimum product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.
- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol at the bottom of the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration. An example is Pb: Lead (>0.004%).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.



Pb

Battery Information

Type	Nominal battery voltage
CR2032	3.0 V

PRECAUTIONS FOR WIRED CONTROLLERS

WARNING

- The wiring should adapt to the wire control current. Otherwise, electric leakage or overheating may occur and result in fire.
- The specified cables shall be used in the wiring. No external force may be applied to the terminal. Otherwise, the wire may be damaged and heating may occur and result in fire.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

1. INSTALLATION ACCESSORY

1.1 Select the installation location

Don't install at the place where cover with heavy oil, vapor or sulfureted gas, otherwise, this product would be deformed that would lead to system malfunction.

1.2 Preparation before installation

No.	Name	Qty.	Remarks
1	Wire controller	1	-
2	Installation and owner's manual	1	-
3	Screws	3	M3.9 x 25 (For Mounting on the Wall)
4	Wall plugs	3	For Mounting on the Wall
5	Screws	2	M4X25 (For Mounting on switch box)
6	Plastic screw bars	2	For fixing on switch box
7	Battery	1	-
8	The connective wires group	1	Optional
9	Screws	1	M4X8 (For Mounting the connective wire group)

Please confirm that all the following parts you have been supplied.

1.3 Prepare the following assemblies on the site

No.	Name	Qty. (embeded into wall)	Specication (only for reference)	Remarks
1	Switch box	1	-	-
2	Wiring Tube (Insulating Sleeve and Tightening Screw)	1	-	-

1.4 Precaution of installing the wire controller

1. This manual provides the installation method of wired controller. Please refer to the wiring diagram of this installation manual to connect the wire controller with indoor unit.
2. The wired controller works in low voltage loop circuit. Forbid to directly contact the cable of high voltage above, like 115V, 220V, 380V, and don't wire this kind of wire in the said loop; wiring clearance between congested tubes should be at the range of 300~500mm or above.
3. The Shielded wire of the wired controller must be grounded firmly.
4. Upon finish the wire controller connection, do not employ a tester to detect the insulation.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

2. INSTALLATION METHOD

2.1 Wired remote controller structural dimensions

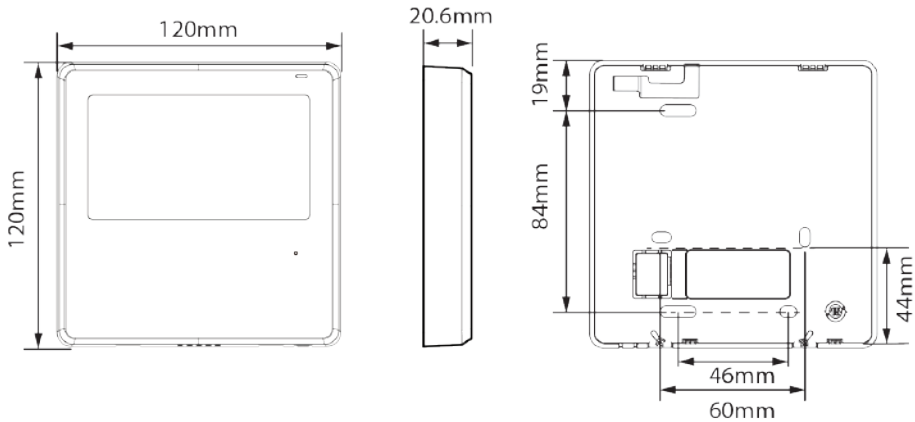


Fig. 3-1

2.2 Remove the upper part of wired controller

Insert a slot screwdriver into the slots in the lower part of the wired controller (2 places), and remove the upper part of the wire controller (Fig.3-2).

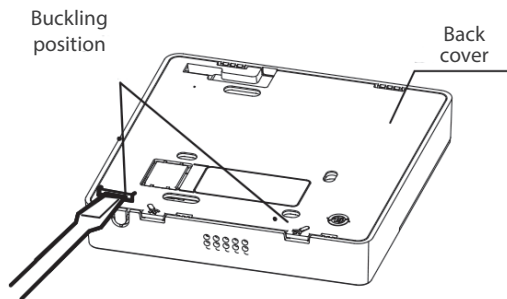


Fig. 3-2

NOTE

- Do not pry up and down, you can only rotate the screwdriver.
- The PCB is mounted in the upper part of the wired controller. Be careful not to damage the board with the slot screwdriver.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

2.3 Fasten the back plate of the wired controller

- For exposed mounting, fasten the back plate on the wall with the 3 screws (ST3.9 x 25) and plugs. (Fig.3-3)

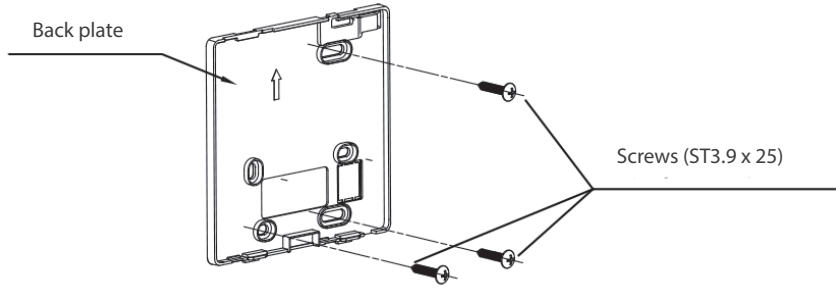


Fig. 3-3

- Use two M4X25 screws to install the back cover on the flush-mounted box and use one ST3.9 x 25 screw to attach to the wall.

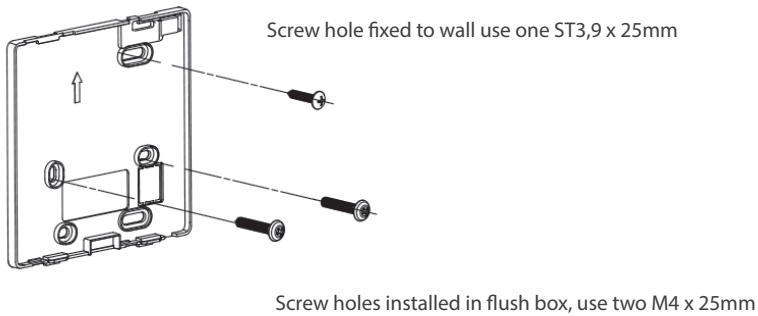


Fig. 3-4

NOTE

Place on a flat surface. Be careful not to distort the back plate of the wire controller by overtightening the mounting screws.


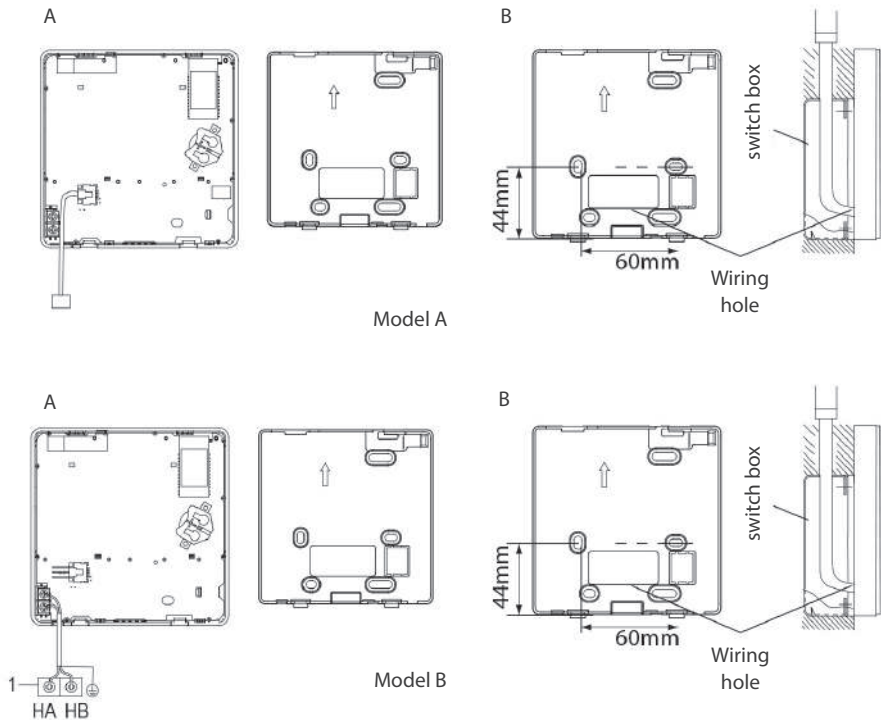
PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER**2.4 Battery installation**

Fig. 3-5

Put the battery into the installationsite and make sure the positive side of the battery is in accordance with the positive side of installationsite (see fig.3-5).

Please set the time corrected on the rst time operation. Batteries in the wire controller can time under power failure which ensure the time keep right. When the power restores, if the time displayed is not correct, it means the battery is dead and replace the battery.

Please contact professional technical after-sales service if the battery needs to be replaced.

2.5 Wire with the indoor unit

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

Model A

Connect the wire from the display panel of the indoor unit to a connecting cable. Then connect the other side of the connecting cable to the remote control.

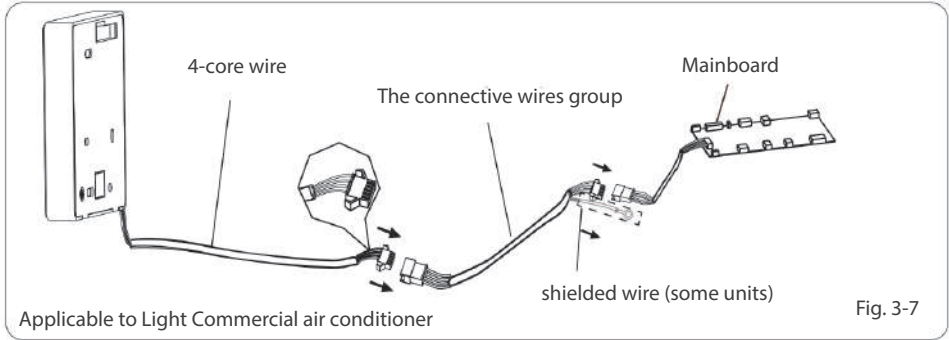


Fig. 3-7

Model B

Notch the part for the wiring to pass through with nippers, etc.

Connect the terminals on the wired controller (HA ,HB), and the terminals of the indoor unit (HA ,HB). (HA and HB do not have polarity.)

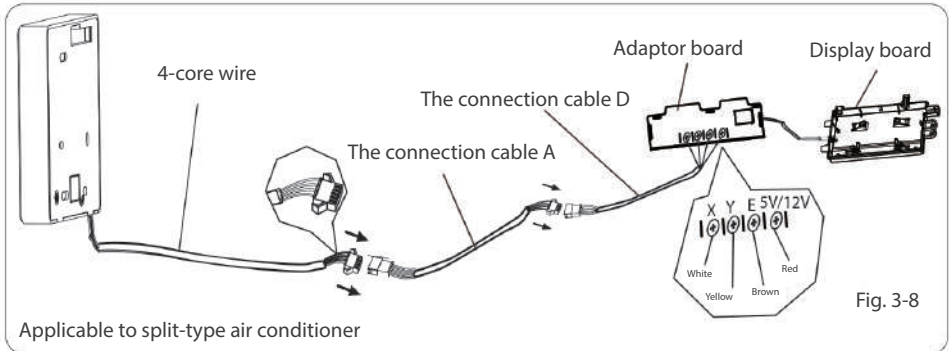


Fig. 3-8

NOTE

- DO NOT allow water to enter the wire controller and wire connections.
- Use a heat shrink fitting to seal the cable connection.
- The connecting wires must be firmly fixed and must not be pulled.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

For some units, the wired controller connects to the unit HA and HB ports through the HA and HB ports. There is no polarity between HA and HB (see fig. 3-9).

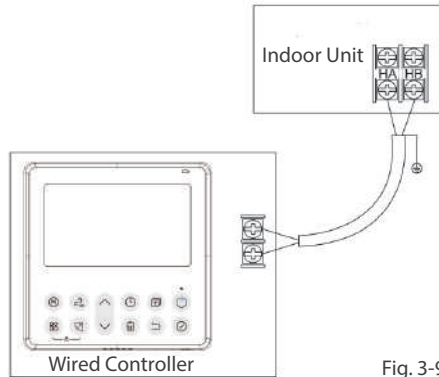


Fig. 3-9

The main/secondary wired controller can be used to enable two wired controllers to control one unit, and the wired controllers connect to the unit HA and HB ports through the HA and HB port on the controller. There is no polarity between HA and HB (see fig. 3-10).

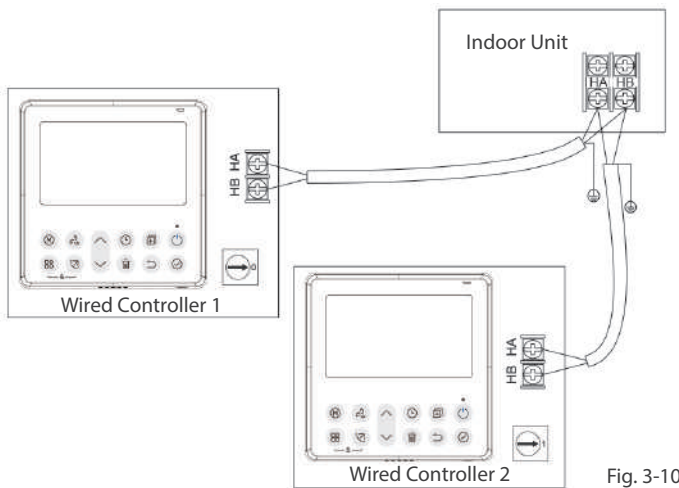


Fig. 3-10

NOTE

The wired controller with Wi-Fi function does not have this feature.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

For some units, one wired controller can support multiple units (a maximum of 16 units). In this case, the wired controller and unit need to be connected to the HA and HB ports at the same time.

In group control, there will be no error displayed on the wired controller (see fig. 3-11).

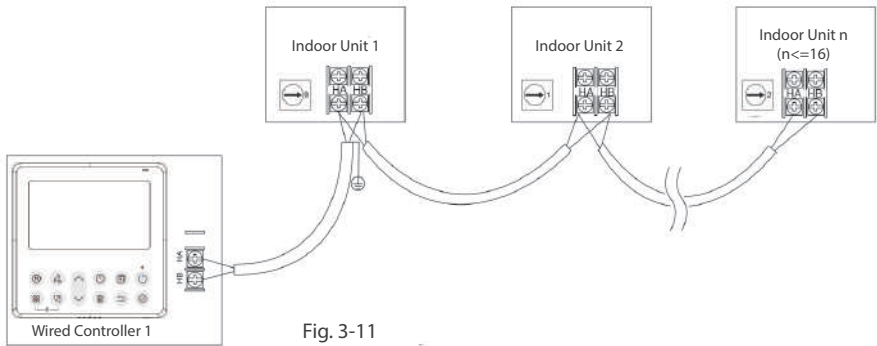


Fig. 3-11

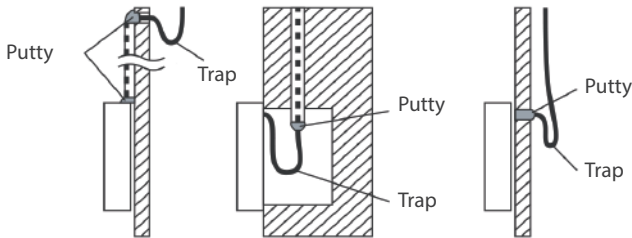


Fig. 3-12

2.6 Reattach the upper part of the wired controller

After adjusting the upper case and then buckle the upper case; avoid clamping the wiring during installation (fig 3-13).

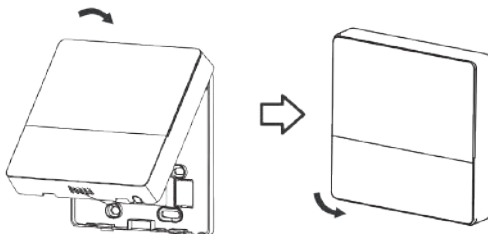


Fig. 3-13

All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Your wire controller may be slightly different. The actual shape shall prevail.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

3. SPECIFICATION

Input voltage	12V
Ambient temperature	0~43°C (32~110°F)
Ambient humidity	RH40%~RH90%


NOTE

Suggested to use the connective wire of 6 meters length.

4. FEATURE AND FUNCTION OF THE WIRED CONTROLLER

4.1 Function and Feature


- LCD display.
- Malfunction code display: it can display the error code, helpful for service.
- 4-way wire layout design, no raised part at backside, more convenient to place the wires and install the device.
- Room temperature display.
- Weekly Timer.
- Mode: Choose Auto-Cool-Dry-Heat -Fan
- Fan speed: Auto/Low/Med/High speed
- Swing(on some models)
- Timer ON/OFF
- Temp setting
- Weekly timer
- Follow me (some models)
- Turbo (some models)
- 24-hour System
- 12-hour System
- Auto-restart
- Individual louver control (on some models)
- Automatic airow test
- Rotation&Back-up (some models)
- Dual Control (some models)
- Group Control (some models)
- Child Lock
- LCD display
- Clock

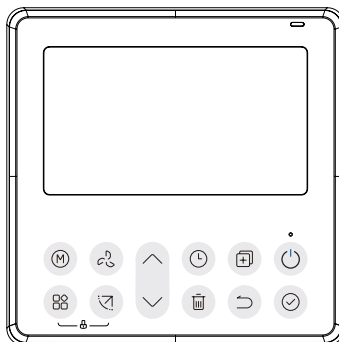

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

5. NAME ON THE LCD OF THE WIRED CONTROLLER


5.1 Icons on the LCD display

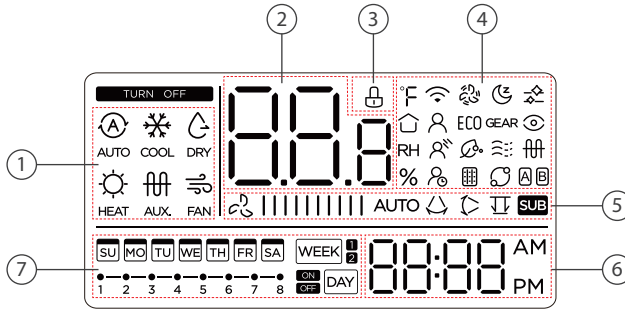

Nr.	Symbol	Meaning
1.	AUTO COOL DRY HEAT AUX. FAN	MODE display. Displays the current mode, including: auto / cool / dry / heat / aux. / fan
2.		Temperature display
3.		Lock display
4.		°C / °F display
		Room temperature display
		Relative humidity display (some units)
		Wireless control feature display (some units)
		Follow me feature display (some units)
		Breeze away display (some units)
		Delay off display
		Turbo feature display (some units)
		ECO feature display (some units)
		Purify feature display (some units)
		Filter reminder display (some units)
		SLEEP feature display
		GEAR feature display (some units)
		Breezeless display (some units)
	Rotation display (some units)	
	Active clean display (some units)	

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

Nr.	Symbol	Meaning
4.		Intelligent eye display (some units)
		Electric heating display (some units)
		Main unit and secondary unit display (some units)
5.	FAN SPEED display. Displays selected fan speed: LOW HIGH MED AUTO AUTO	
		VERTICAL SWING display
		HORIZONTAL SWING display
		Secondary unit display
7.		Weekly Timer / ON / OFF / Timer display
6.		Clock display

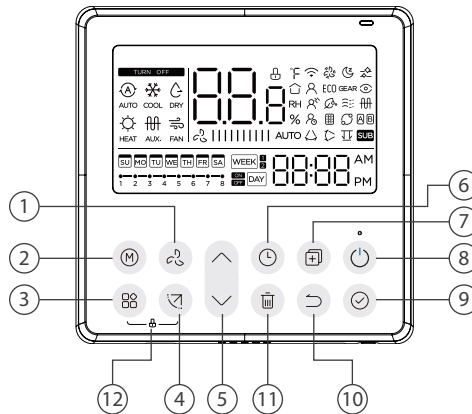







5.2 Controller buttons

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. FAN SPEED button | 7. COPY button |
| 2. MODE button | 8. POWER button |
| 3. FUNC. button | 9. CONFIRM button |
| 4. SWING button | 10. BACK button |
| 5. ADJUST button | 11. DAY OFF/DELAY button |
| 6. TIMER button | 12. 1CHILD LOCK button |

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

6. PREPARATORY OPERATION

Set the current day and time.

1.		Press the Timer button for 2 seconds or more. The timer indicator will start flashing.
2.		Press the button “^” or “v” to set the date. The indicator of the selected date will start flashing. 
3.		The date setting is finished and the time setting is prepared after pressing Timer button or CONFIRM button or there is no pressing button in 10 seconds.
4.		Press the button “^” or “v” to set the current time. Press repeatedly to adjust the current time in 1-minute increments. Press and hold to adjust the current time continuously. 
5.		The setting is done after pressing CONFIRM button or there is no pressing button in 10 seconds.
6.		Time scale selection: press the buttons “⊙” and “☰” for 2 seconds will alternate the clock time display between the 12h & 24h scale.

7. OPERATION

7.1 To start/stop operation



Press the Power button.

7.2 Heating function SMART 8°C (on some models)



To enable ,FP8' mode, follow the instructions below:

- Run the air conditioner in heating mode (HEAT) and set to the lowest possible temperature (usually this will be 16°C)
- Press the down arrow twice and the air conditioner display will show „8”; this indicates that the FP function has started correctly.

Note: Pressing the ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, up and down buttons or using the function in the mobile app while FP mode is running will cancel it.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

NOTE


For some models, the 8° heating function can only be set by remote control, you can not choose this function by wired controller.

7.3 To set the operation MODE


Operation mode setting (Heat mode is invalid for cool only type unit).





Press this button to select the operation mode:



If the indoor unit has Electric heating (Emergent heating) feature, press this button to select the operation mode:



- When the mode is selected as emergency heating (or electric heating) mode, is  displayed, the fan speed is Auto. The Sleep, 8-degree heating, Turbo, and Rotation functions are not available in emergency heating mode. (some models)
- When the mode is selected as heating & electric heating mode,  is displayed, and the Turbo and Rotation functions are disable.

7.4 Room temperature setting



Press the button “^” or “v” to set the room temperature. Indoor Setting Temperature Range : 10/16/17~30°C (50/60/62~86°F) or 20~28°C (68~82°F). (Model dependent)




°C & °F scale selection (on some models)

Press the buttons “^” and “v” for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F scale.

7.5 Fan speed setting




Press the Fan speed button to set the fan speed. (This button is unavailable under Auto or Dry mode)



PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER



When smooth speed control is supported, press the button to switch between the two:



Press the buttons (M) and (⊘) together for 3 seconds to turn on or turn off the keypad tone.

7.6 Child lock function



Press the buttons “⊘” and “⊘” for 3 seconds to activate the child lock function and lock all buttons on the wire controller. You can't press the button to operate and receive the remote control signal after the child lock is activate.

Press these two buttons again for 3 seconds to deactivate the child lock function.

When the child lock function is activated, the “⊘” mark appears.

7.7 Swing function (for the units with horizontal & vertical swing features only)

7.7.1 Up-Down SWING



Press the SWING button to start up-down swing function. The “↕” mark appears. Press it again to stop.

7.7.2 Left-Right SWING (some models)



Press the SWING button for 2 seconds to activate the left-right fan function. The “↔” sign will appear. Press it again for 2 seconds to stop.

7.8 SWING function (for the units without vertical swing function)





- Use Swing button to adjust the Up-down airow direction and start the auto swing function.

1. Each time you press this button, the louver swings an angle of 6 degrees. Press this button until the desired direction reaches.
 2. If press and hold the button for 2 seconds, the auto swing is activated. The “↕” mark appears. Press it again to stop. (some units)
- In the case of SELECTED cassette units, each louvre can be operated individually (some units).

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER



1. Press the Swing button to activate the up and down blind adjustment function. The  sign will start flashing. (Not applicable to all models)
2. Pressing the button “^” or “v” can select the movement of four louvers. Each time you push the button, the louver will be selected in a sequence as: ([-0] means the four louvers move at the same time.)



3. And then use Swing button to adjust the Up-Down airrow direction of the selected louver.

7.9 FUNC. button



Press the FUNC. button to scroll through operation functions as followings




[*]: Model dependent. If the indoor unit has no this function, it will not display.

The function selection icon will start flashing and then press the „Confirm” button to confirm the setting.


7.10 TURBO function (on some models)



Under COOL/HEAT mode, press the FUNC. button to activate the turbo function. Press the button again to deactivate the turbo function. When the turbo function is activated, the  mark appears.

7.11 PTC function (on some models)



In heating operation, for the units with electric heating feature, press this button to activate electric heating mode. When the PTC function is activated, the  mark appears.


NOTE


The electric auxiliary heating function of the AHU model is switched by the MODE button, and the FUNC. button is a turbo function.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

7.12 FOLLOW ME function indicator (some models)

Press the FUNC. button to select whether the room temperature is detected at the indoor unit or the wire controller.

When the follow me function  indicator appears, the room temperature is detected by the wire controller.



Press the button again to cancel the follow me function.

7.13 SMART EYE function (some models)

1. This function is valid in any mode of power-on state.
2. When the indoor unit sending wire controller has the smart eye function, press the function key to select the smart eye icon, press the OK key to turn on the smart eye, and light up the smart eye icon at the same time; when the smart eye is turned off, the smart eye icon goes out.
3. Shutdown, switch mode, turn on self-cleaning, turn on 8-degree heating function will automatically cancel the smart eye function.

7.14 Filter reset function

After the indoor unit has sent the filter usage time, the filter cleaning icon on the wired controller will light up, press the FUNC. button to select the filter cleaning icon, and press the OK button to reset the filter time. The filter cleaning reminder icon will go out.

7.15 Humidity setting function (some models)

1. When wired controller has dual temperature and humidity control function, in dehumidification mode, press function to select RH icon, press confirm to enter humidity control mode, RH icon, press up and down to adjust humidity, setting range is OFF->35% ~ 85%, Adjustable with 5% humidity. Exits humidity control state after 5 seconds of inactivity.
2. After entering the humidity control mode, press the up and down keys to adjust the set temperature and display the set temperature for 5 seconds, and then restore the set humidity display.
3. After switching the mode, exit the humidity control mode.

NOTE

The humidity level setting is intended to reduce the ingress of moisture on the exchanger, it is not a precision drying tool.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

7.16 GEAR function (some models)

When the wired controller has the GEAR function, in the start-up cooling mode press the function button to select the GEAR icon, press the confirmation button to enter the GEAR control mode and first display the current GEAR status. 50%->75%->OFF can be toggled using the up and down buttons within 5 seconds. After 5 seconds the set temperature will be displayed, press the up and down buttons to adjust the set temperature.

To cancel the GEAR function, turn it off, switch to mode or activate the sleep, ECO, power, self-cleaning functions.

7.17 ROTATION & BACK-UP indicator (some models)

With two units, press the FUNC. button to select the turn operation function and then press the „Confirm“ button to enable or disable the turn operation function.

1. Step 1: Press „Confirm“ to set the unit change time, then press „^“ or „v“ to set the time. Setting time range: 1 ~ 99h, default time is 10 hours.
2. Step 2: Set a high co-op temperature -- or 26~32 degrees -- that is, this function is invalid. When the ambient temperature is 26~32 degrees, when the ambient temperature is greater than or equal to the set temperature, both units will operate in COOL 24 degree mode simultaneously.
3. Step 3: Set the low co-op temperature -- or 5-15 degrees -- that is, this function is invalid. When the ambient temperature is 5-15 degrees, when the ambient temperature is lower than the set temperature, both units will run simultaneously for 24 degrees to enter heating mode.
4. Step 4: Set which device will be started first. Select A or B.
5. After this function is turned on, as long as the air conditioner is running at the setting hour, it will automatically turn on another air conditioner and turn off the current air conditioner. Press the POWER button to switch to another one immediately. A or B icons blink to indicate the corresponding air conditioning failure. Automatically switch to another unit when running time is reached or machine failure occurs

7.18 TIMERA functions



WEEKLY timer

Use this timer function to set operating times for each day of the week.



On timer

Use this timer function to start air conditioner operation. The timer operates and air conditioner operation starts after the time has passed.



Off timer

Use this timer function to stop air conditioner operation. The timer operates and air conditioner operation stops after the time has passed.



On and Off timer

Use this timer function to start and stop air conditioner operation. The timer operates and air conditioner operation starts and stops after the time has passed.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

To set the On or Off TIMER

1.		<p>Press the Timer button to select the or .</p>
2.		<p>Press the „CONFIRM” button and the Timer display starts flashing.</p>
3.		<p>Press the button „^” or „v” to set the time. After the time is set, the timer will start or stop automatically.</p> <p>ex. switch-off timer set to 18:00</p>
4.		<p>Press the „CONFIRM” button again to complete the settings.</p>

To set the On and Off TIMER

1.		<p>Press the Timer button to select the .</p>
2.		<p>Press the „CONFIRM” button and the clock display will flash.</p>
3.		<p>Press the „^” or „v” button to set the „TIMER” on, then press the „CONFIRM” button.</p>
4.		<p>Press the button „^” or „v” to set the timer.</p>
5.		<p>Press the „CONFIRM” button to complete the settings.</p>

NOTE

The secondary wired controller cannot set the timer.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

8. WEEKLY TIMER 1

1. Weekly timer setting



Press the Timer button to select the and then press **WEEK** the Confirm button to confirm.

2. Day of the week setting



Press the button „^” or „v” to select the day of the week and then press the Confirm button to confirm the setting.



3. On timer setting of timer setting 1



Press the „^” or „v” button to set the „ON timer” time, then press the „Confirm” button to confirm the setting.



ex. switch on Tuesday 9 a.m. for weekly clock 1

Up to 4 timer settings can be saved for each day of the week. It is convenient if the WEEKLY TIMER is set according to the user's life style.

4. Off timer setting of timer setting 1



Press the „^” or „v” button to set the „OFF timer” time, then press the „Confirm” button to confirm the setting.



ex. switch off on Tuesday 12:00 for week clock 1

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

5. Dierent timer settings can be setted by repeating step 3 to 4.
6. Other days in one week can be setted by repeating step 2 to 5.


NOTE

The weekly timer setting can be restored to the previous step by pressing the Back button. The timer setting time can be deleted by pressing the „DAY OFF“ button. The current setting will be restored and automatically withdraws the weekly timer setting when no operation is performed for 30 seconds.

7. Weekly timer operation



To activate WEEKLY TIMER operation
Press the Timer button while **WEEK** is displayed on the LCD.



ex.




To deactivate WEEKLY TIMER operation
Press the Timer button while **WEEK** is disappear from the LCD.

8. To turn o the air conditioner during the weekly timer



1. If press the Power button once and quickly, the air conditioner will turn o temporarily. And the air conditioner will turn on automatically until the time of On timer.








ex. If press the POWER button once and quickly at 10:00, the air conditioner will turn on at 14:00.

2. When the power button is pressed for 2 seconds, the air conditioner will switch off completely while cancelling the timer function.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

To set the DAY OFF (for a holiday)

1.		During the weekly timer, press the Confirm button.
2.		Press the button “^” or “v” to select the day in this week.
3.		Press „DAY OFF” to create a day off. 
4.	-	The DAY OFF can be set for other days by repeating the steps 2 and 3.
5.		Press the Back button to back to the weekly timer.

To cancel: Follow the same procedures as those for setup.


NOTE

The DAY OFF setting is cancelled automatically after the set day has passed.

9. Delay function

During the weekly timer, press the FUNC. button, select the delay function and press the Confirm button, display “0h”, “1h”, “2h” and wait 3 seconds to confirm. When the delay function is activated, the “%” mark appears. The delay function can only be enabled in Weekly Timer 1 and Weekly Timer 2.










ex. If press select, “2h” at 18:05, the air conditioner will delay to turn off at 20:05.



PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

10. Copy out the setting in one day into the other day

A reservation made once can be copied to another day of the week. The whole reservation of the selected day of the week will be copied. The effective use of the copy mode ensures ease of making reservations.

1.		During the weekly timer, press the Confirm button.
2.		Press the button “^” or “v” to select the day to copy from.
3.		Press the Copy button, the letter “CY” will be shown on the LCD.
4.		Press the button “^” or “v” to select the day to copy to.
5.		<p>Press the Copy button to confirm.</p> <p>The  mark will start flashing.</p>  <p>ex. Copy the setting of Monday to Wednesday</p>
6.	-	Other days can be copied by repeating step 4 and 5.
7.		Press the Confirm button to confirm the settings.
8.		Press the Back button to return to the weekly clock.

9. WEEKLY TIMER 2

1. Weekly timer setting



Press Timer to select the  and press Confirm.

2. Day of the week setting



Press “^” or “v” to select the day of the week and then press CONFIRM.



PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

3. On timer setting of timer setting 1



Press “^” or “v” to select the setting time. The setting time, mode, temperature and fan speed appear on the LCD. Press CONFIRM to enter the setting time process.

IMPORTANT: Up to 8 scheduled events can be set on one day. Various events can be scheduled in either MODE, TEMPERATURE and FAN speeds.



ex. Tuesday time scale 2

4. Time setting




Press “^” or “v” to set the time, then press CONFIRM.

5. Operation mode setting



Press “^” or “v” to set the operation mode then press CONFIRM.



6. Room temperature setting



Press “^” or “v” to set the room temperature, then press CONFIRM.

NOTE

This setting is unavailable in the FAN or OFF modes.

7. Fan speed setting



Press “^” or “v” to set the fan speed then press CONFIRM.



NOTE

This setting is unavailable in the AUTO, DRY or OFF modes.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

8. Different scheduled events can be set by repeating steps 3 to 7.

9. Additional days, in a one week period, can be set by repeating steps 3 to 8.


NOTE

The weekly timer setting can be returned to the previous step by pressing BACK. The current setting is restored. The controller will not save the weekly timer settings if there is no operation within 30 seconds.

10. Weekly timer operation



To activate the WEEKLY TIMER press the TIMER button and select **WEEK**, the timer will start.



To cancel

Press the Power buttons for 2 seconds to cancel the timer mode. The timer mode can also be canceled by changing the mode using the Timer function.



11. To set the day off (for a holiday)

1.		After setting the weekly timer, press CONFIRM.
2.		Press the button “^” or “v” to select the day of the week.
3.		<p>Press DAY OFF to create an off day.</p> <p>The WE mark is hidden</p> <p>ex. The DAY OFF is set for Wednesday</p>
4.	-	Set the DAY OFF for other days by repeating the steps 2 and 3.
5.		Press the BACK button to return to the weekly timer.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER










To cancel, follow the same procedures used for setup.

NOTE

The DAY OFF setting is cancelled automatically after the set day has passed.






12. Copy out the setting in one day into the other day.

A scheduled event, made once, can be copied to another day of the week. The scheduled events of the selected day of the week will be copied. The effective use of the copy mode ensures the ease of reservation making.

1.		In the weekly timer, press CONFIRM.
2.		Press "∧" or "∨" to select the day to copy from.
3.		Press COPY, the letters CY appear on the LCD.
4.		Press "∧" or "∨" to select the day to copy to.
5.		Press the Copy button to confirm. The  mark will start flashing.  ex. Copy the setting of Monday to Wednesday
6.	-	Other days can be copied by repeating step 4 and 5.
7.		Press the Confirm button to confirm the settings.
8.		Press BACK to revert to the weekly timer.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

Delete the time scale in one day.

1.		During the weekly timer setting, press CONFIRM.
2.		Press “^” or “v” to select the day of the week and then press CONFIRM.
3.		<p>Press “^” or “v” to select the setting time want to delete. The setting time, mode, temperature and fan speed appear on the LCD. The setting time, mode, temperature and fan speed can be deleted by pressing the DEL (day off).</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  →  </div> <p style="text-align: center;">ex. Delete the time scale 2 in Saturday</p>

10. FAULT ALARM HANDING

If the system does not properly operate except the above mentioned cases or the above mentioned malfunctions is evident, investigate the system according to the following procedures.

Definition of fault and protection	Code on the display
Error of communication between wire controller and indoor unit	E463

The error displayed on the wire controller are different from those on the unit. If error code appears, please check the Owner's And Installation Manual and SERVICE Manual.

11. TECHNICAL INDICATION AND REQUIREMENT

EMC and EMI comply with the CE certification requirements.

12. QUERIES AND SETTINGS



When the air conditioning unit is on, press and hold „COPY” for 3 seconds, first display P: 00, if connected to an indoor unit, the message will be displayed: P: 00, if it is connected to multiple indoor units, press „^” or „v” to display P: 01, P: 02, then press „Confirm” to enter the enquiry of indoor unit temperature Tn (T1 ~ T4) and fan failure (CF), Press“^” or „v” to select.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER



Not using the buttons for 15 seconds or pressing „Back“ or „ON/OFF“ to exit the query temperature.



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press „^“ or „v“ to select SP, press „Confirm“ to adjust the static pressure value.



When the air conditioning unit is off, go to the temperature query function, press „^“ or „v“, to select AF, press „Confirm“. Press „Back“ or press „ON/OFF“ or „Confirm“ to exit the test mode. In AF mode, after 3~ 6 minutes the test will automatically terminate. If you wish to abort, press „Back“ or „ON/OFF“ or press „Confirm“ and the test will be aborted.

Follow me function temperature compensation.



When the air conditioner is off, into the query function of temperature, press „^“ or „v“ to select tF. The compensation temperature Range : -5~5°C. Press „Confirm“ into setting state, press „^“ or „v“ to select the temperature, then press „Confirm“ to complete it.

tF : compensation temperature

tF



When the air conditioner is off, into the query function of temperature, press „^“ or „v“ to select tYPE. Press „Confirm“ into setting state, press „^“ or „v“ to select the type, then press „Confirm“ to complete it.

CH: HH: CC: NA:

tYPE

Set the highest and lowest temperature values.




When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press „^“ or „v“ to select tHI or tLo. Press „Confirm“ into setting state, press „^“ or „v“ to select the temperature, then press „Confirm“ to complete it. The highest setting temperature range : 25~30°C The lowest setting temperature range: 17 ~24°C.

tHI : Highest value setting function.
tLO : Minimum value setting function.

tHI
tLO

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

Remote control function selection of wire controller.



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “^” or “v” to select REC. ON or OFF will be displayed in the temperature area to indicate whether it is valid or invalid. When the selection is invalid, the wire controller does not process any remote control signals. Press “Confirm” into setting state, press “^” or “v” to select , then press “Confirm” to complete it.

REC

Two - line controller address selection.



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “^” or “v” to select Adr, the temperature zone will display -- or A, B. Where -- refers to the code setting of the wirecontroller. Press “Confirm” into setting state, press “^” or “v” to select, then press “Confirm” to complete it.

-- : The code setting  of the wire controller shall prevail.

Adr

Adr : The wire controller address setting.

Restore factory Settings.



When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “^” or “v” to select INIt, the temperature zone displayed --. Press “Confirm” into setting state, press “^” or “v” to select to „ON”, then press “Confirm” to complete it.

INIt : Restore factory Settings.

INIt

After the wire controller resumes the factory parameter setting, the rotating parameter setting is restored to 10 hours (the highest and lowest temperature are not set); The compensation of body temperature is uncompensated; COOL and HEAT/single COOL mode is restored to COOL and HEAT model;

Restore the temperature range to the factory setting.

The remote reception function has been restored to be effective;

The address of the dual-controller first line is restored to the code switch.

13. WIRELESS CONTROL CONNECTION

13.1 Safety precaution

- Read the safety precautions carefully before installing the unit.
- Stated below are important safety issues that must be obeyed. Applicable system: IOS, Android. (Suggest: IOS 9.0 and above, Android 6.0 and above.)

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

NOTE

Due to special situation may be occurred, we explicitly claim below: Not all of the Andriod and IOS systems are compatible with APP. We will not be responsible for any issues as a result of the incompatibility.

NOTE

Wi-Fi function available in selected controllers with selected indoor units.

1.1. Wireless safety strategy

- Smart kit only support WPA-PSK/WPA2-PSK encryption and none encryption .
WPA-PSK/WPA2-PSK encryption is recommended..

WARNING

- Please Check The Service Website For More Information.
- Smart Phone camera needs to be 5 million pixels or above to make sure scan QR code well.
- Due to different network situation, sometimes, request time-out could happen, thus, it is necessary to do network conguration again.
- Due to different network situation, control process may return time-out sometimes. If this situation occurs, the display between board and App may not be the same, please do not feel confused.

NOTE

Company will not be liable for any issues and problems caused by Internet, Wireless Router and Smart Devices.

Please contact the original provider to get further help.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

13.2 Download and install app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for „NetHome Plus“ and find the NetHome Plus app. Download and install it on your phone, You can also download the app by scanning the QR code below.



Android



iOS



- Please ensure your mobile device is connected to Wireless Network router. Also, the Wireless Network router has already connected to Internet before doing user registration and network configuration.
- Make sure your mobile device has already been connected to the Wireless Network which you want to use. Also, you need to forget other irrelative Wireless Network in case it inuences your configuration process.

13.3 Network configuration

WARNING

- It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or IOS device just connect to the Wireless Network you want to set up.
- Make sure the Android or IOS device Wireless Network function works well and can be connected back to your original Wireless Network network automatically.

13.3.1 How to enter AP distribution network


Press the FUNC. button until the  icon is selected and then press the CONFIRM button. AP mode is activated if the  icon is blinked.

13.3.2 Network configuration by Bluetooth scan


NOTE

Make sure the bluetooth of your mobile device is working.


PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

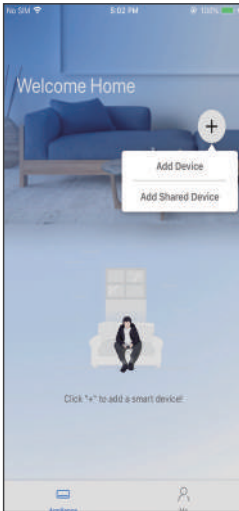


Press "+ Add Device"

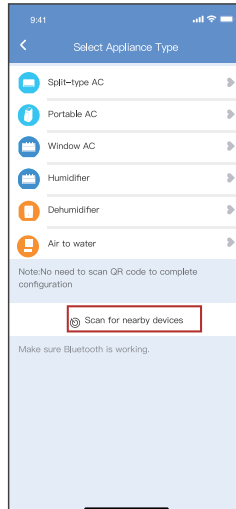


Press "Scan for nearby devices"

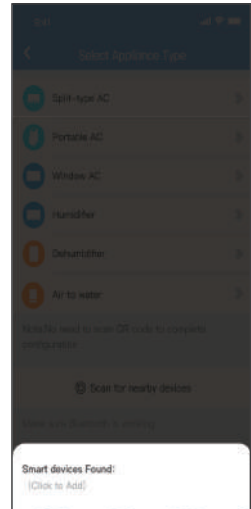


Wait smart devices to find, then click to add it

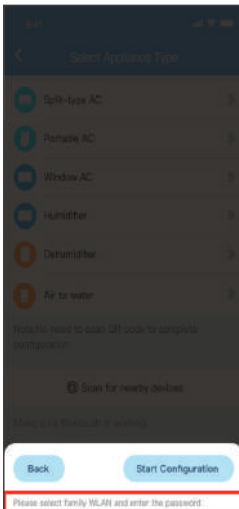

Select home Wireless, enter the password

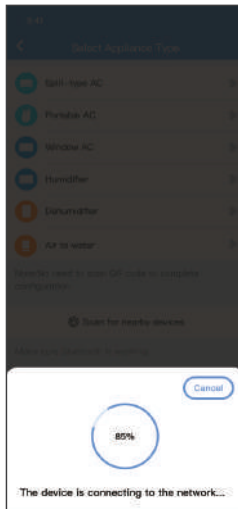


Wait connecting to the network

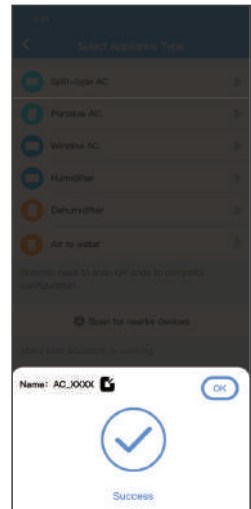


Configuration Success, you can modify the default name.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

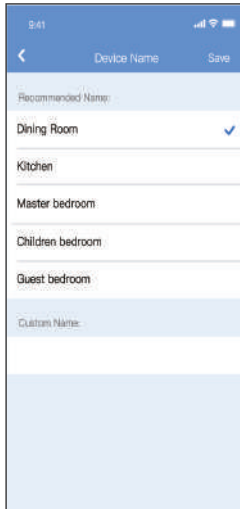

You can choose an existing name or customize a new name.

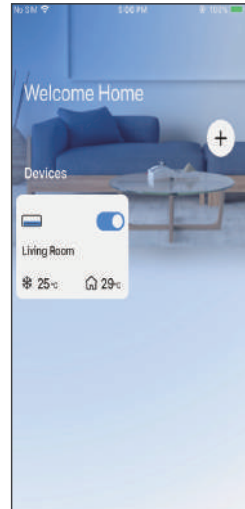

Bluetooth network configuration is successful, now you can see the device in the list.

NOTE

- Make sure your devices are powered on.
- Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting network to your device.
- Connect your mobile phone to the wireless network at home, and make sure you know the password of the Wireless Network.
- Check if your router supports 2.4 GHz Wireless Network band and turn it on. If you are not sure whether the router supports 2.4 GHz band, please contact the router manufacturer.
- The device cannot connect to the Wireless Network that requires authentication, and it usually appears in public area such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a Wireless that does not require authentication.
- It is recommended to use a Wireless Network name that only contains letters and numbers. If your Wireless Network name contains special characters, please modify it in the router.
- Turn on the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone when connecting network to your devices.
- In the case that your device connected to Wireless Network before but it needs to reconnect, please click „+“ on app Home page, and add your device again by the device category and model according to the instructions on app.

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

13.4 App declaration

Hereby, we declare that this Smart kit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the full declaration of conformity is enclosed. (European Union products only)

CAUTION

Wireless Network module models: US-SK107, EU-SK107:
FCC ID: 2ADQOMDNA21
IC: 12575A-MDNA21

CAUTION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and it contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device must not cause interference;
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Only operate the device in accordance with the instructions supplied. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Change the orientation or position of the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

PART 8. OPERATION OF THE SAVA X WIRED CONTROLLER

13.5 Breezeless function of DIP switch

 **NOTE**

This feature is only available under cool mode.


This feature is for some models.



Switch DIP SW2-2 set to the „OFF” position restores factory settings.

PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET**1. TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Model	SETU
Power supply	3.0V (Dry batteries R03/LR03×2)
Remote control range pilota	8m
Operating temperature	-5°C~60°C(23°F~140°F)

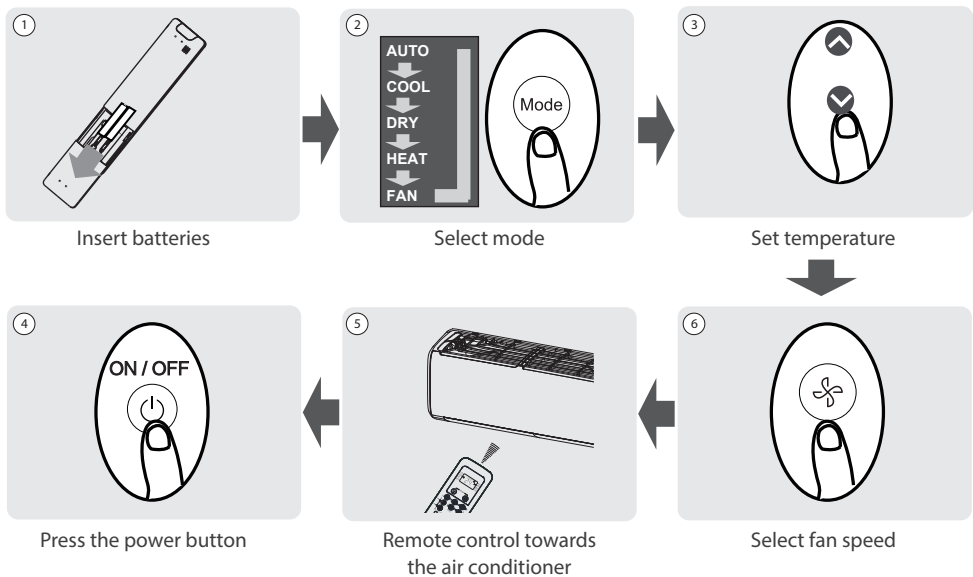2. QUICK START GUIDE**UNSURE WHAT A FUNCTION DOES?**

A detailed description of how to use the air conditioner can be found in the sections on how to use the basic and advanced functions in this manual.

**SPECIAL NOTE**

- The appearance of the buttons on the device may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing a button for that function on the remote control will have no effect.


PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET

3. BASIC OPERATION OF THE REMOTE CONTROL

3.1. Battery insertion and replacement

Your air conditioner may have two batteries (some units). Insert the batteries into the remote control before use.


1. Slide the rear cover of the remote control downwards, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, taking care to match the (+) and (-) terminals of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.



WARNING

For optimum product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.
- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol at the bottom of the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration. An example is Pb: Lead (>0.004%).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.



Pb

PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET

3.2. Guidelines for using the remote control

- The remote control should be used within a radius of 8 metres of the device.
- The device will beep when a remote signal is present.
- Curtains, other materials and direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- Remove the batteries if the remote control will not be used for more than 2 months.

3.3. Notes on the use of the remote control

The device complies with local national regulations.


This device has been tested and found to comply with the limits for digital class devices B. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. The distance between the equipment and the receiver needs to be increased.
- Connecting the appliance to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult a dealer or experienced RTV technician for assistance.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET

4. BUTTONS AND FUNCTIONS

Before using your air conditioner, familiarise yourself with its remote control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to operate the air conditioner, refer to the section „How to use the basic functions“ in this manual.

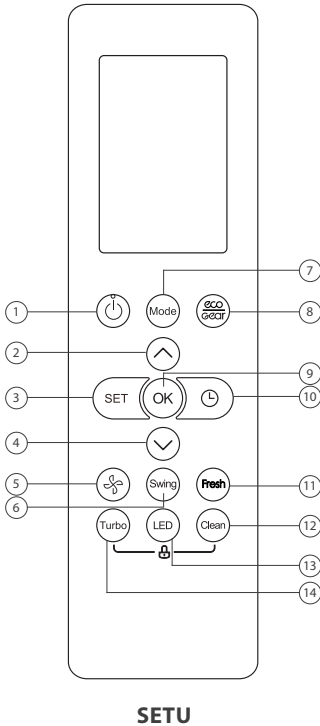

1. ON/OFF

Switches the unit on or off

2. Button ^

Increases the temperature in 1°C (1°F) increments. The maximum temperature is 30°C (86°F).

Note: Pressing the ^ and v buttons together at the same time for 3 seconds will switch the displayed temperature between °C and °F.

3. SET button

Scroll through the operational functions as follows:

Breeze Away function (风) → Sleep function (睡) → Follow Me function (跟) → AP mode (AP) → Breeze Away function (风) → ...

The selected symbol will start flashing in the display area, press the OK button to confirm.

4. Button v

Reduces the temperature in 1°C (1°F) increments. The minimum temperature is 60°F (16°C).

5. Fan speed button

Selects fan speeds in the following order:
AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Press ^ or v to decrease/increase the fan speed in 1% steps.

6. SWING blind fan button

Starts and stops the horizontal movement of the blind. Hold down for 2 seconds to activate the function.

7. MODE MODE button

Scrolls through the operating modes of the unit as follows: AUTO → COOL (cooling) → DRY (dehumidification) → HEAT (heating) → FAN (ventilation)

Note: Heating mode (HEAT) is not supported by cooling-only units (without built-in heat pump).

8. ECO/GEAR button (selected models)

Press this button to enter the energy-saving mode in the following order:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Previous setting → ...

9. OK

Used to confirm selected functions.

PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET

10. TIMER button

Sets the automatic switching off or on of the air conditioner.

11. FRESH air ionisation button (selected models)

Used to start and stop the air ionisation function.

12. CLEAN button

Activates/stops the Self Clean or Active Clean function (depending on the model, the function is active or inactive).

13. LED button


Switches the LED display of the indoor unit and the air conditioner signal on and off (depending on the model, the function is either active or inactive).

14. Turbo button

Allows the unit to reach temperature in the shortest possible time.

5. INDICATORS ON THE REMOTE CONTROL SCREEN

Information is displayed when the remote control is switched on.

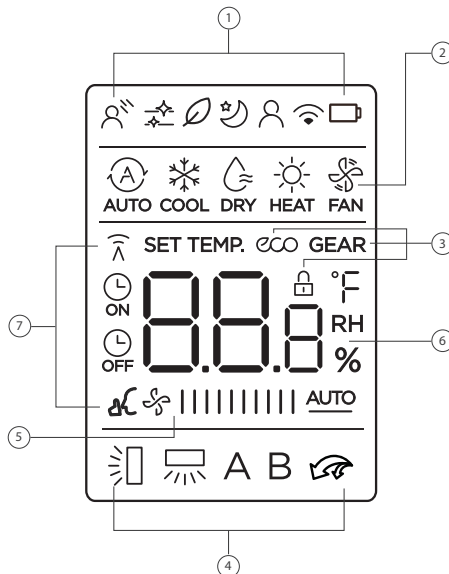








NOTE






All indicators shown in the figure are for reference only. During operation, only the relevant functions are shown on the remote control display.

PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET




①

-  Breeze Away indicator (selected models)
-  Active cleaning indicator (selected models)
-  Air ionisation indicator
-  Sleep mode indicator
-  Follow me indicator
-  Wi-Fi control indicator
-  Low battery indicator (if flashing)





②

 AUTO	Auto mode	 HEAT	Heating mode
 COOL	Cooling mode	 FAN	Ventilation mode
 DRY	Drying mode		

③








-  ECO ECO indicator (selected models)
Displays when eco function is activated
-  GEAR GEAR indicator (selected models)
Displays when gear function is activated
-  LOCK LOCK indicator
Displays when the remote control button lock is on

④

-  Horizontal blind fan indicator

-  Indicator for automatic vertical blind fanning
-  Turbo mode indicator (selected models)
- A Not available on this model
- B Not available on this model

⑤

Fan speed indicator


Quiet		1% *
		2%-20%
Low		21%-40% *
Average		41%-60% *
High		61%-80% *
		81%-100% *
Auto		<u>AUTO</u>

The fan speed cannot be adjusted in automatic or drying mode.

Note: [*]
Not all models display fan speeds between AU-100%.

⑥

Temperature/Timer/Fan speed



Displays the set temperature, fan speed or Timer setting when using the Timer ON/OFF function.





Temperature range:
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F)
(Depends on the model)

Timer time range: 0-24 hours

Fan speed range: AU -100%

This display is blank when operating in ventilation mode (FAN).

⑦

-  Transmission indicator
Lights up when the remote control sends a signal to the indoor unit
-  ON Timer setting indicator ON
-  OFF Timer setting indicator OFF
-  Mute indicator (selected models)

PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET

6. HOW TO USE THE BASIC FUNCTIONS

Information is displayed when the remote control is switched on.



NOTE

Make sure the unit is connected and power is available before starting work.

6.1. Automatic operation mode (AUTO)

Select AUTO



Set the desired temperature



Enable the air conditioner



Attention:

1. In AUTO mode, the unit will automatically select the cooling (COOL), ventilation (FAN) or heating (HEAT) function based on the set temperature.
2. In AUTO mode, the fan speed cannot be set.

6.2. Cooling (COOL) or heating (HEAT) mode

Select cooling or heating mode



Set the temperature



Set fan speed




Switch on the air conditioner



6.3. DRY mode (selected models)

Select Drying mode



Set the desired temperature



Enable the air conditioner




Attention:

In Drying mode, the fan speed cannot be set, as it is already controlled automatically.

PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET

6.4. Ventilation mode (FAN)

Select ventilation mode



Set fan speed



Turn on air conditioner



Attention:

The temperature cannot be set in ventilation mode. As a result, no temperature is displayed on the screen.

6.5. Setting the TIMER timer

Set the time after which the unit will automatically switch on/off.

6.5.1. Automatic switching on of the air conditioner (TIMER ON)


Press the TIMER button to initiate the appliance's on time sequence.



Press the up/down button to set the desired switch-on time.



Point the remote control at the unit and wait 1 second, TIMER ON will be activated.



6.5.2. Automatic air conditioner switch-off (TIMER OFF)

Press the TIMER button to initiate the shutdown time sequence.



Press the up/down button to set the desired switch-off time.



Point the remote control at the unit and wait 1 second, the TIMER OFF will be activated.




Attention:

- When setting the timer, the time will increase by 30 minutes with each press, up to 1h. After 10h and up to 24h it will increase in 1h increments. (E.g. press 5 times to get 2.5h and 10h times to get 5h). After 24h the timer will return to 0.0.
- To cancel any function, set the timer to 0.0h.

PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET

6.5.3. Example of automatic air conditioner on/off setting

Note: The time intervals set for both functions refer to the hours following the current hour.

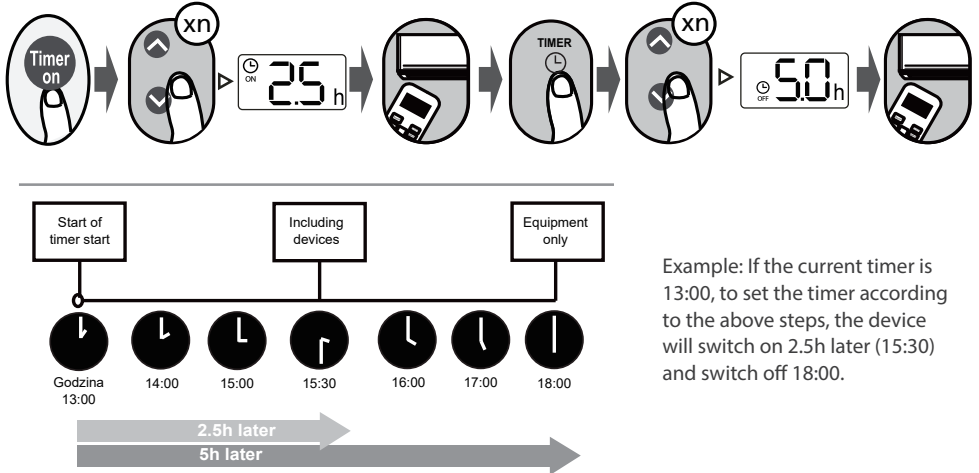


Example: If the current timer is 13:00, to set the timer according to the above steps, the device will switch on 2.5h later (15:30) and switch off 18:00.


7. HOW TO USE ADVANCED FUNCTIONS

7.1. SWING blinds fanning function

Press the Swing button

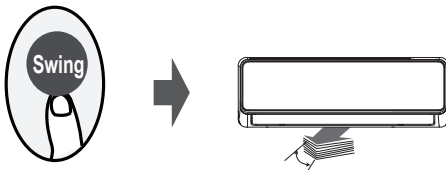


The horizontal blind will move up and down automatically when the Swing button is pressed. Press again to stop

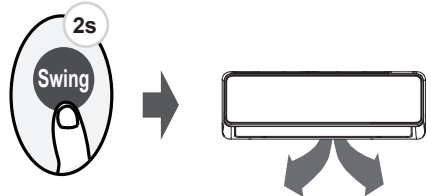

Hold this button for more than 2 seconds, the vertical blind fan function is active. Hold again to deactivate. (Depending on the model).

7.2. Air flow direction setting (selected models)

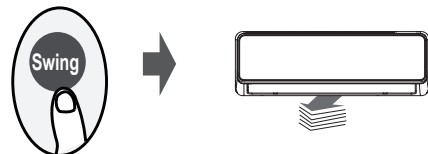

By continuing to press the SWING button, five different wind directions can be set. The louvre can be moved within the specified range each time the button is pressed. Keep pressing the button until the preferred direction is reached.


PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET

Attention:

When the unit is switched off, press and hold the MODE and SWING buttons together for one second, the louvre will open at a certain angle, making it very convenient to clean. Press and hold the MODE and SWING buttons together for one second to reset the louvre (Depending on the model).


7.3. LED display (selected models)

Press the LED button




Press this button to switch the display of the indoor unit on or off.

Press this button for more than 5 seconds



Press this button for more than 5 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Pressing again for more than 5 seconds will return to the display of the set temperature.

7.4. ECO/GEAR function (selected models)



Press the GEAR-ECO button to switch to energy-saving mode in the following order:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Previous setting mode → ECO.....

Note: This function is only available in COOL mode.

7.4.1. ECO operating mode:

In cooling mode, press this button, the remote control will automatically adjust the temperature to 24°C/75°F, fan speed Auto to save energy (only when the set temperature is lower than 24°C/75°F). If the set temperature is higher than 24°C/75°F, press the ECO button, then the fan speed will change to Auto and the set temperature will remain unchanged.


Attention:

Pressing the ECO button or changing the mode or setting the temperature below 24°C/75°F will stop operation in ECO mode. In ECO mode the set temperature should be 24°C/75°F or higher, this may result in insufficient cooling. When uncomfortable, simply press the ECO button again to stop it.

PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET

7.4.2. GEAR function:

Press the ECO/GEAR button to enter GEAR mode as follows:

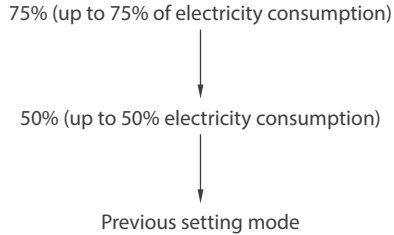

In GEAR mode, the display of the remote control will alternately show the electricity consumption and the set temperature.

7.5. Mute function (Silence) (selected models)




Hold down the Fan button for more than 2 seconds to activate/deactivate the mute function (some models).

Due to the low operating frequency of the compressor, the cooling and heating capacity may not be sufficient. Pressing the ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo or Clean button during mute operation will cancel the mute function.

7.6. SMART 8°C heating function (selected models)

SMART 8/12°C heating (selected models). This function constantly monitors the temperature inside the room to prevent excessive cooling, the air conditioner will start automatically in heating mode. This maintains the air temperature at 8/12°C (depending on the model).



To enable „FP8” mode, follow the instructions below (only available on selected models):

- Run the air conditioner in heating mode (HEAT) and set to the lowest possible temperature (usually this will be 16°C)
- Press the down arrow twice and the air conditioner display will show „8”, this indicates that the FP function has started correctly.

To enable „FP12” mode, follow the instructions below (only available on selected models):

- Follow the instructions for starting FP8 mode
- Once we have FP8 mode running, press the down arrow twice and the display will show „12”, this indicates the correct activation of this function.


PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET

Selected models have the option of activating the FP8 function via the mobile app (press the pictogram of the sun described as FP).

Pressing the ON/OFF, Sleep, Mode, Fan or up and down buttons while in the AP function will cancel it.


Note: Pressing the ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, up and down buttons or using the function in the mobile app while FP mode is running will cancel it.

7.7. Lock function (LOCK)

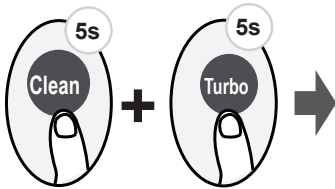

Press the Clean and Turbo buttons simultaneously for more than 5 seconds to activate the lock function. No buttons will respond, except for pressing these two buttons again for two seconds to deactivate the lock.

7.8. Function button SET

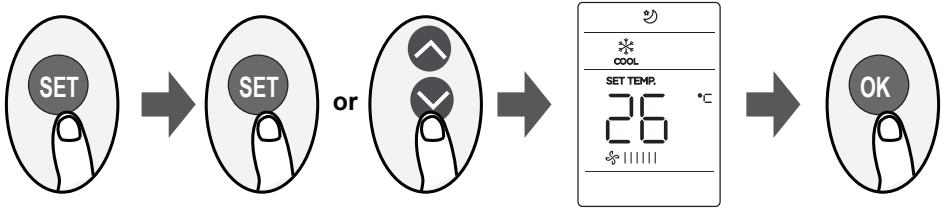

- Press the SET button to enter the function settings, then press the SET button again or the ▼ or ▲ button to select the desired function. The selected indicator will start flashing on the remote control screen, then press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, follow the same steps as above
- Press the SET button to scroll through the operating functions as follows:
Breeze Away function (☀) → Sleep function (🌙) → Follow Me (👤) → AP mode (📶)

Note[*]: If the remote control is equipped with a Fresh or Sleep button, the SET button cannot be used to select the listed functions.

Breeze Away function (☀) (selected models):

This function prevents direct air blowing on the body and makes you feel a gentle chill.

Note: Function only available in cooling (COOL), ventilation (FAN) and dehumidification (DRY) modes.

Sleep function (Sleep) (🌙):

This function is used to reduce energy consumption during sleep (and it is not necessary to leave the same temperature settings) in order to set a comfortable sleeping environment. This function can only be activated via the remote control.

Note: The sleep function is not available in ventilation (FAN) and dehumidification (DRY) mode.

PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET

Follow me function (🌡):

The „Follow Me“ function allows the room temperature to be read via the remote control. The remote control sends temperature information to the air conditioner every few minutes (depending on the model). The function is available in: automatic (AUTO), cooling (COOL) or heating (HEAT) mode. Measuring the ambient temperature via the remote control in the „Follow Me“ function enables precise management of the room temperature to ensure maximum comfort.

Attention:

Remember that the remote control transmits the temperature reading via the IR (irda) sensor, so it must be pointed towards the indoor unit! The air conditioner will switch off the Follow me function if it does not receive a temperature reading for approximately 7 minutes.

To activate Follow Me mode, follow the instructions below:

Option I

- *To switch on, press and hold the „TURBO“ button for approximately 7 seconds until the remote control screen shows „ON“*
- *To switch off, press and hold the „TURBO“ button for approximately 7 seconds until the remote control screen shows „OFF“*

Option II

- *To enable, press the „SET“ button to enter the available functions, then by pressing the „SET“ button every 1 second, select the „Follow Me“ icon and press OK to confirm the function is enabled.*
- *To deactivate, press the „SET“ button to enter the available functions, then by pressing the „SET“ button every 1 second, select the „Follow Me“ icon and press OK to confirm the deactivation of the function.*
- *If the „Follow me“ function is activated, the temperature read by the sensor on the remote control is displayed on the screen and the set temperature is shown on the air conditioner.*
- *If you want to display the temperature from the remote control on the air conditioner screen, hold down the „LED“ button for approximately 3 seconds. Follow the same steps if you want to return to the display of the set temperature.*


AP function mode (📶):

To configure the wireless network, enter AP mode by pressing the SET button on the remote control. Some models do not have AP mode under the SET button, in which case you must press and hold the LED button seven times within 10 seconds to enter AP mode.

PART 9. OPERATION OF THE REMOTE CONTROL SET

7.9. Automatic iClean (Active Clean) cleaning (selected models)

Press the Clean




The Active Clean function is an advanced self-cleaning function for the exchanger of the air conditioner's indoor unit. It consists in maximum cooling followed by maximum heating of the exchanger. The function is designed to eliminate unwanted bacteria and fungi. To activate the function, press the „CLEAN“ button or select (cleaning icon, such as asterisks) via the „SET“ button and the display of the indoor unit will show „CL“.

Note: Function only available in cooling (COOL) and dehumidification (DRY) mode.

7.10. Turbo function (selected models)

Press the Turbo button




When the Turbo function is selected in COOL mode, the unit will blow cool air at maximum force to quickly cool the room.

When the Turbo function is selected in heating mode (HEAT) (only on units with a built-in heat pump), the air conditioner will blow warm air with maximum force to heat the room quickly.

7.11. FRESH air ionisation function (selected models)

Press the Fresh button




Air ionisation function (Fresh) ()

When this function is initiated, the ioniser will switch on and help purify the air in the room.

PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO**1. TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Model	SETU
Power supply	3.0V (Dry batteries R03/LR03×2)
Remote control range pilota	8m
Operating temperature	-5°C~60°C(23°F~140°F)

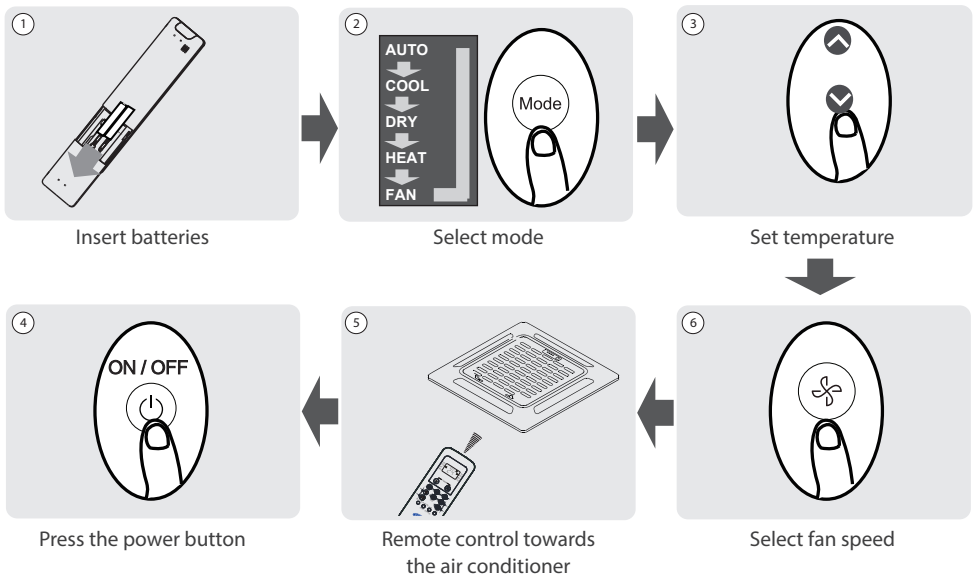2. QUICK START GUIDE**UNSURE WHAT A FUNCTION DOES?**

A detailed description of how to use the air conditioner can be found in the sections on how to use the basic and advanced functions in this manual.

⚠ SPECIAL NOTE

- The appearance of the buttons on the device may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing a button for that function on the remote control will have no effect.


PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO

3. BASIC OPERATION OF THE REMOTE CONTROL

3.1. Battery insertion and replacement

Your air conditioner may have two batteries (some units). Insert the batteries into the remote control before use.

1. Slide the rear cover of the remote control downwards, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, taking care to match the (+) and (-) terminals of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.



WARNING

For optimum product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.
- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol at the bottom of the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration. An example is Pb: Lead (>0.004%).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.



Pb

3.2. Guidelines for using the remote control

- The remote control should be used within a radius of 8 metres of the device.
- The device will beep when a remote signal is present.
- Curtains, other materials and direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- Remove the batteries if the remote control will not be used for more than 2 months.

3.3. Notes on the use of the remote control


The device complies with local national regulations.

This device has been tested and found to comply with the limits for digital class devices B. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. The distance between the equipment and the receiver needs to be increased.
- Connecting the appliance to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult a dealer or experienced RTV technician for assistance.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO**4. BUTTONS AND FUNCTIONS**

Before using your air conditioner, familiarise yourself with its remote control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to operate the air conditioner, refer to the section „How to use the basic functions“ in this manual.

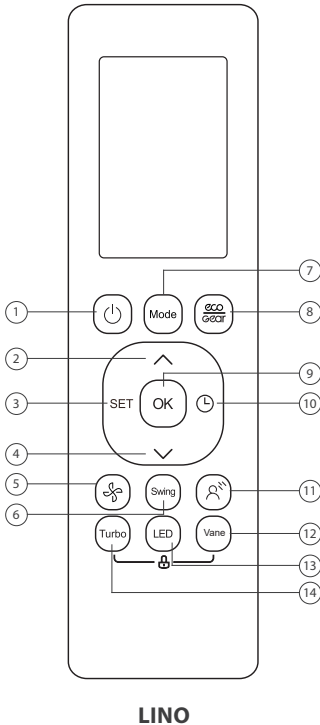**LINO****1. ON/OFF**

Switches the unit on or off

2. Button ^

Increases the temperature in 1°C (1°F) increments. The maximum temperature is 30°C (86°F).

Note: Pressing the ^ and v buttons together at the same time for 3 seconds will switch the displayed temperature between °C and °F.

3. SET button

Scroll through the operational functions as follows:

Active purification (☼) → Air ioniser (⊙) → Sleep function (☺) → Follow Me function (⊗) → AP mode (☺) → Active purification (☼) → ...

The selected symbol will start flashing in the display area, press the OK button to confirm.

4. Button v

Reduces the temperature in 1°C (1°F) increments. The minimum temperature is 60°F (16°C).

5. Fan speed button

Selects fan speeds in the following order:

AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Press ^ or v to decrease/increase the fan speed in 1% steps.

6. SWING blind fan button

Starts and stops the horizontal movement of the blind. Hold down for 2 seconds to activate the function.

7. MODE MODE button

Scrolls through the operating modes of the unit as follows: AUTO → COOL (cooling) → DRY (dehumidification) → HEAT (heating) → FAN (ventilation)

Note: Heating mode (HEAT) is not supported by cooling-only units (without built-in heat pump).

8. ECO/GEAR button (selected models)

Press this button to enter the energy-saving mode in the following order:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Previous setting → ...

9. OK

Used to confirm selected functions.

PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO

10. TIMER button

Sets the automatic switching off or on of the air conditioner.

11. BREEZE AWAY button (selected models)

The function prevents direct air blowing on the body and makes you feel a gentle chill.

Note: Function only available in cooling (COOL), ventilation (FAN) and dehumidification (DRY) modes.

12. VANE button (selected models)

Press to enter the blind setting mode.

13. LED button


Switches the LED display of the indoor unit and the air conditioner signal on and off (depending on the model, the function is either active or inactive).

14. Turbo button

Allows the unit to reach temperature in the shortest possible time.

5. INDICATORS ON THE REMOTE CONTROL SCREEN

Information is displayed when the remote control is switched on.

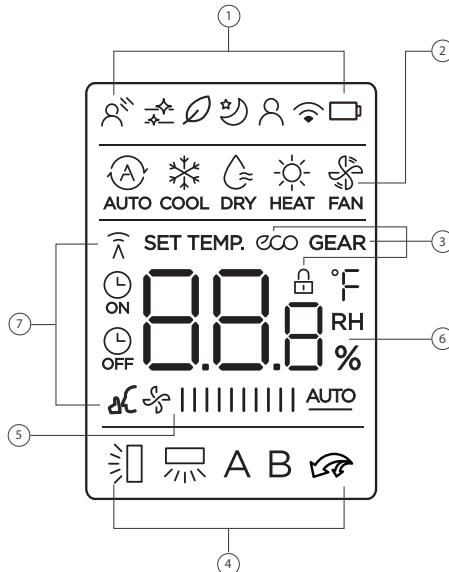








NOTE






All indicators shown in the figure are for reference only. During operation, only the relevant functions are shown on the remote control display.

PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO


①

-  Breeze Away indicator (selected models)
-  Active cleaning indicator (selected models)
-  Air ionisation indicator
-  Sleep mode indicator
-  Follow me indicator
-  Wi-Fi control indicator
-  Low battery indicator (if flashing)





②

 AUTO Auto mode  COOL Cooling mode  DRY Drying mode	 HEAT Heating mode  FAN Ventilation mode
---	---

③







- ECO** ECO indicator (selected models)
Displays when eco function is activated
- GEAR** GEAR indicator (selected models)
Displays when gear function is activated
-  LOCK indicator
Displays when the remote control button lock is on

④

-  Horizontal blind fan indicator

-  Indicator for automatic vertical blind fanning
-  Turbo mode indicator (selected models)
- A** Not available on this model
- B** Not available on this model

⑤

Fan speed indicator

Quiet		1% * 2%-20%
Low		21%-40% *
Average		41%-60% *
High		61%-80% *
		81%-100% *
Auto	 AUTO	

The fan speed cannot be adjusted in automatic or drying mode.

Note: [*]
Not all models display fan speeds between AU-100%.

⑥

Temperature/Timer/Fan speed

88.8^{°F}
RH %

Displays the set temperature, fan speed or Timer setting when using the Timer ON/OFF function.





Temperature range:
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F)
(Depends on the model)

Timer time range: 0-24 hours

Fan speed range: AU -100%

This display is blank when operating in ventilation mode (FAN).

⑦

-  Transmission indicator
Lights up when the remote control sends a signal to the indoor unit
-  **ON** Timer setting indicator ON
-  **OFF** Timer setting indicator OFF
-  Mute indicator (selected models)

PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO

6. HOW TO USE THE BASIC FUNCTIONS

Information is displayed when the remote control is switched on.



NOTE

Make sure the unit is connected and power is available before starting work.

6.1. Automatic operation mode (AUTO)

Select AUTO



Set the desired temperature



Enable the air conditioner



Attention:

1. In AUTO mode, the unit will automatically select the cooling (COOL), ventilation (FAN) or heating (HEAT) function based on the set temperature.
2. In AUTO mode, the fan speed cannot be set.

6.2. Cooling (COOL) or heating (HEAT) mode

Select cooling or heating mode



Set the temperature



Set fan speed




Switch on the air conditioner



6.3. DRY mode (selected models)

Select dehumidification mode



Set the desired temperature



Enable the air conditioner



Attention:

In dehumidification mode, the fan speed cannot be set, as it is already controlled automatically.

PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO

6.4. Ventilation mode (FAN)

Select ventilation mode



Set fan speed



Turn on air conditioner



Attention:


The temperature cannot be set in ventilation mode. As a result, no temperature is displayed on the screen.

6.5. Setting the TIMER timer

Set the time after which the unit will automatically switch on/off.

6.5.1. Automatic switching on of the air conditioner (TIMER ON)


Press the TIMER button to initiate the appliance's on time sequence.



Press the up/down button to set the desired switch-on time.



Point the remote control at the unit and wait 1 second, TIMER ON will be activated.



6.5.2. Automatic air conditioner switch-off (TIMER OFF)


Press the TIMER button to initiate the shutdown time sequence.



Press the up/down button to set the desired switch-off time.



Point the remote control at the unit and wait 1 second, the TIMER OFF will be activated.





Attention:

1. When setting the timer, the time will increase by 30 minutes with each press, up to 1h. After 10h and up to 24h it will increase in 1h increments. (E.g. press 5 times to get 2.5h and 10h times to get 5h). After 24h the timer will return to 0.0.
2. To cancel any function, set the timer to 0.0h.

PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO

6.5.3. Example of automatic air conditioner on/off setting

Note: The time intervals set for both functions refer to the hours following the current hour.

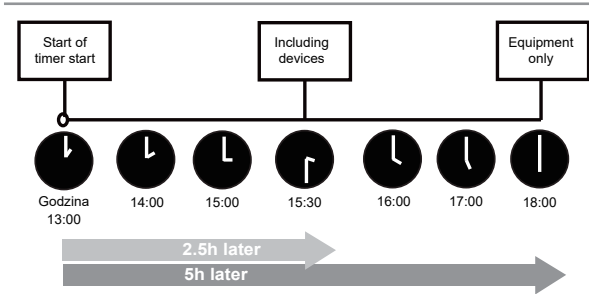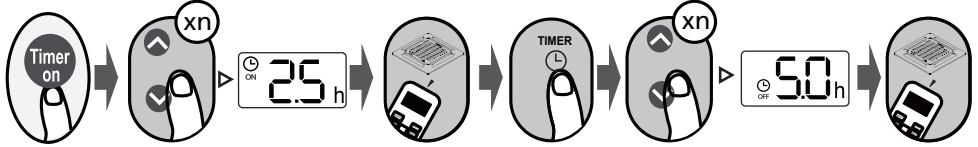


Example: If the current timer is 13:00, to set the timer according to the above steps, the device will switch on 2.5h later (15:30) and switch off 18:00.

7. HOW TO USE ADVANCED FUNCTIONS


7.1. Vane function (selected models)

Press the Vane button when the device is switched on.

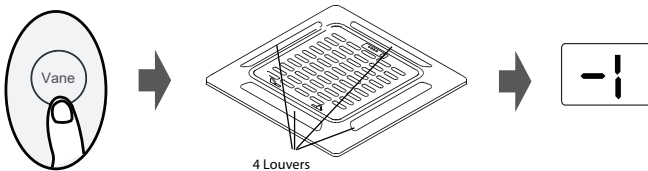

The system will exit shutter setting mode if there is no operation within 10 seconds.

Press this button to activate the louvre setting function. Each time you press the Vane button, the display panel will show the selected louvre in order as („-0” means that all four louvres are selected):




Press the Swing button to start/stop the automatic fanning function of the selected blinds.

PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO

7.2. SWING blinds fanning function


Press the Swing button

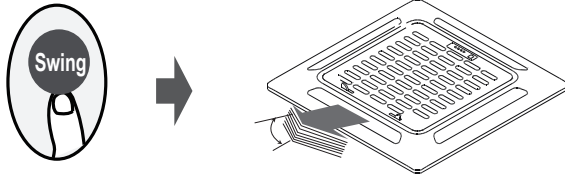

The horizontal blind will move up and down automatically when the Swing button is pressed. Press again to stop.


7.4. LED display (selected models)

Press the LED button




Press this button to switch the display of the indoor unit on or off.

Press this button for more than 5 seconds



Press this button for more than 5 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Pressing again for more than 5 seconds will return to the display of the set temperature.

7.5. ECO/GEAR function (selected models)



Press the GEAR-ECO button to switch to energy-saving mode in the following order:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Previous setting mode → ECO..

Note: This function is only available in COOL mode.

7.5.1. ECO operating mode (selected models):

In cooling mode, press this button, the remote control will automatically adjust the temperature to 24°C/75°F, fan speed Auto to save energy (only when the set temperature is lower than 24°C/75°F). If the set temperature is higher than 24°C/75°F, press the ECO button, then the fan speed will change to Auto and the set temperature will remain unchanged.


PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO

Attention:

Pressing the ECO button or changing the mode or setting the temperature below 24°C/75°F will stop operation in ECO mode. In ECO mode the set temperature should be 24°C/75°F or higher, this may result in insufficient cooling. When uncomfortable, simply press the ECO button again to stop it.

7.5.2. GEAR function (selected models):

Press the ECO/GEAR button to enter GEAR mode as follows:

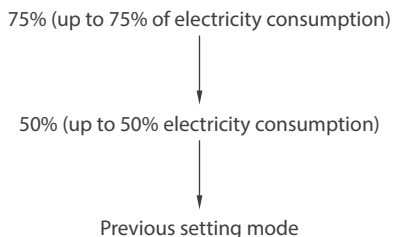

In GEAR mode, the display of the remote control will alternately show the electricity consumption and the set temperature.

7.6. Mute function (Silence) (selected models)




Hold down the Fan button for more than 2 seconds to activate/deactivate the mute function (some models).

Due to the low operating frequency of the compressor, the cooling and heating capacity may not be sufficient. Pressing the ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo or Clean button during mute operation will cancel the mute function.

7.7. SMART 8°C heating function (selected models)

SMART 8/12°C heating (selected models). This function constantly monitors the temperature inside the room to prevent excessive cooling, the air conditioner will start automatically in heating mode. This maintains the air temperature at 8/12°C (depending on the model).



To enable „FP8“ mode, follow the instructions below (only available on selected models):

- Run the air conditioner in heating mode (HEAT) and set to the lowest possible temperature (usually this will be 16°C)
- Press the down arrow twice and the air conditioner display will show „8“, this indicates that the FP function has started correctly.

PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO

To enable „FP12” mode, follow the instructions below (only available on selected models):

- Follow the instructions for starting FP8 mode
- Once we have FP8 mode running, press the down arrow twice and the display will show „12”, this indicates the correct activation of this function.


Selected models have the option of activating the FP8 function via the mobile app (press the pictogram of the sun described as FP).

Pressing the ON/OFF, Sleep, Mode, Fan or up and down buttons while in the AP function will cancel it.

Note: Pressing the ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, up and down buttons or using the function in the mobile app while FP mode is running will cancel it.

Naciśnięcie przycisków ON/OFF, Sleep, Mode, Fan lub przycisków w górę i dół podczas pracy w funkcji AP spowoduje jej anulowanie.


7.8. Lock function (LOCK)

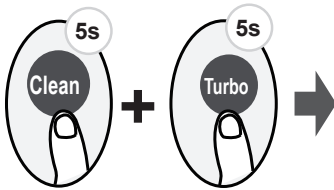

Press the Clean and Turbo buttons simultaneously for more than 5 seconds to activate the lock function. No buttons will respond, except for pressing these two buttons again for two seconds to deactivate the lock.

7.9. Turbo function (selected models)

Press the Turbo button




When the Turbo function is selected in COOL mode, the unit will blow cool air at maximum force to quickly cool the room.

When the Turbo function is selected in heating mode (HEAT) (only on units with a built-in heat pump), the air conditioner will blow warm air with maximum force to quickly heat the room.

PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO

7.10. Function button SET

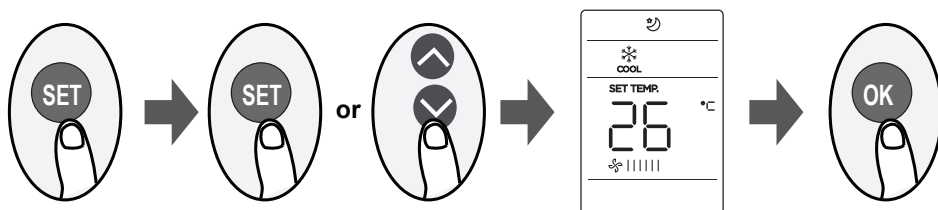

- Press the SET button to enter the function settings, then press the SET button again or the ∇ or \blacktriangle button to select the desired function. The selected indicator will start flashing on the remote control screen, then press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, follow the same steps as above
- Press the SET button to scroll through the operational functions as follows:
Active purification (🌀) → Air ionizer* (⌚) → Sleep function (🌙) → Follow Me function (⊗)
→ AP mode (📶)

Note[*]: Some models.

Active Clean function (🌀) (some models):

The Active Clean function is an advanced self-cleaning function for the exchanger of the air conditioner's indoor unit. It consists in maximum cooling followed by maximum heating of the exchanger. The function is designed to eliminate unwanted bacteria and fungi. To activate the function, press the „CLEAN“ button or select 🌀 via the „SET“ button and the display of the indoor unit will show „CL“.

Air ionisation (⌚) (some models):

When this function is initiated, the ioniser will switch on and help purify the air in the room.

Sleep function (Sleep) (🌙) (selected models):

This function is used to reduce energy consumption during sleep (and it is not necessary to leave the same temperature settings) in order to set a comfortable sleeping environment. This function can only be activated via the remote control.

Note: The sleep function is not available in ventilation (FAN) and dehumidification (DRY) mode.

PART 10. OPERATION OF THE PILOT LINO

Follow me function (🌡) (selected models):

The „Follow Me“ function allows the room temperature to be read via the remote control. The remote control sends temperature information to the air conditioner every few minutes (depending on the model). The function is available in: automatic (AUTO), cooling (COOL) or heating (HEAT) mode. Measuring the ambient temperature via the remote control in the „Follow Me“ function enables precise management of the room temperature to ensure maximum comfort.

Attention:

Remember that the remote control transmits the temperature reading via the IR (irda) sensor, so it must be pointed towards the indoor unit! The air conditioner will switch off the Follow me function if it does not receive a temperature reading for approximately 7 minutes.

To activate Follow Me mode, follow the instructions below:

Option I

- To switch on, press and hold the „TURBO“ button for approximately 7 seconds until the remote control screen shows „ON“
- To switch off, press and hold the „TURBO“ button for approximately 7 seconds until the remote control screen shows „OFF“

Option II

- To enable, press the „SET“ button to enter the available functions, then by pressing the „SET“ button every 1 second, select the „Follow Me“ icon and press OK to confirm the function is enabled.
- To deactivate, press the „SET“ button to enter the available functions, then by pressing the „SET“ button every 1 second, select the „Follow Me“ icon and press OK to confirm the deactivation of the function.
- If the „Follow me“ function is activated, the temperature read by the sensor on the remote control is displayed on the screen and the set temperature is shown on the air conditioner.
- If you want to display the temperature from the remote control on the air conditioner screen, hold down the „LED“ button for approximately 3 seconds. Follow the same steps if you want to return to the display of the set temperature.

AP function mode (📶) (selected models):

To configure the wireless network, enter AP mode by pressing the SET button on the remote control. Some models do not have AP mode under the SET button, in which case you must press and hold the LED button seven times within 10 seconds to enter AP mode.

email: info@rotenso.com



PIECZEC INSTALATORA

www.rotenso.com